




XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

axencia galega
de infraestruturas **axi**

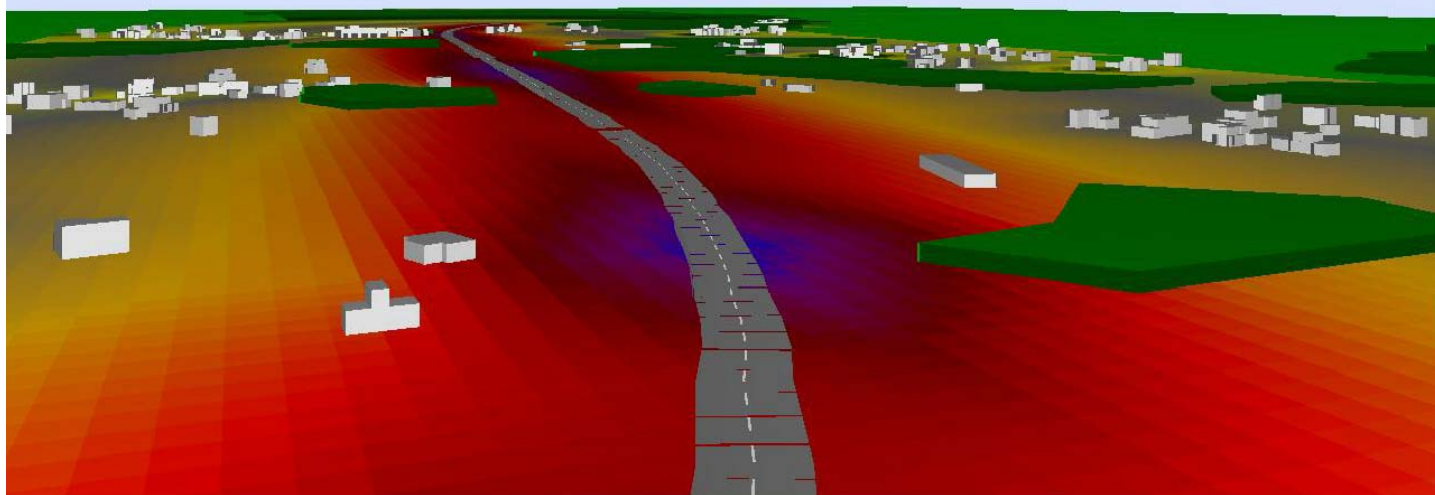

CLAVE

AC/13/040.09.1

TIPO DE ESTUDIO

MAPA ESTRATÉXICO DE RUÍDO

DOCUMENTOS

DOCUMENTO RESUME

ESTRADA

AG-11. ENLACE N-550 - AC-550

PUNTOS QUILOMÉTRICOS

0+000 - 40+060

DATA

XULLO 2014

CONSULTOR



proyfe



CYE
CONTROL Y ESTUDIOS

UTE PROYFE - CYE

 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	 axencia galega de infraestruturas	“ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA. CLAVE: AC/13/040.09.1”
--	---	--

ÍNDICE

I.	MEMORIA RESUMEN	1
1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBJETO DEL ESTUDIO	3
3.	AUTORIDAD RESPONSABLE.....	3
4.	PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL RUIDO EJECUTADOS EN EL PASADO Y MEDIDAS VIGENTES.....	3
5.	ÁMBITO DE ESTUDIO. DESCRIPCIÓN UME	4
6.	METODOLOGÍA	12
6.1.	CREACIÓN DEL MODELO 3D	12
6.2.	INCORPORACIÓN MODELO 3D AL CADNAA.....	13
6.3.	CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE.....	15
6.4.	CONFIGURACIÓN DE CÁLCULO	16
6.5.	CÁLCULO DE POBLACIÓN.....	17
7.	PROPUESTA DE LÍMITES DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN	18
8.	RESULTADOS.....	23
8.1.	POBLACIÓN EXPUESTA	23
8.2.	MAPAS (ESCALA 1:25.000)	25
8.3.	AFECCIÓN	25
9.	CONCLUSIÓN	25

 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS		"ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA. CLAVE: AC/13/040.09.1"
--	---	--

II. PLANOS

1. SITUACIÓN (1:200.000)
2. LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HOJAS (1:100.000)
3. MAPAS.
 - 3.1. MAPAS DE NIVELES SONOROS
 - 3.1.1. Mapa de niveles sonoros. Indicador L_{día} (1:25.000)
 - 3.1.2. Mapa de niveles sonoros tarde (1:25.000)
 - 3.1.3. Mapa de niveles sonoros noche (1:25.000)
 - 3.1.4. Mapa de niveles sonoros L_{den} (1:25.000)
 - 3.2. MAPA DE AFECCIÓN (1:25.000)

 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	 axencia galega de infraestruturas	"ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA. CLAVE: AC/13/040.09.1"
--	---	--

I. **MEMORIA RESUMEN**

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la política comunitaria debe alcanzarse un grado elevado de protección del medio ambiente y la salud, y uno de los objetivos a los que debe tenderse es a la protección contra el ruido. En el Libro Verde sobre política futura de lucha contra el ruido, la Comisión se refiere al ruido ambiental como uno de los mayores problemas medioambientales en Europa.

Por ello, la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de Junio de 2002 sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental contempla como necesario el establecimiento de métodos comunes de evaluación del ruido ambiental y una definición de los valores límite de los indicadores que se establezcan. La mencionada Directiva define *mapa estratégico de ruido* como un "mapa diseñado para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha zona." Se tendrán en cuenta las principales fuentes, en particular vehículos e infraestructuras de ferrocarril y carretera, aeronaves, equipamiento industrial y de uso al aire libre y máquinas móviles.

La elaboración de los mapas de ruido, va más allá de la evaluación de la calidad acústica de una determinada zona, e implica la obtención de una herramienta de gestión eficaz del ruido basada en la conexión de un modelo de cálculo acústico y los Sistemas de Información Geográfica.

Esta herramienta desarrollada, permite la actualización periódica del mapa de una manera sencilla y la valoración de actuaciones concretas, tanto a nivel de medidas correctoras como preventivas.

Para la aplicación de la citada directiva en el territorio español se ha elaborado la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, que no se limita a trasponer el contenido de la

 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	 axencia galega de infraestruturas	"ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA. CLAVE: AC/13/040.09.1"
--	---	--

directiva sino que trata de regular, a través de una adecuada distribución de competencias administrativas y del establecimiento de los mecanismos oportunos, la mejora de la calidad acústica de nuestro entorno.

Con objeto de desarrollar esta Ley se formuló el Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre y sus modificaciones (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre), en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, con la finalidad de prevenir, reducir o evitar los efectos nocivos, incluyendo las molestias, derivadas de la exposición al ruido ambiental, según el ámbito de aplicación de la directiva. Por ello se desarrollan los conceptos de ruido ambiental y sus efectos y molestias sobre la población, junto a una serie de medidas que permiten la consecución de la elaboración de los mapas.

Los indicadores de ruido L_{den} , L_{dia} y L_{tarde} son los asociados a la molestia global y a la molestia durante el período diurno o vespertino, respectivamente; mientras que el indicador L_{noche} , se corresponde a la alteración del sueño. Las franjas horarias para los mencionados indicadores (L_{den} , L_{dia} , L_{tarde} y L_{noche}) son 24h, de 7:00 a 19:00, de 19:00 a 23:00 y de 23:00 a 7:00, respectivamente.

Los datos que se incluyen en cada tipo de mapa son los siguientes:

- **Mapas de niveles sonoros:** De cada zona geográfica se reproducen los mapas de nivel L_{den} , L_{noche} , L_{dia} y L_{tarde} . Los mapas de niveles sonoros se obtienen mediante la representación gráfica de las curvas isófonas y el coloreado de las áreas ocupadas por los niveles correspondientes entre 55-59 dB(A), 60-64 dB(A), 65-69 dB(A), 70-74 dB(A) y más de 75 dB(A), para los mapas de L_{den} , L_{dia} y L_{tarde} , y por los niveles correspondientes entre 50-54 dB(A), 55-59 dB(A), 60-64 dB(A), 65-69 dB(A) y más de 70 dB(A), para los mapas de L_{noche} . La altura de evaluación es de 4 m sobre el nivel del suelo.
- **Mapas de exposición al ruido:** Los mapas de exposición muestran los valores de exposición en fachadas de viviendas y el número de personas afectadas.

 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	 axencia galega de infraestruturas	"ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA. CLAVE: AC/13/040.09.1"
--	---	--

- **Mapas de zonas de afección:** En los mapas de afección se representan el área afectada por los niveles acústicos superiores a 55 dB(A), así como las isófonas de 55, 65 y 75 dB(A). En estos mapas también se hace constar una tabla con la superficie en km² afectada por cada rango acústico, las personas y viviendas en centenas y los colegios y hospitales afectados. Estas tablas sólo se refieren a valores de L_{den} y con los cálculos realizados en los mapas básicos.

Este Estudio se ajusta a lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que rige las bases de los trabajos.

2. OBJETO DEL ESTUDIO

El presente documento es un resumen del Estudio ***“Elaboración do mapa estratéxico de ruido das estradas AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 da rede autonómica de Galicia”***, correspondiente a los tramos de la **carretera AG-11**.

3. AUTORIDAD RESPONSABLE

La realización de estos mapas es una iniciativa de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, en cumplimiento de lo establecido en la Directiva 2002/49/CE de 25 de Junio de 2002 sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental y de la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, denominada Ley del Ruido. Esta ley obliga a realizar los mapas estratégicos de ruido para las carreteras de Gran Capacidad de la Red del Estado (aquellas con tráfico superior a 6.000.000 vehículos/año, en una primera fase, y con tráfico superior a 3.000.000 vehículos/año, en la segunda fase).

4. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL RUIDO EJECUTADOS EN EL PASADO Y MEDIDAS VIGENTES

De acuerdo con lo estipulado en la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y en la Ley del Ruido y sus posteriores Reglamentos, tuvieron que realizarse, en una primera fase los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de

 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	 axencia galega de infraestruturas	"ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA. CLAVE: AC/13/040.09.1"
--	---	--

más de 6 millones de vehículos al año; y en una segunda fase los de las carreteras de más de 3 millones de vehículos al año.

Por lo tanto, en la actualidad no se encuentra vigente ningún programa de acción contra el ruido derivado de la primera fase en la Unidad de Mapa Estratégico AG-11 Padrón – Ribeira entre los PP.KK. 0+000 al 40+060.


Así, en cumplimiento de la legislación se elabora en la segunda fase esta UME. El estudio constituye la primera aproximación a la problemática del ruido generado por la infraestructura viaria.

5. ÁMBITO DE ESTUDIO. DESCRIPCIÓN UME

La carretera AG-11 es una Vía de Alta Capacidad con una longitud total de 40 km. que son todos objeto de estudio.

Dicha vía se ha dividido en los siguientes tramos:

Denominación	P.K. Inicio	P.K. Fin	Longitud	Ayuntamiento
Padrón (N-550) - Enl. Dodro/Lestrove (AC-305)	0+000	1+550	1,55	Padrón /Dodro
Enl. Dodro/Lestrove (AC-305) - Enl. Rois/Imo (DP-3302)	1+550	4+550	3,00	Dodro
Enl. Rois/Imo (DP-3302) - Enl. Bexo (AC-305)	4+550	9+610	5,06	Dodro
Enl. Bexo (AC-305) - Enl. Catoira (AC-553)	9+610	10+940	1,33	Dodro/Rianxo
Enl. Catoira (AC-553) - Enl. Rianxo (DP-7203)	10+940	17+240	6,30	Rianxo
Enl. Rianxo (DP-7203) - Enl. Taragoña	17+240	19+000	1,76	Rianxo
Enl. Taragoña - Enl. Boiro Leste	19+000	23+130	4,13	Rianxo /Boiro
Enl. Boiro Leste - Enl. Boiro Oeste	23+130	24+380	1,25	Boiro
Enl. Boiro Oeste - Enl. Pobra Norte	24+380	30+480	6,10	Boiro / A Pobra
Enl. Pobra Norte - Enl. Pobra Sur (AC-302)	30+480	34+440	3,96	A Pobra
Enl. Pobra Sur (AC-302) - Enl. Palmeira (DP-7303)	34+440	37+980	3,54	A Pobra / Ribeira
Enl. Palmeira (DP-7303) - Ribeira (AC-550)	37+980	40+060	2,08	Ribeira

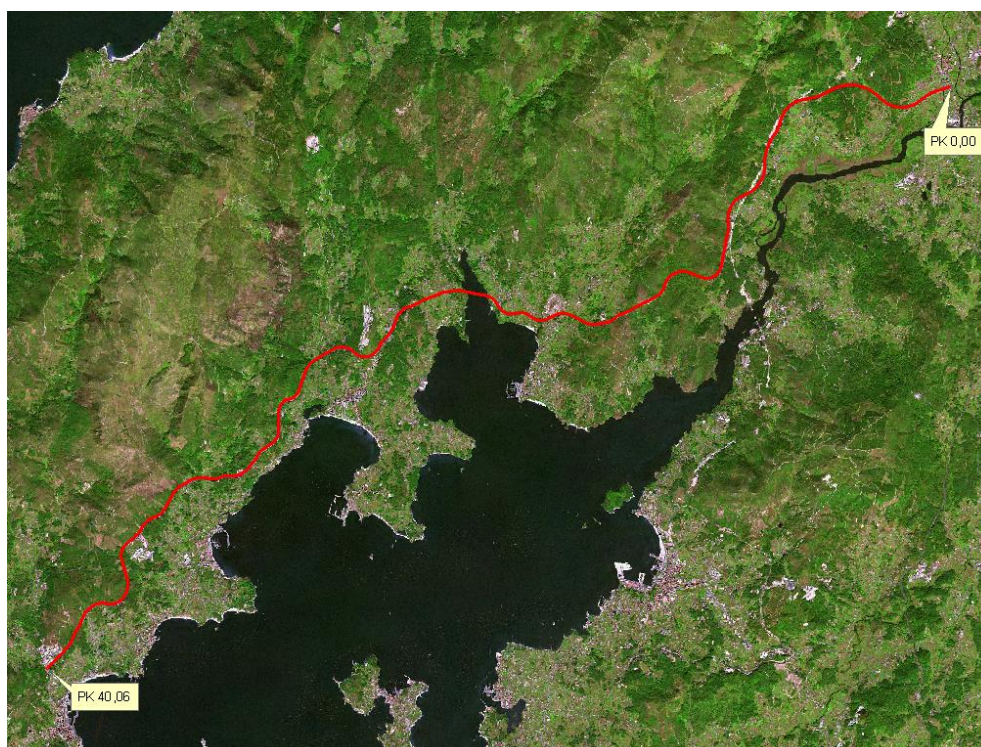

La carretera objeto de estudio no atraviesa ningún núcleo urbano directamente, aunque circula próxima a poblaciones tales como: Lestrobe, Revixos, Sar, Imo, Bexo, Te, Comba, Vilariño, Sealo, Roupión, A Gándara, Cudieiros, Deán Grande.

A continuación se presenta para cada uno de los subtramos objeto de estudio la Intensidad Media Diaria (IMD) de circulación de vehículos, así como el porcentaje que de éstos son pesados (superior a 3.5 toneladas).

Tramo	IMD	% Pesados
Padrón (N-550) - Enl. Dodro/Lestrove (AC-305)	12531	5,2
Enl. Dodro/Lestrove (AC-305) - Enl. Rois/Imo(DP-3302)	10589	5,6
Enl. Rois/Imo(DP-3302) - Enl. Bexo(AC-305)	10730	5,8
Enl. Bexo(AC-305) - Enl. Catoira(AC-553)	9925	6,3
Enl. Catoira(AC-553) - Enl. Rianxo(DP-7203)	14499	7,7
Enl. Rianxo(DP-7203) - Enl. Taragoña	15084	6,6
Enl. Taragoña - Enl. Boiro Leste	15682	6,1
Enl. Boiro Leste - Enl. Boiro Oeste	15.682	6,1
Enl. Boiro Oeste - Enl. Pobra Norte	12039	6,8
Enl. Pobra norte - Enl. Pobra Sur (AC-302)	11350	6,4
Enl. Pobra Sur (AC-302) - Enl. Palmeira(DP-7303)	9730	6,2
Enl. Palmeira(DP-7303) - Ribeira (AC-550)	8128	5,6

 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	 axi axencia galega de infraestruturas	"ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA. CLAVE: AC/13/040.09.1"
--	--	--

AG-11: Padrón (N-550) - Enl. Dodro/Lestrove (AC-305)

El primer tramo comienza en una intersección en la que se cruzan varias vías: la AG-11, la N-550 y otra secundaria que desemboca en la AP-9. En los primeros kilómetros la vía salva el río Sar, mediante la construcción de un puente.

Asimismo, se atraviesa el Lugar de Importancia Comunitaria Sistema Fluvial Ulla-Deza y áreas con cultivos y viviendas dispersas.



AG-11: Enl. Dodro/Lestrove (AC-305) - Enl. Rois/lmo (DP-3302)

El tramo de la autovía objeto de estudio, de 3 Km de longitud discurre íntegramente por el ayuntamiento de Dodro y va hasta el enlace de Rois, por un terreno de gran carácter forestal y bastante ondulado, donde se aprecian fuertes desmontes y terraplenes.



AG-11: Enl. Rois/lmo (DP-3302) - Enl. Bexo (AC-305)

Este tramo discurre por una zona eminentemente rural, con alguna casa diseminada, con una amplia superficie forestal y otra de carácter agrícola en el que relieve se presenta bastante ondulado con grandes desmontes y terraplenes.

Además, paralelamente a la calzada se sitúan las vías de tren de alta velocidad (aproximadamente desde PK 5+210 hasta PK 5+610).



A continuación se extiende una zona rural con vegetación y desmontes. En ella destaca la presencia de un túnel en el PK 6+740.



AG-11: Enl. Bexo (AC-305) - Enl. Catoira (AC-553)

Este tramo discurre por una zona eminentemente rural, con un marcado carácter forestal, en los ayuntamientos de Dodro y Rianxo. En la imagen se observa la incorporación a la carretera AC-305 (Padrón - Ribeira) en situada en el PK 10.



 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	 axi axencia galega de infraestruturas	"ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA. CLAVE: AC/13/040.09.1"
--	--	--

AG-11: Enl. Catoira (AC-553) - Enl. Rianxo (DP-7203)

El tramo de la autovía objeto de estudio, de 6,3 Km de longitud, discurre por el ayuntamiento de Rianxo. En estos kilómetros de la vía se atraviesa una zona eminentemente rural, con un marcado carácter forestal, siendo al final del tramo una zona de cultivos con casas aisladas.



AG-11: Enl. Rianxo (DP-7203) - Enl. Taragoña

Discurre por una zona eminentemente rural, con un marcado carácter forestal. Al final del tramo pasa a zona de cultivos con casas aisladas. A su paso por la zona poblacional de Té (Rianxo), existen varios puntos (por ejemplo, PK 18+0400) donde se sitúan barreras acústicas.



AG-11: Enl. Taragoña - Enl. Boiro Leste

Este tramo discurre por una zona eminentemente rural, con un marcado carácter agrícola, pasando al final a ser un área más de tipo forestal. El relieve se caracteriza por ser suave, excepto al final donde éste es más abrupto.

 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	 axi axencia galega de infraestruturas	“ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA. CLAVE: AC/13/040.09.1”
--	--	--



Es importante destacar que en el PK 19+540 y con una longitud de 700 m la AG-11, vías objeto de estudio, es un viaducto que salva la Ría de Arousa.



AG-11: Enl. Boiro Leste - Enl. Boiro Oeste

Este subtramo discurre por una zona eminentemente rural, con un marcado carácter forestal con un relieve ondulado.



AG-11: Enl. Boiro Oeste - Enl. Pobra Norte

Dicho tramo se trata de una zona eminentemente rural, con un marcado carácter forestal con un relieve ondulado. En el PK 25+720 se emplaza el viaducto de Corroño de 200 m. de longitud.

 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	 axencia galega de infraestruturas	"ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA. CLAVE: AC/13/040.09.1"
--	---	--



En las proximidades del PK 24+400 existe dos institutos: Instituto de Ensino Secundario Espiñeira e Instituto de Formación Profesional.



AG-11: Enl. Pobra Norte - Enl. Pobra Sur (AC-302)

Este subtramo atraviesa una zona eminentemente rural, con un marcado carácter forestal y relieve ondulado. Existen dos tramos tipo viaducto que cruzan los ríos Lézé y Pedrás, en los PP.KK. 30+730 y 31+640, respectivamente.



A la altura del PK 34+060 se sitúa una salida hacia el Polígono Industrial A Tomada.



AG-11: Enl. Pobra Sur (AC-302) - Enl. Palmeira (DP-7303)

El tramo de la autovía objeto de estudio, de 3,54 Km de longitud, discurre por los ayuntamientos de A Pobra do Caramiñal y Ribeira. Atraviesa una zona eminentemente rural, con un marcado carácter forestal con un relieve ondulado.



AG-11: Enl. Palmeira (DP-7303) - Ribeira (AC-550)

El tramo objeto de estudio continúa atravesando una zona rural con áreas de reforestación y finaliza en una glorieta que da acceso al Polígono Industrial de Xarás, a través de la AC-550 (Cee – Ribeira).



 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	 axi axencia galega de infraestruturas	"ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA. CLAVE: AC/13/040.09.1"
--	--	--

6. METODOLOGÍA

Estos mapas fueron calculados mediante el uso de un programa informático comercial llamado CadnaA (versión 3.6), que implementa el método francés "XPS 31-133", el cual define el método de cálculo NMPB-Routes-96, para la evaluación del ruido originado por las carreteras, convenientemente adaptado a lo exigido por la Directiva 2002/49/CE y a la Ley del Ruido.

Se trata de un software predictivo para la realización del modelo tridimensional del área de estudio y posteriormente para el desarrollo de los cálculos matemáticos de propagación de ruido en ambiente exterior.

Para la realización de este estudio se ha seguido una metodología común en cuanto a las distintas fases para la elaboración del modelo:

6.1. CREACIÓN DEL MODELO 3D

La información descrita a continuación ha sido tratada mediante un Sistema de Información Geográfica antes de su incorporación al CadnaA.

Representación y Área de Estudio:

El trabajo y representación del estudio se realiza a escala 1:5000 y a 1:25000, siendo este último el mostrado en el presente documento.

Se toma el sistema de proyección ETRS-89, zona 29 N y como banda de estudio 1500 metros a cada lado del eje de la calzada

Modelo Digital del Terreno

Se ha utilizado como fuente de información el vuelo LiDAR del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) facilitado por la AXI (AXencia Galega de Infraestructuras), del que se ha extraído la nube de puntos que conforman el terreno; y mediante un proceso de triangulación se han obtenido las curvas de nivel cada metro.

 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	 axencia galega de infraestruturas	"ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA. CLAVE: AC/13/040.09.1"
--	---	--

Eje de la calzada y características geométricas

El eje de la calzada ha sido proporcionado por la AXI en formato Shape, así como las características geométricas (anchura y número de carriles) de la misma. Las características geométricas de los puntos definen el eje cada 10 metros, por lo que se han extendido al tramo de carretera que define cada punto (5 metros antes y después), siendo este tramo el que se ha incorporado al modelo 3D.

Edificios

La información vectorial de los edificios se ha obtenido de la página web del Catastro y mediante los Planes Generales, empleo de ortofotos y trabajo de campo se ha depurado y corregido adaptándola a la realidad de la carretera.

Se ha simplificado la geometría de los edificios (terrazas, balcones, chimeneas y patios) excepto de aquellos singulares en zona urbana.

6.2. INCORPORACIÓN MODELO 3D AL CADNAA

En primer lugar, se ha importado del GIS (Geographic Information System) al CadnaA:

- El Modelo Digital del Terreno en formato shape como curva de nivel.
- El eje viario se ha importado desde formato shape como línea con coordenadas X, Y, Z configurándose la geometría de cada eje en el cuadro de dialogo de propiedades del programa.
- Los edificios se importan desde formato shape como polígonos cerrados con coordenada X, Y, Z.


Además, se han introducido en el CadnaA los siguientes datos:

- Área de cálculo: área objeto de estudio
- Área de Absorción del suelo:
 - Campo abierto: 1
 - Urbano: 0
 - Edificios: 0,4

- Pasos superiores sobre calzada, no se han tenido en cuenta a no ser que tengan un ancho superior a 25 metros; en este caso, se han incorporado como reflectores 3D.
- Viaductos: Se han configurado como autoapantallado 1,5 metros a derecha e izquierda.

La existencia y localización de viaductos, puentes y rotondas se ha identificado mediante el trabajo de campo realizado, el empleo de ortofotos (información obtenida de la AXI y Google Earth) así como de la consulta del Catálogo Visual de Estradas de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia.

- Muros y Pantallas: Se han modelado teniendo en cuenta su altura y configurando pérdidas por reflexión atendiendo a:

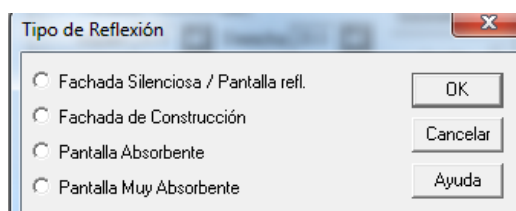

A continuación se enumeran las pantallas acústicas localizadas en la carretera objeto de estudio con sus características y tipología:

Nº	PK inicial	PK final	Longitud (m)	Margen	Tipo	Altura (m)
1	0+730	0+800	70	Derecho	Metálico	2
2	4+970	5+010	40	Izquierdo	Metálico	2
3	5+200	5+250	50	Derecho	Transparente	2
4	16+850	16+900	50	Derecho	Metálico	2
5	18+040	18+080	40	Derecho	Metálico	2
6	18+130	18+190	60	Derecho	Metálico	2
7	18+230	18+310	80	Izquierdo	Metálico	2
8	26+600	26+670	70	Izquierdo	Metálico	2
9	27+810	27+980	170	Izquierdo	Metálico	2
10	28+610	28+680	70	Izquierdo	Metálico	2

6.3. CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE

La carretera objeto de estudio se ha tramificado cada 10 metros, según sus características geométricas. Además, cada tramo se ha caracterizado por su aforo y su velocidad máxima permitida.

Se ha tomado un solo eje por calzada, y en aquellos donde la velocidad legal difiera en ambos sentidos, se ha considerado la velocidad más desfavorable.

Los volúmenes de tráfico se han extraído de los datos de aforos del año 2012 facilitados por la Xunta de Galicia y la Memoria de Tráfico de 2012. Para aquellos puntos donde existan datos horarios de la Intensidad Media Diaria (IMD), día, tarde y noche se ha calculado conforme a la distribución horaria, en caso de no existir, se ha aplicado el reparto previsto en la guía de buenas prácticas (70, 20 y 10% para el periodo día, tarde y noche respectivamente). Además, se ha considerado el porcentaje de vehículos pesados que circulan por la vía.

Tramo	vehículos/hora			% Pesados	% Ligeros
	Día	Tarde	Noche		
Padrón (N-550) - Enl. Dodro/Lestrove (AC-305)	731	627	157	5,2	94,8
Enl. Dodro/Lestrove (AC-305) - Enl. Rois/Imo(DP-3302)	618	529	132	5,6	94,4
Enl. Rois/Imo(DP-3302) - Enl. Bexo(AC-305)	626	537	134	5,8	94,2
Enl. Bexo(AC-305) - Enl. Catoira(AC-553)	579	496	124	6,3	93,7
Enl. Catoira(AC-553) - Enl. Rianxo(DP-7203)	846	725	181	7,7	92,3
Enl. Rianxo(DP-7203) - Enl. Taragoña	880	754	189	6,6	93,4
Enl. Taragoña - Enl. Boiro Leste	915	784	196	6,1	93,9
Enl. Boiro Leste - Enl. Boiro Oeste	915	784	196	6,1	93,9
Enl. Boiro Oeste - Enl. Pobra Norte	702	602	150	6,8	93,2
Enl. Pobra norte - Enl. Pobra Sur (AC-302)	662	568	142	6,4	93,6
Enl. Pobra Sur (AC-302) - Enl. Palmeira(DP-7303)	568	487	122	6,2	93,8
Enl. Palmeira(DP-7303) - Ribeira (AC-550)	474	406	102	5,6	94,4

Tras el trabajo de campo se ha determinado que el pavimento es de tipo convencional.


La incorporación de las glorietas al modelo se ha realizado de la siguiente manera:

- Se han representado según la geometría real con coordenadas X,Y,Z.
- El tráfico se ha cuantificado como la suma IMD de entradas dividido por el número de salidas.
- El tipo de tráfico: "continuo en pulso".
- Velocidad: 40 km/h.

6.4. CONFIGURACIÓN DE CÁLCULO

A continuación se presentan una serie de parámetros configurados en el software:

- Modelo de cálculo: NMPB 96
- Malla de Receptores: 10 x 10 metros a 4 metros de altura
- Número de Reflexiones: 1
- Radio de búsqueda: 2000 metros
- Condiciones de propagación de ruido favorable: Se han configurado los valores correspondientes a un 50% en periodo diurno, 75 % en periodo de tarde y 100% en periodo nocturno

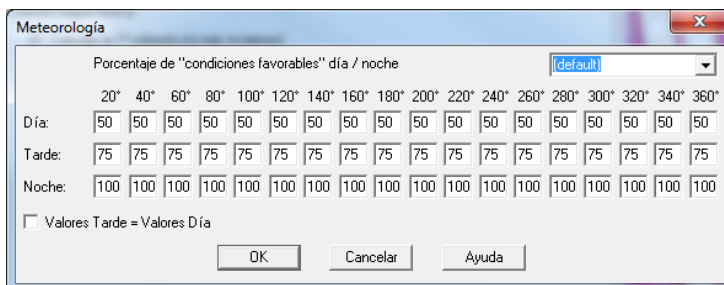

Porcentaje de "condiciones favorables" día / noche		[default]																	
		20°	40°	60°	80°	100°	120°	140°	160°	180°	200°	220°	240°	260°	280°	300°	320°	340°	360°
Día:		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Tarde:		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Noche:		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

☐ Valores Tarde = Valores Día

OK Cancelar Ayuda

- Temperatura: 15°, Humedad: 70 %
- Atenuación conforme a la ISO 9613
- Parámetros de Evaluación: $L_{\text{día}}$, L_{tarde} , L_{noche} , y L_{den} , todos en dBA, a una altura de evaluación de 4 metros. Penalización: 0 diurna, 5 tarde y 10 noche.
- Los periodos horarios serán: Día: 07:00 a 19:00, tarde: 19:00 a 23:00 y noche: 23:00 a 07:00
- Evaluación de edificios: Se han considerado una altura de planta baja de 4m, y las siguientes a 3 m y los receptores en fachada según el método VBEB.

6.5. CÁLCULO DE POBLACIÓN

La población ha sido asignada en base a la sección censal obtenida del INE (Instituto Nacional de Estadística), repartiendo el total de habitantes entre el volumen de superficie residencial existente dentro de dicha sección. Esta densidad por volumen se ha aplicado a cada edificio en función de su volumen. Los edificios sensibles se han identificado en el área de estudio cuantificando el número de alumnos y/o camas según correspondan. El área de superficie afectada a reseñar en los planos de afección se ha calculado sin tener en cuenta el uso de suelo.

A continuación se muestran las secciones censales por las que circula el tramo objeto de estudio, así como el número de habitantes que engloba cada una:

Ayuntamiento	Sección censal	Nº habitantes
Padrón	1506501002	1778
Dodro	1503301002	641
	1503301001	590
	1503301004	735
	1503301003	968
Rianxo	1507303002	1031
	1507201004	666
	1507202001	1382
Boiro	1501102001	980
	1501102002	961
	1501101001	1644
	1501103001	1400
	1501103003	836
	1501103002	1440
Pobra do Caramiñal	1506705002	1162
	1506705001	889
	1506704001	1384
	1506702002	1551
Ribeira	1507303004	995
	1507304004	791
	1507303003	801
	1507301008	723
TOTAL		23348

Tras el trabajo de campo se ha determinado que el pavimento es de tipo convencional.

7. PROPUESTA DE LÍMITES DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN

Para determinar los indicadores y los niveles límites de referencia que nos permitan evaluar la afección al ruido, se ha considerado la legislación vigente en materia de objetivos de calidad acústica que viene fijada en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, concretamente lo recogido en el CAPÍTULO III "Zonificación acústica. Objetivos de calidad acústica" y en el CAPÍTULO V "Procedimientos y métodos de evaluación de la contaminación acústica".

Según el artículo 14. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas:

1. En las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad acústica para ruido el que resulte de la aplicación de los siguientes criterios:

a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, su objetivo de calidad acústica será alcanzar dicho valor.

Se presenta la tabla actualizada, incluyendo la modificación del Real Decreto 1038/2012.

Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes				
Tipo de área acústica		Índices de ruido		
		L _d	L _e	L _n
e	Sectores del territorio con predominio del suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica.	60	60	50
a	Sectores del territorio con predominio del suelo de uso residencial.	65	65	55

d	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en c).	70	70	65
c	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos	73	73	63
b	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial	75	75	65
f	Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. (1)	(2)	(2)	(2)

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos.

Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4m.

En cuanto a la normativa autonómica, ésta se encuentra derogada en su totalidad por la Ley 12/2011, del 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Por lo que la legislación de referencia a considerar será la estatal y la internacional, y en su caso, las ordenanzas municipales.

A continuación se presentan los límites de las ordenanzas municipales de los ayuntamientos atravesados por estos tramos.

Padrón: Carece de normativa municipal referente al ruido, por lo que se rige por la legislación estatal.

Dodro: Carece de normativa municipal referente al ruido, por lo que se rige por la legislación estatal.

Rianxo: **Ordenanza fiscal nº17, reguladora de ruidos y vibraciones** (BOP nº 185 de 12-08-2006)

La ordenanza municipal de Rianxo establece en el ambiente exterior, con excepción de los procedentes del tráfico que no se podrá producir ningún ruido que supere los siguientes valores:

<i>Medio ambiente exterior</i>		
Zona	DÍA	NOCHE
Sanitaria	45 (8h-21h)	35 (21h-8h)
Docente	45 (8h-21h)	35 (21h-8h)
Restantes	60 (8h-22h)	40 (22h-8h)

Boiro: Ordenanza municipal de contaminación acústica do Concello de Boiro
(BOP Nº 282 de 07-12-2007).

El ayuntamiento de Boiro establece valores máximos de recepción de ruido en el ambiente exterior en función de la zona de sensibilización acústica y del horario según lo siguiente:

Valores de recepción de ruido en el AMBIENTE EXTERIOR (dB)		
Zonas de sensibilidad acústica	DÍA	NOCHE
A	60	50
B	65	55
C	70	60
D/ otras	75	65

Donde:

Zonas de Sensibilidad Acústica		
A	Alta	Sanitario, docente, cultural, espacio protegido
B	Moderada	Viviendas, hoteles, zona de especial protección
C	Baja	Oficinas, servicios, comercial, recreativo, deportivo
D	Área ruidosa	Industrial
Otros	Servidumbre	

Los valores de recepción de ruido máximos en el ambiente interior son fijados según el tipo de recinto.

A continuación se enumeran ejemplos de los distintos tipos de recinto que puede tener cada una de las zonas de sensibilización acústica.

Tipo de recinto	
I	Dormitorios de edificios sanitarios, clínicos, centros de descanso, auditorios, teatros de ópera
II	Dormitorios en viviendas, consultorios médicos, dormitorios de hoteles, teatros
III	Salas de estar, aulas de enseñanza, centros de culto, bibliotecas, oficinas de dirección, cines, salas de exposición, museos
IV	Uso comunes en viviendas, pasillos, cocinas, recibidores, salas de espera, laboratorios
V	Comercios, restaurantes, polideportivos, piscinas cubiertas, estaciones de viajeros

Tipo de recinto	Zona de sensibilidad acústica					
	A		B		C	
	DÍA	NOCHE	DÍA	NOCHE	DÍA	NOCHE
I	30	25	35	28	-	-
II	35	30	40	30	45	40
III	-	-	40	35	45	40
IV	35	30	40	35	45	40
V	40	35	45	40	50	45

A Pobra do Caramiñal: Carece de normativa municipal referente al ruido, por lo que se rige por la legislación estatal.

Ribeira: *Ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones.* (Aprobación por el Pleno de Corporación Municipal el día 31 de Enero de 2005).

La normativa vigente establece las siguientes zonas de sensibilidad acústica:

Zonas de Sensibilidad Acústica		
A	Alta	Sanitario, docente, cultural, espacio protegido
B	Moderada	Viviendas, hoteles, zona de especial protección
C	Baja	Restaurantes, bares, locales, centro comercial
D	Servidumbre	

Las zonas anteriormente descritas tienen adscritos 5 tipos de recintos:

Tipo de recinto	
I	Dormitorios, salas de estar, aula y salas de lectura.
II	Resto de estancias (aseos, cocinas, comedores, etc.), museo, salas de exposición y centros de culto
III	Locales comerciales en general, oficinas, laboratorios y despachos profesionales.
IV	Zonas de usos comunes de viviendas, hoteles, hospitales (pasillos, escaleras, recibidores) y salas de espera.
V	Zonas de usos comunes exteriores (patios de luces, balcones, terrazas, etc.)
VI	Zonas de usos comunes de locales o establecimiento de uso no residencial como son galería comerciales, hipermercados, centros comerciales o de ocio, centros deportivos, etc.

Los valores de recepción son los niveles de evaluación máximos recomendados en el ambiente exterior o interior y se fijan en función del período horario y de la zona de sensibilidad acústica.

Valores de recepción ambiente exterior (dB)		
Zona Sensibilización Acústica	DÍA	NOCHE
A	55	45
B	60	50
C	70	60
D	75	65
E	75	65

Valores de recepción en ambiente interior (dB)						
Tipo recinto	A		B		C/D	
	DÍA	NOCHE	DÍA	NOCHE	DÍA	NOCHE
I	30	25	35	28	-	-
II	35	30	40	35	45	40
III	-	-	40	35	45	40
IV	35	30	40	35	45	40
V	40	35	45	40	50	45
VI	-	-	-	-	75	75

Donde,

El horario diurno es de 8h a 22h y el nocturno de 22h a 8h.

8. RESULTADOS

8.1. POBLACIÓN EXPUESTA

El objetivo de estos mapas es presentar los datos que relacionan los niveles de ruido en fachada de edificios de viviendas con el número de viviendas y personas que habitan en ellas.

Los métodos para el cálculo de población afectada son:

- **Método END** (European Noise Directive). Se presenta en la Directiva Europea 2002/49/CE como un método para satisfacer la obligación de proporcionar a la comisión europea los datos del número estimado de personas cuyas viviendas están expuestas a diferentes rangos de L_{den} y L_{noche} , a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo en la fachada más expuesta, distinguiendo tráfico rodado, ferroviario, aéreo y fuentes industriales.
- **Método VBEB**. El método alemán VBEB (Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm) permite obtener los valores reales de afección a los que se encuentra expuesta la población. Su procedimiento contempla la distribución de receptores de niveles de presión sonora a lo largo de las fachadas, estableciendo estos a diferentes niveles de altura en función del número de plantas.

Para la elaboración de los presentes mapas de ruido se ha seleccionado el método END.

A continuación se muestran los resultados obtenidos, para el número de personas y viviendas expuestas fuera de las aglomeraciones:

Nota: Entendiendo por *aglomeración*, la porción de un territorio, delimitado por el Estado miembro, con más de 100.000 habitantes y con una densidad de población tal que el Estado miembro la considera zona urbanizada.

Población expuesta a los niveles L_{den} indicados		
L_{den} (dB)	Viviendas (centenas)	Población (centenas)
55-59	0,60	1,80
60-64	3,95	11,85
65-69	1,09	3,27
70-74	0,24	0,84
≥ 75	0,03	0,10

Población expuesta a los niveles L_{noche} indicados		
L_{noche} (dB)	Viviendas (centenas)	Población (centenas)
50-54	2,46	7,38
55-59	0,42	1,26
60-64	0,08	0,24
65-69	0,01	0,03
≥ 70	0	0

Población expuesta a los niveles $L_{día}$ indicados		
$L_{día}$ (dB)	Viviendas (centenas)	Población (centenas)
55-59	6,86	20,58
60-64	2,39	7,17
65-69	0,53	1,59
70-74	0,14	0,49
≥ 75	0,01	0,03

Población expuesta a los niveles L_{tarde} indicados		
L_{tarde} (dB)	Viviendas (centenas)	Población (centenas)
55-59	1,85	5,55
60-64	0,57	1,71
65-69	0,25	0,88
70-74	0	0
≥ 75	0	0

8.2. MAPAS (ESCALA 1:25.000)

Se trata de mapas de líneas isófonas de la zona de estudio elaborados a escala 1/25000, con curvas de nivel cada 10 metros. En ellos se han delimitado las edificaciones con usos de tipo residencial, industrial y docente o sanitario.

8.3. AFECCIÓN

Los mapas de zonas de afección representan de manera conjunta las isófonas de 55, 65 y 75 dB, junto con los datos relativos a la superficie afectada por dichas isófonas e información concerniente a la población, las viviendas, los colegios y los hospitales afectados incluyendo, en su caso, las aglomeraciones.

En el presente estudio se ha analizado la posible presencia de aglomeraciones. Debido a su inexistencia, los resultados de viviendas y población afectados no difieren de los obtenidos sin tener en cuenta aglomeraciones*.

L _{den} (dB)	Superficie (km ²)	Población expuesta		Centros sensibles	
		Viviendas (centenas)	Población (centenas)	Centros docentes (unidades)	Centros sanitarios (unidades)
> 55	22,11	5,91	17,86	1	0
> 65	7,14	1,36	4,21	0	0
> 75	0,26	0,03	0,1	0	0

Nota*: Se entiende por *aglomeración*, la porción de un territorio, delimitado por el Estado miembro, con más de 100.000 habitantes y con una densidad de población tal que el Estado miembro la considera zona urbanizada.

9. CONCLUSIÓN

La información obtenida responde a los requisitos de la Directiva, estando constituida fundamentalmente por una serie de mapas y datos en los que se representan tanto los niveles de ruido en el entorno de la carretera como los datos sobre población y viviendas expuestas a los diferentes niveles de ruido. A modo de resumen, se han incluido en el capítulo de Planos de este Documento Resumen los mapas de exposición resultantes a escala 1/25.000 para los indicadores L_{den}, L_{noche}, L_{día} y L_{tarde} y

el mapa denominado Zonas de Afección. En ellos figuran el número de personas, edificios sensibles y superficies sometidas a los diferentes intervalos de niveles de ruido.

La información recogida en los mapas de ruido pretende evaluar los niveles a los que está expuesta la población en el entorno de la carretera considerando únicamente el efecto del tráfico de la carretera, con el objetivo de estimar dicha población y concretar aquellas zonas en las que debe replantearse la aplicación de Planes de Acción.

Según los mapas de exposición, que son aquellos donde se muestra la población afectada, en distintos rangos de exposición sonora:

- Para el indicador L_{den} hay 1786 personas afectadas, siendo el intervalo de 60-64 dB en donde se encuentra el mayor número de población afectada, con un total de 1185 personas (66,35%).
- Para el indicador L_{noche} hay 891 personas afectadas, siendo el intervalo de 50-54 dB en donde se encuentra el mayor número de población afectada, con un total de 738 personas (82,83%).
- Para el indicador $L_{día}$ hay 2986 personas afectadas, siendo el intervalo de 55-59 dB en donde se encuentra el mayor número de población afectada, con un total de 2058 personas (68,92%).
- Para el indicador L_{tarde} hay 814 personas afectadas, siendo el intervalo de 55-59 dB en donde se encuentra el mayor número de población afectada, con un total de 555 personas (68,18%).

La población afectada por niveles de ruido superiores a 70 dB representa bajos porcentajes respecto al total para cada uno de los indicadores estudiados. Siendo un 5,26% para L_{den} , 0,34% para L_{noche} , 1,74% para $L_{día}$ y 0% para L_{tarde} .

La superficie dentro del área de estudio con un nivel de presión sonora superior a 55 dB es 22,11 km².

En cuanto a los centros sensibles afectados en el tramo objeto de estudio se encuentran:

 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	 axencia galega de infraestruturas	"ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA. CLAVE: AC/13/040.09.1"
--	---	--

- EEI de Imo, emplazado en el margen izquierdo en el PK 6+900, está en un rango de nivel sonoro 55-59 dB para el indicador L_{den} . Este centro perteneciente al CRA Dodro se encuentra actualmente sin docencia.
- IES Espiñeira, situado en el margen izquierdo del PK 91+000 y con 282 alumnos, y con un nivel sonoro L_{den} en el intervalo 60-64 dB.

No se presenta ningún centro sanitario afectado con una presión sonora superior a 55 dB.


Narón, Julio de 2014,
 Los autores del documento,



D. Jorge Díaz de la Cuesta




D. David del Río Vilas

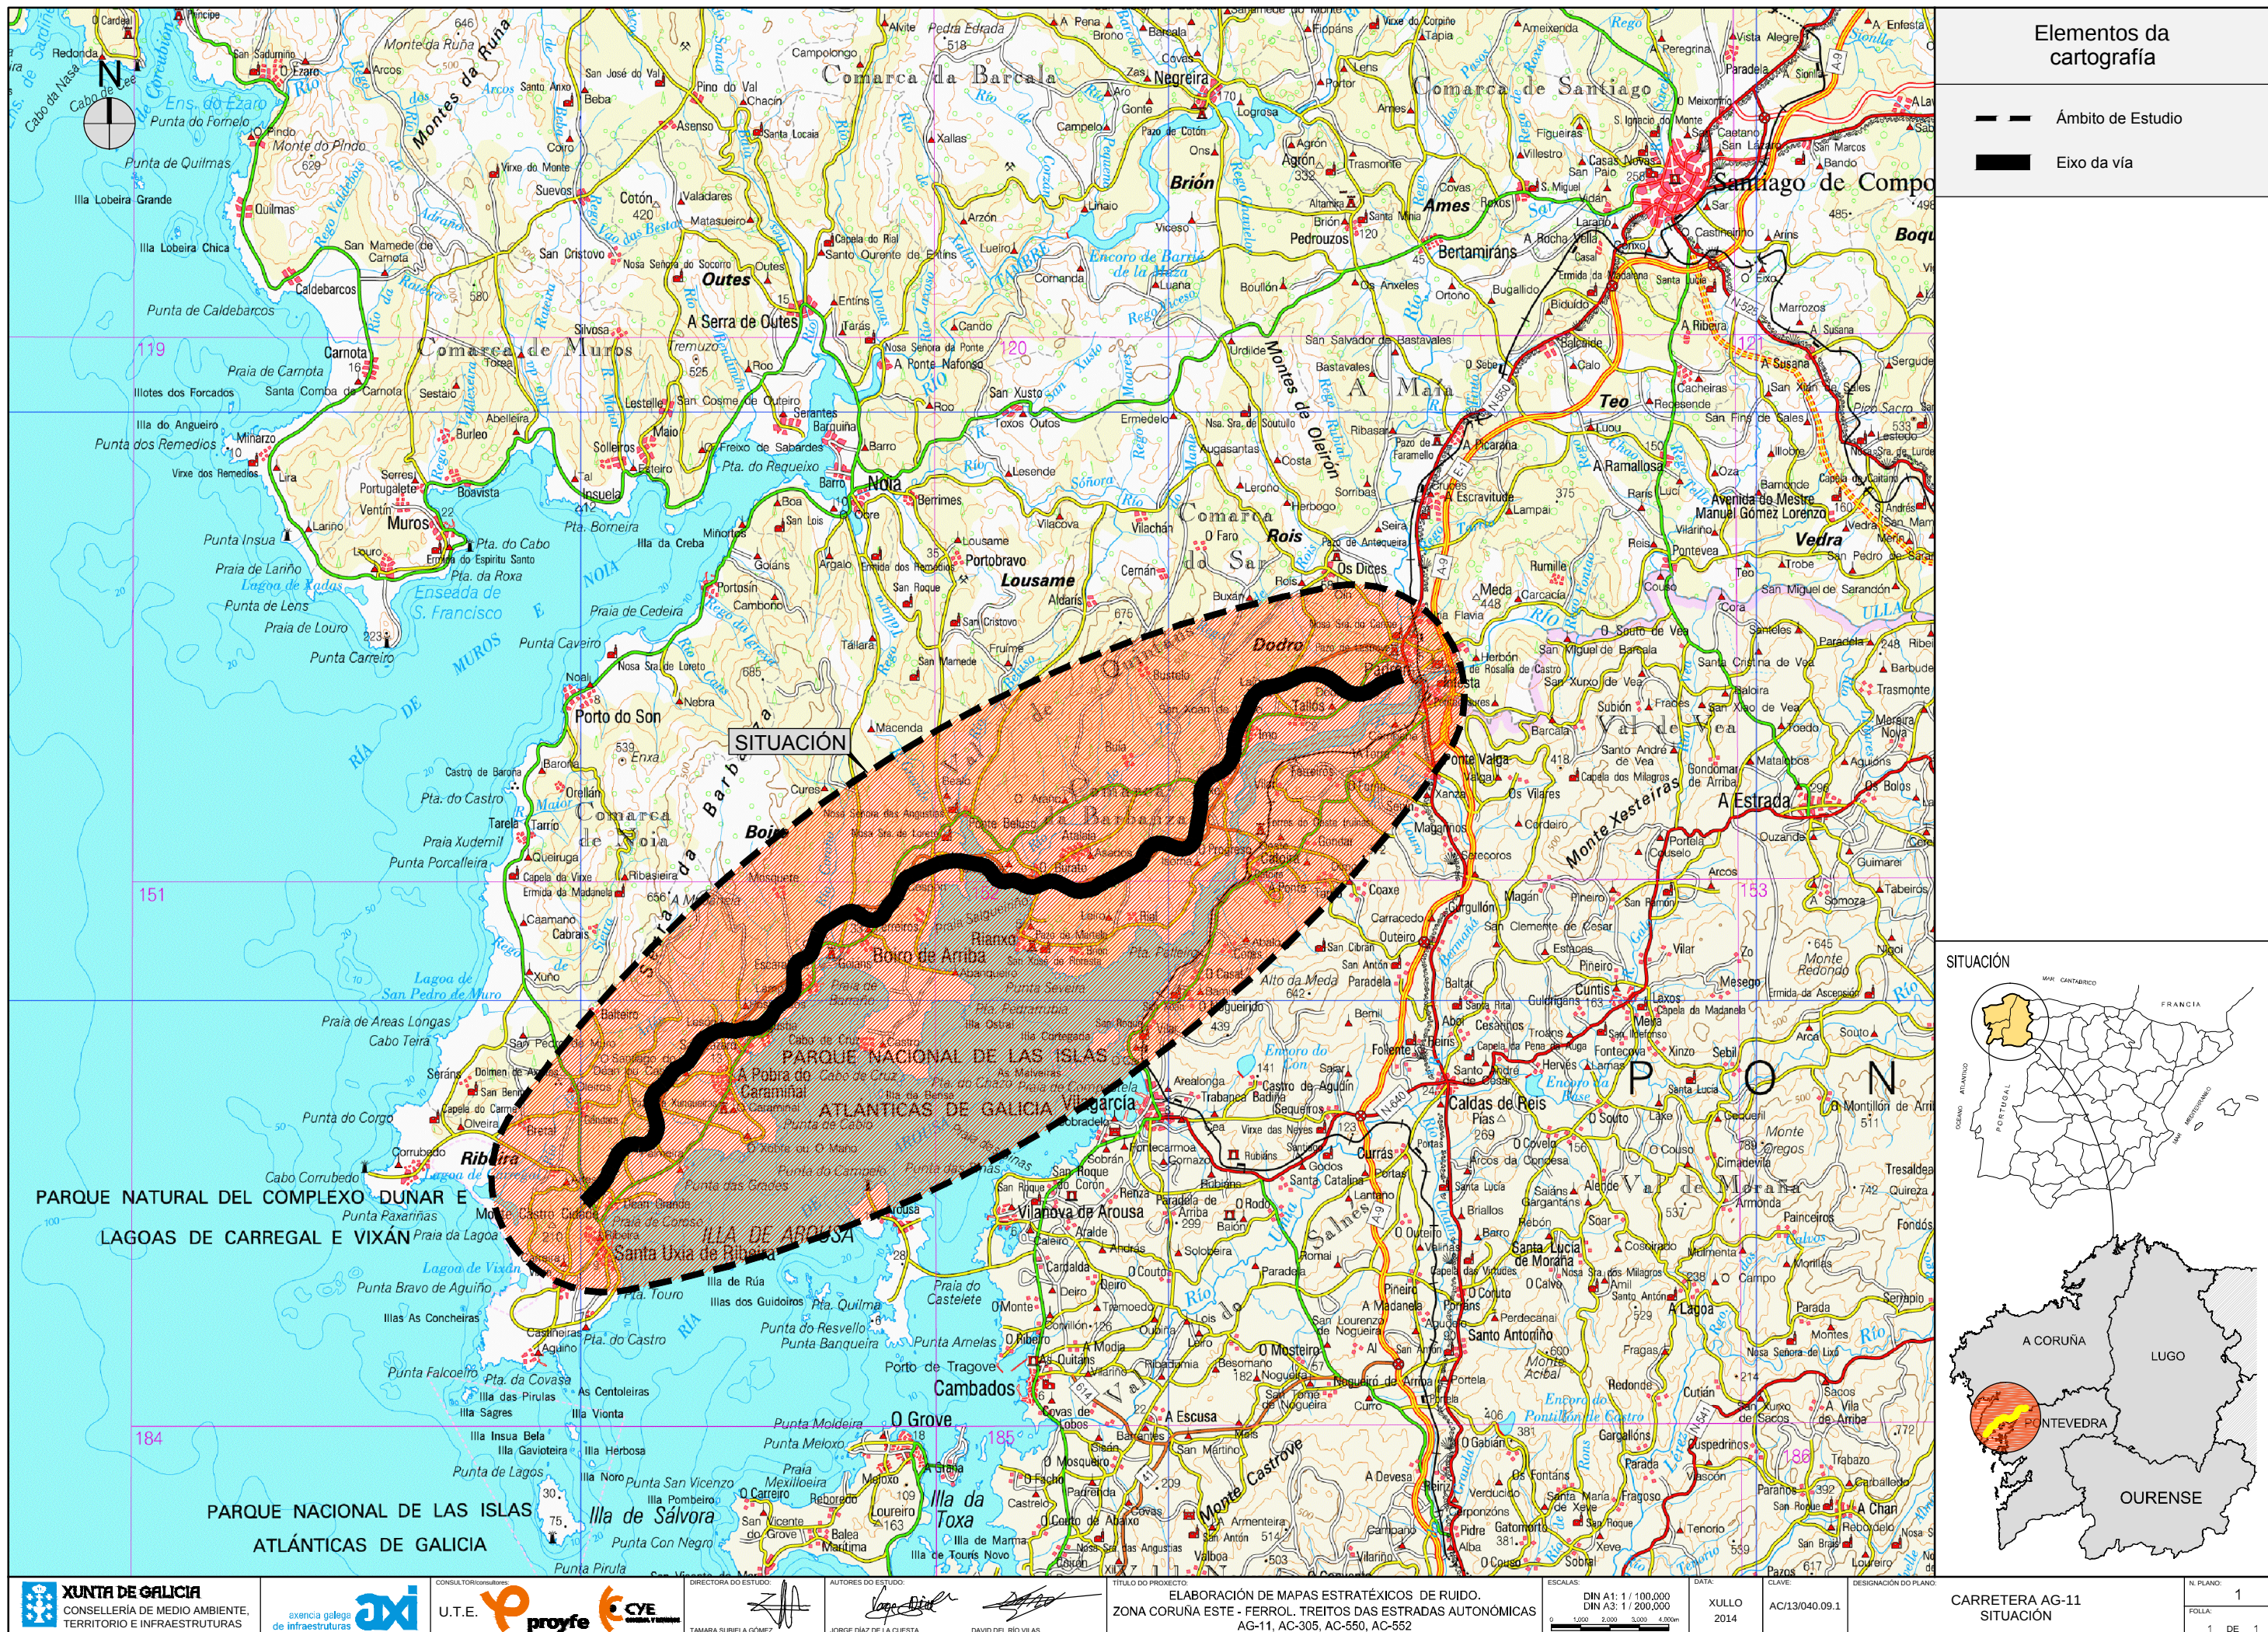


Elementos da cartografía

— — — — — Ámbito de Estudio

— — — — — Eixo da vía

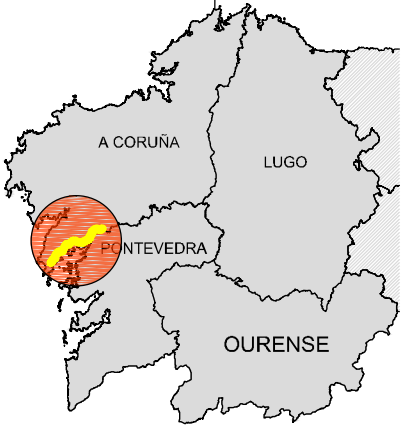

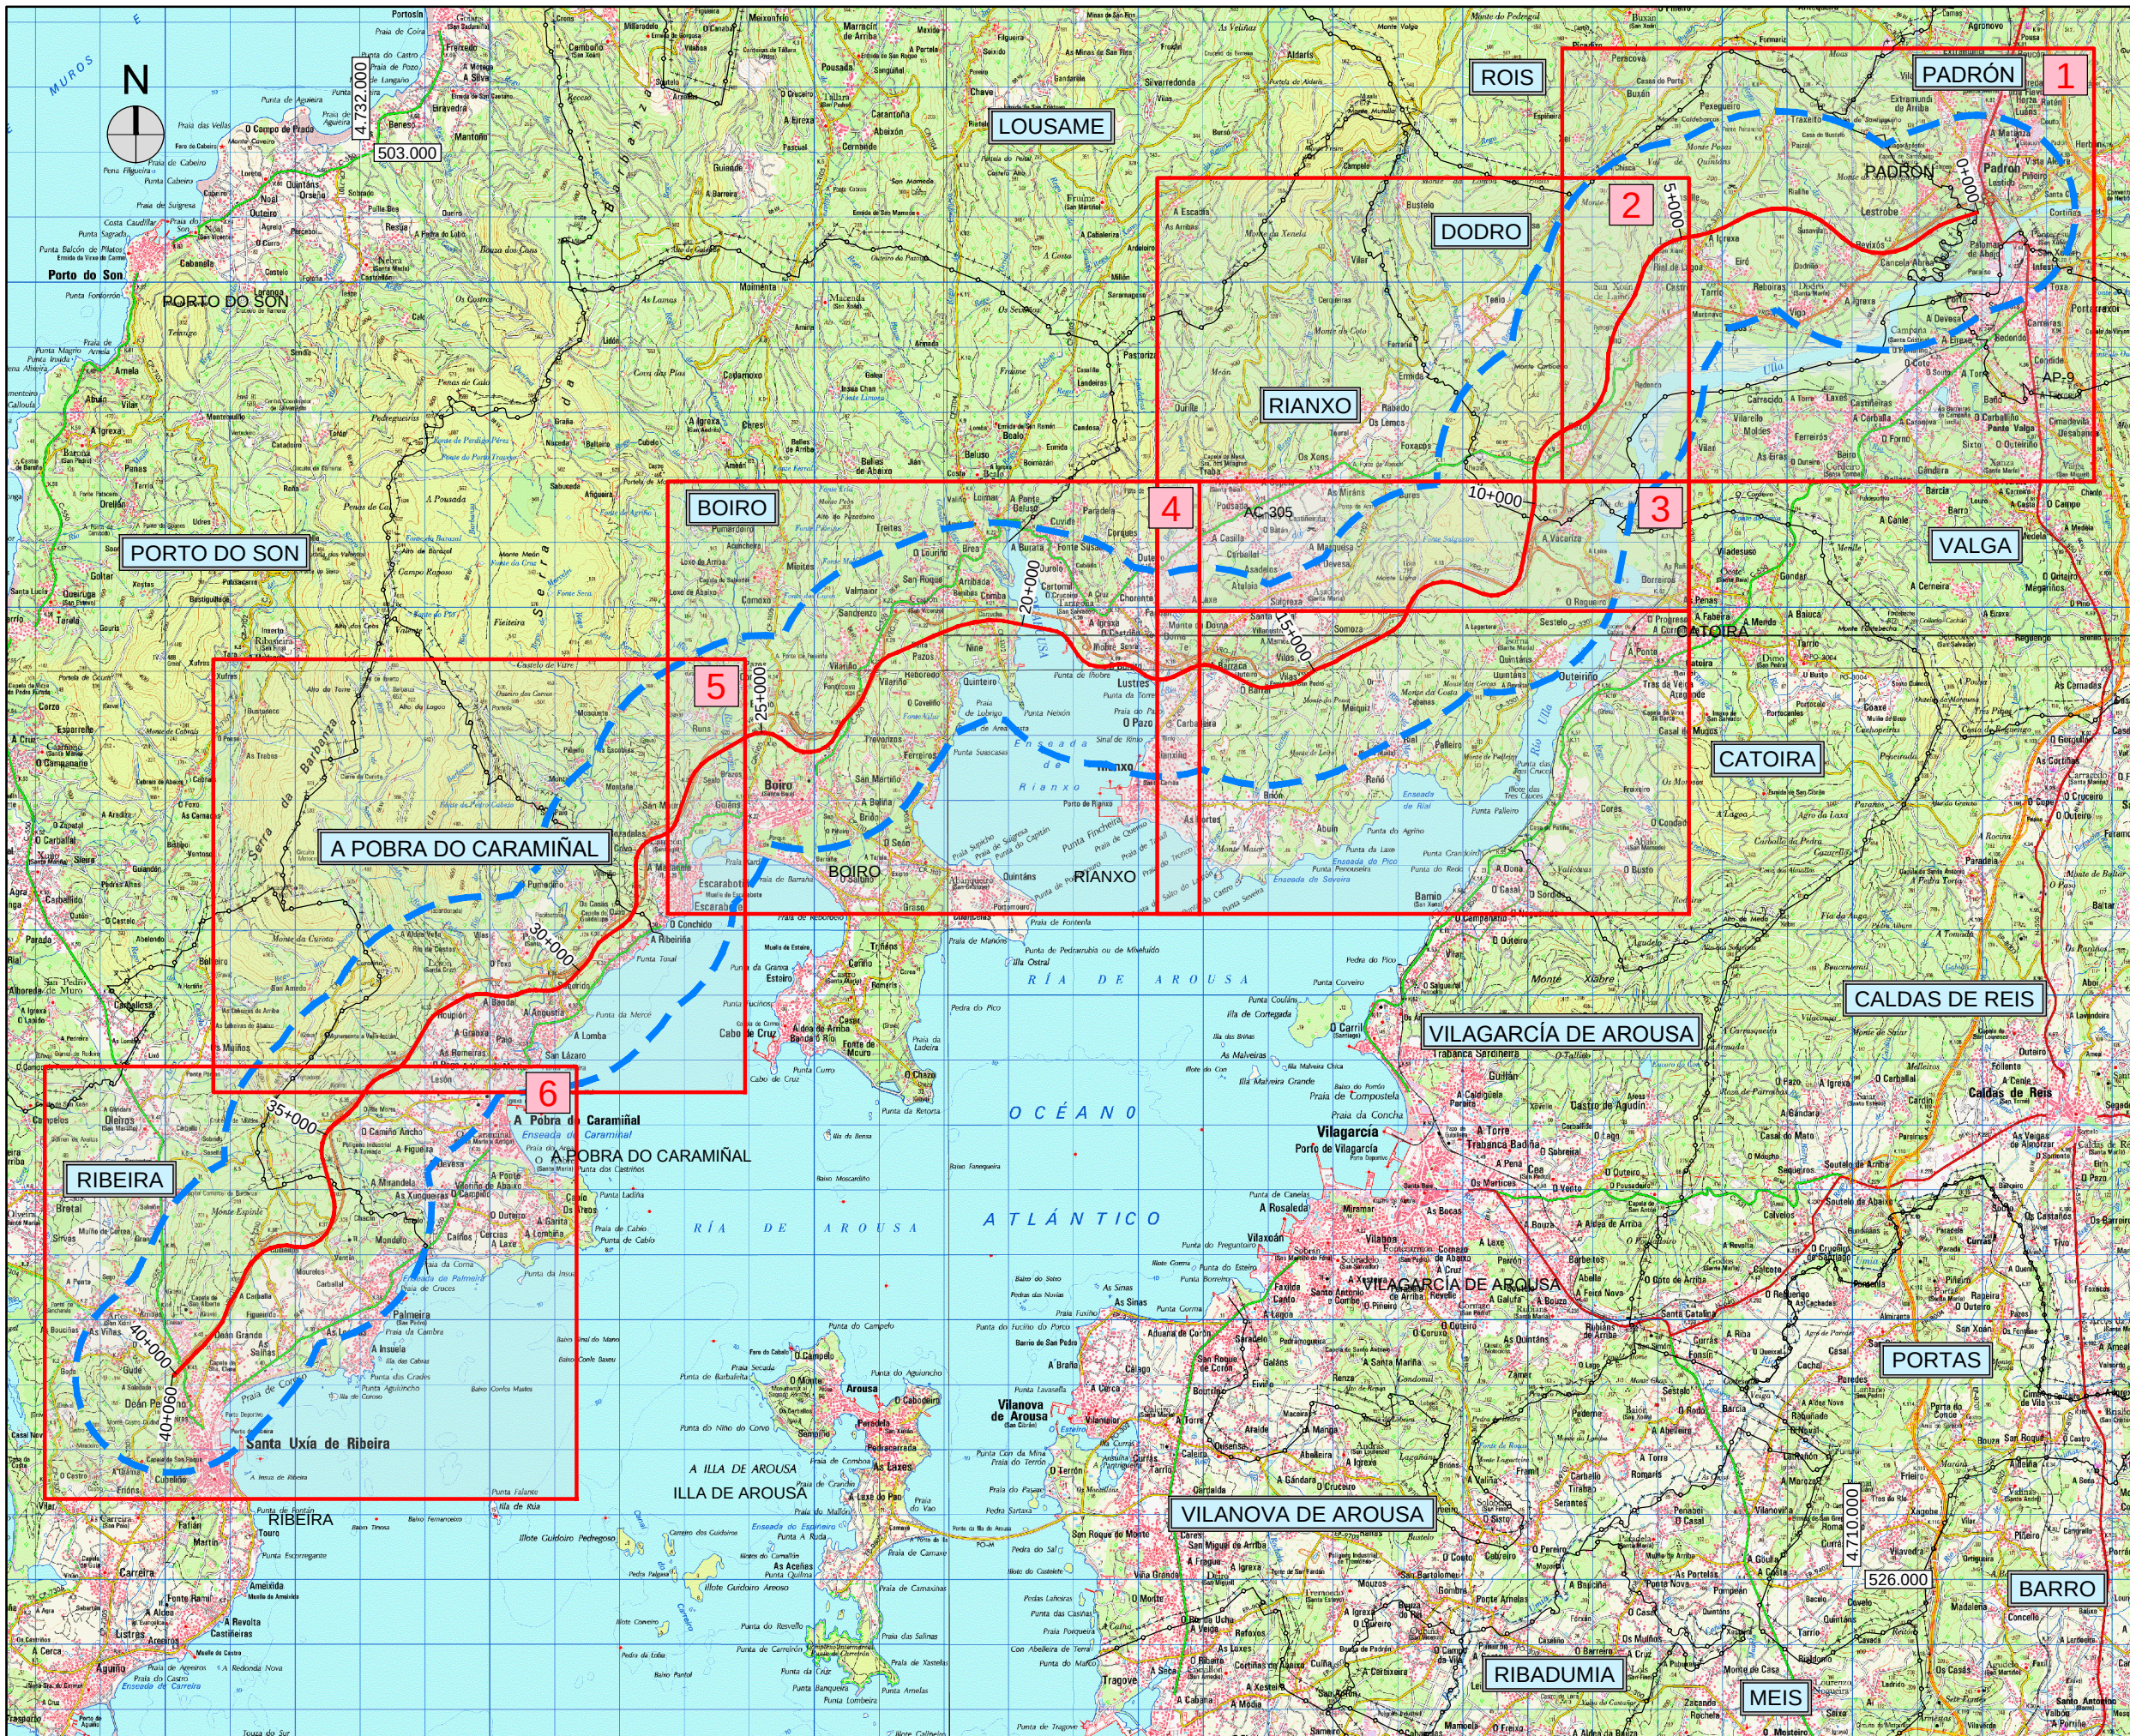


Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudo
- Eixo da vía
- Límite do concello
- BRIÓN Denominación do Concello
- 1+000 Punto Kilométrico

SITUACIÓN



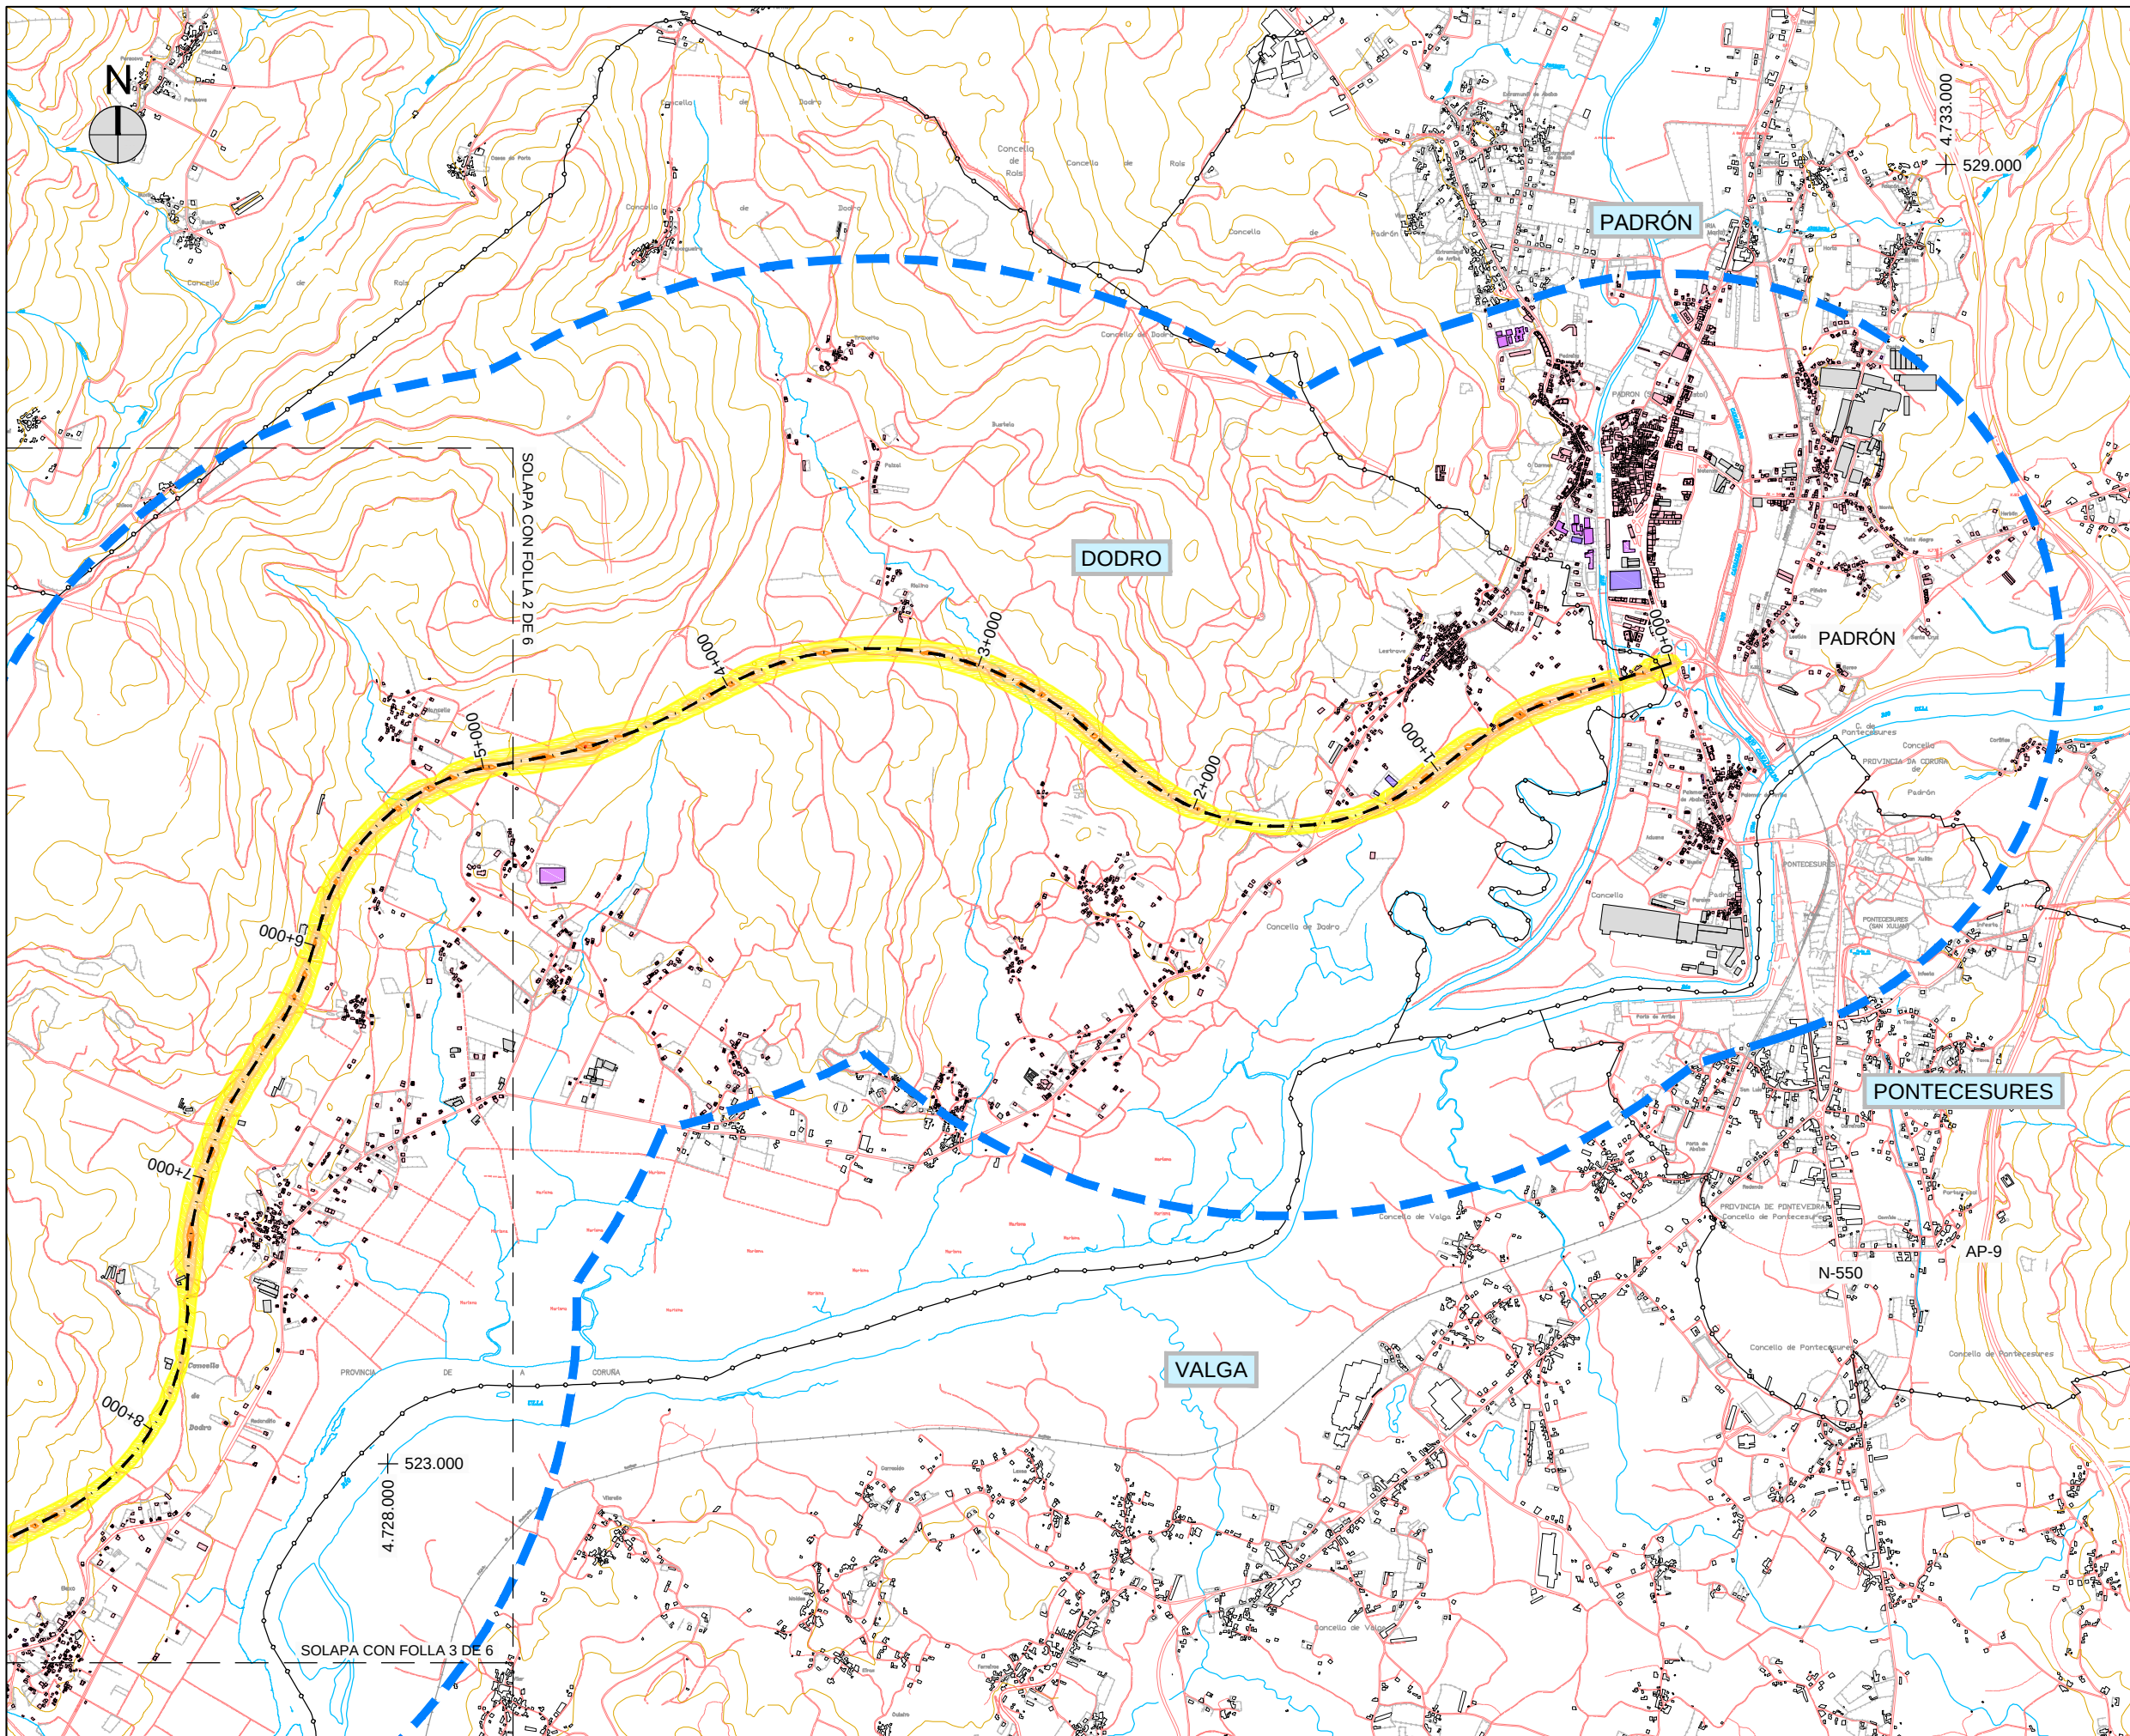

Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudio
- Eixo da vía AC-544
- Límite do concello
- Denominación do Concello
- Punto Kilométrico

LEENDA TEMÁTICA

Tipos de edificios según o seu uso

- Residencial
- Docente ou sanitario
- Industrial ou comercial
- Outros


Niveis Sonoros dB(A)


- 50 - 59 dB (A)
- 60 - 64 dB (A)
- 65 - 69 dB (A)
- 70 - 74 dB (A)
- > 75 dB (A)

PLANO DE SITUACIÓN: S/E




PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E

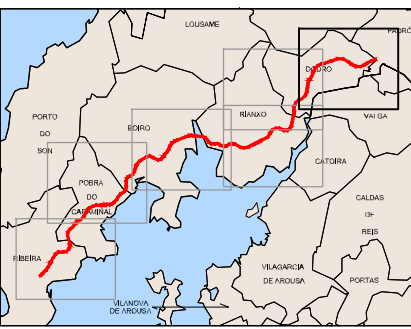

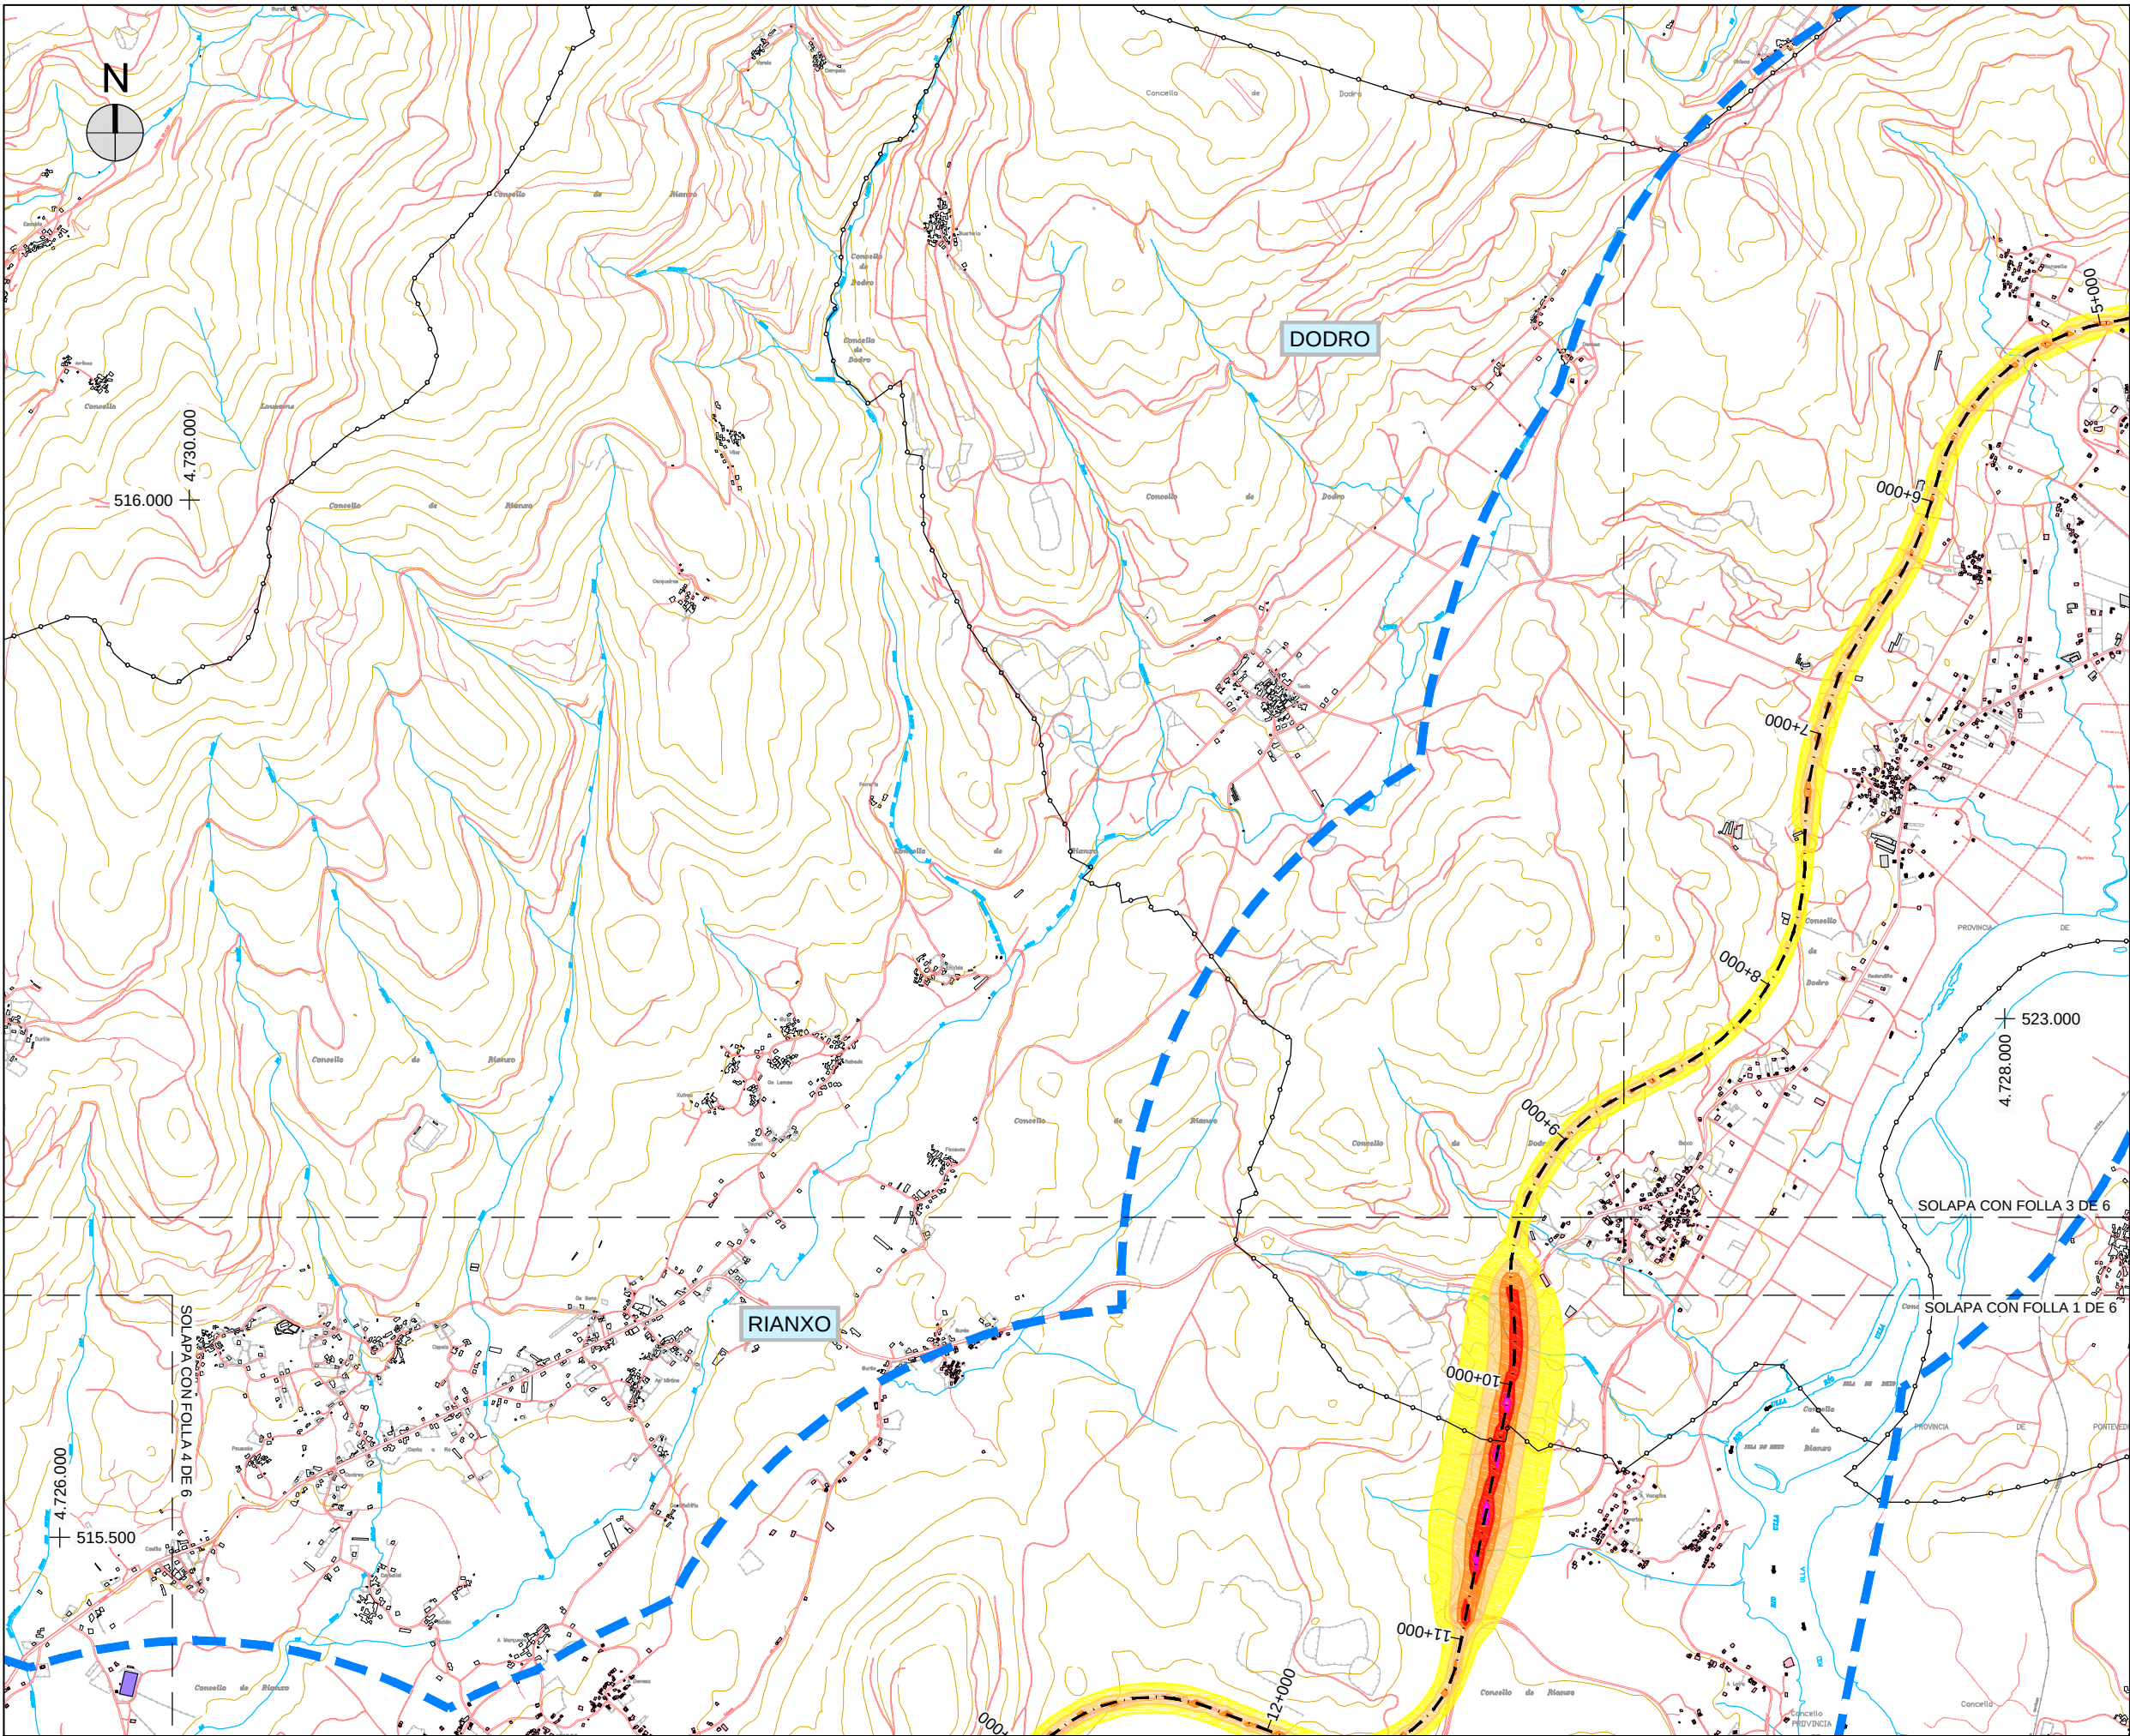

Elementos da cartografía	
	Ámbito de Estudio
	Eixo da vía AC-544
	Límite do concello
	Denominación do Concello
	1+000 Punto Kilométrico
LEND A TEMÁTICA	
Tipos de edificios según o seu uso	
	Residencial
	Docente ou sanitario
	Industrial ou comercial
	Outros
Niveis Sonoros dB(A)	
	50 - 59 dB (A)
	60 - 64 dB (A)
	65 - 69 dB (A)
	70 - 74 dB (A)
	> 75 dB (A)
PLANO DE SITUACIÓN: S/E	
PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E	

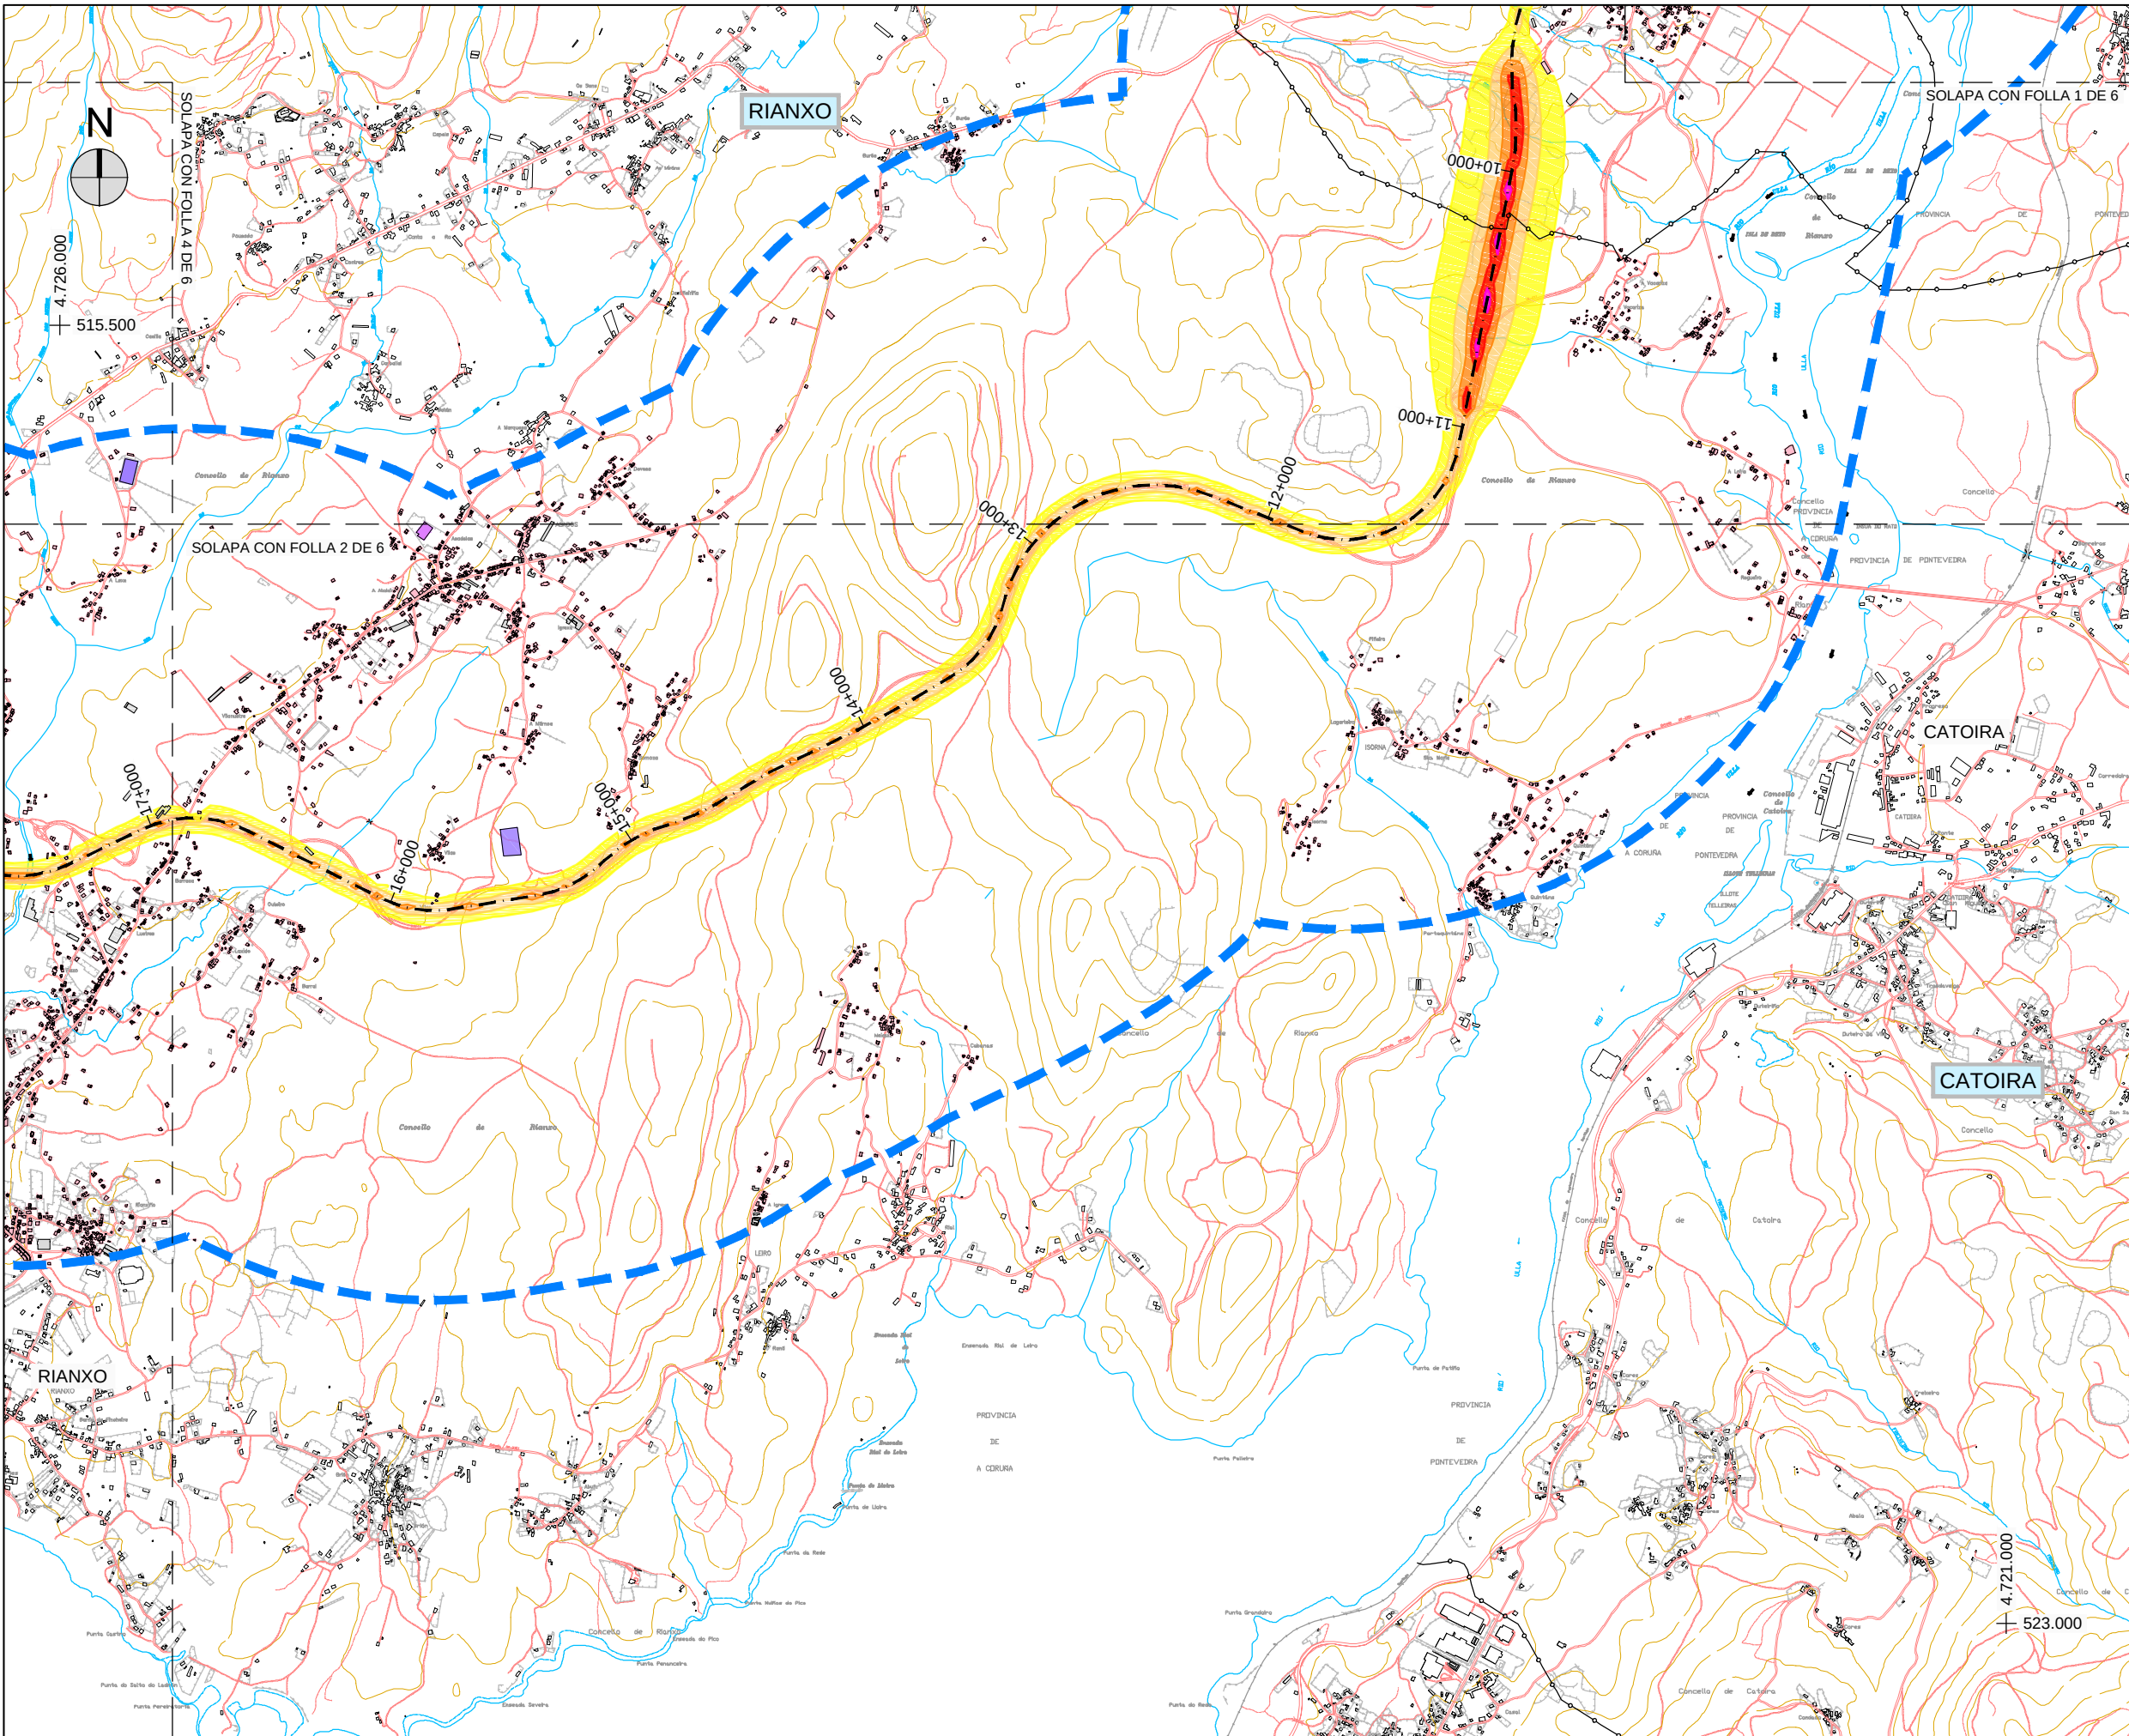

Elementos da cartografía	
	Ámbito de Estudo
	Eixo da vía AC-544
	Límite do concello
	Denominación do Concello
	Punto Kilométrico


LENDAS TEMÁTICA	
Tipos de edificios según o seu uso	
	Residencial
	Docente ou sanitario
	Industrial ou comercial
	Outros

Niveis Sonoros dB(A)	
	50 - 59 dB (A)
	60 - 64 dB (A)
	65 - 69 dB (A)
	70 - 74 dB (A)
	> 75 dB (A)

PLANO DE SITUACIÓN: S/E

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E

	XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
	axencia galega de infraestruturas
	U.T.E.
	proyfe
	CYE
DIRECTORA DO ESTUDO: 	
AUTORES DO ESTUDO: 	
TÍTULO DO PROXECTO: ELABORACIÓN DE MAPAS ESTRATÉXICOS DE RUÍDO. ZONA CORUÑA ESTE - FERROL. TREITOS DAS ESTRADAS AUTONÓMICAS AG-11, AC-305, AC-550, AC-552	
ESCALAS: DIN A1: 1 / 12.500 DIN A3: 1 / 25.000	
DATA: XULLO 2014	
CLAVE: AC/13/040.09.1	
DESIGNACIÓN DO PLANO: CARRETERA AG-11 MAPAS DE NIVEIS SONOROS INDICADOR LDIA	
N. PLANO: 3.1.1	
FOLLA: 3 DE 6	

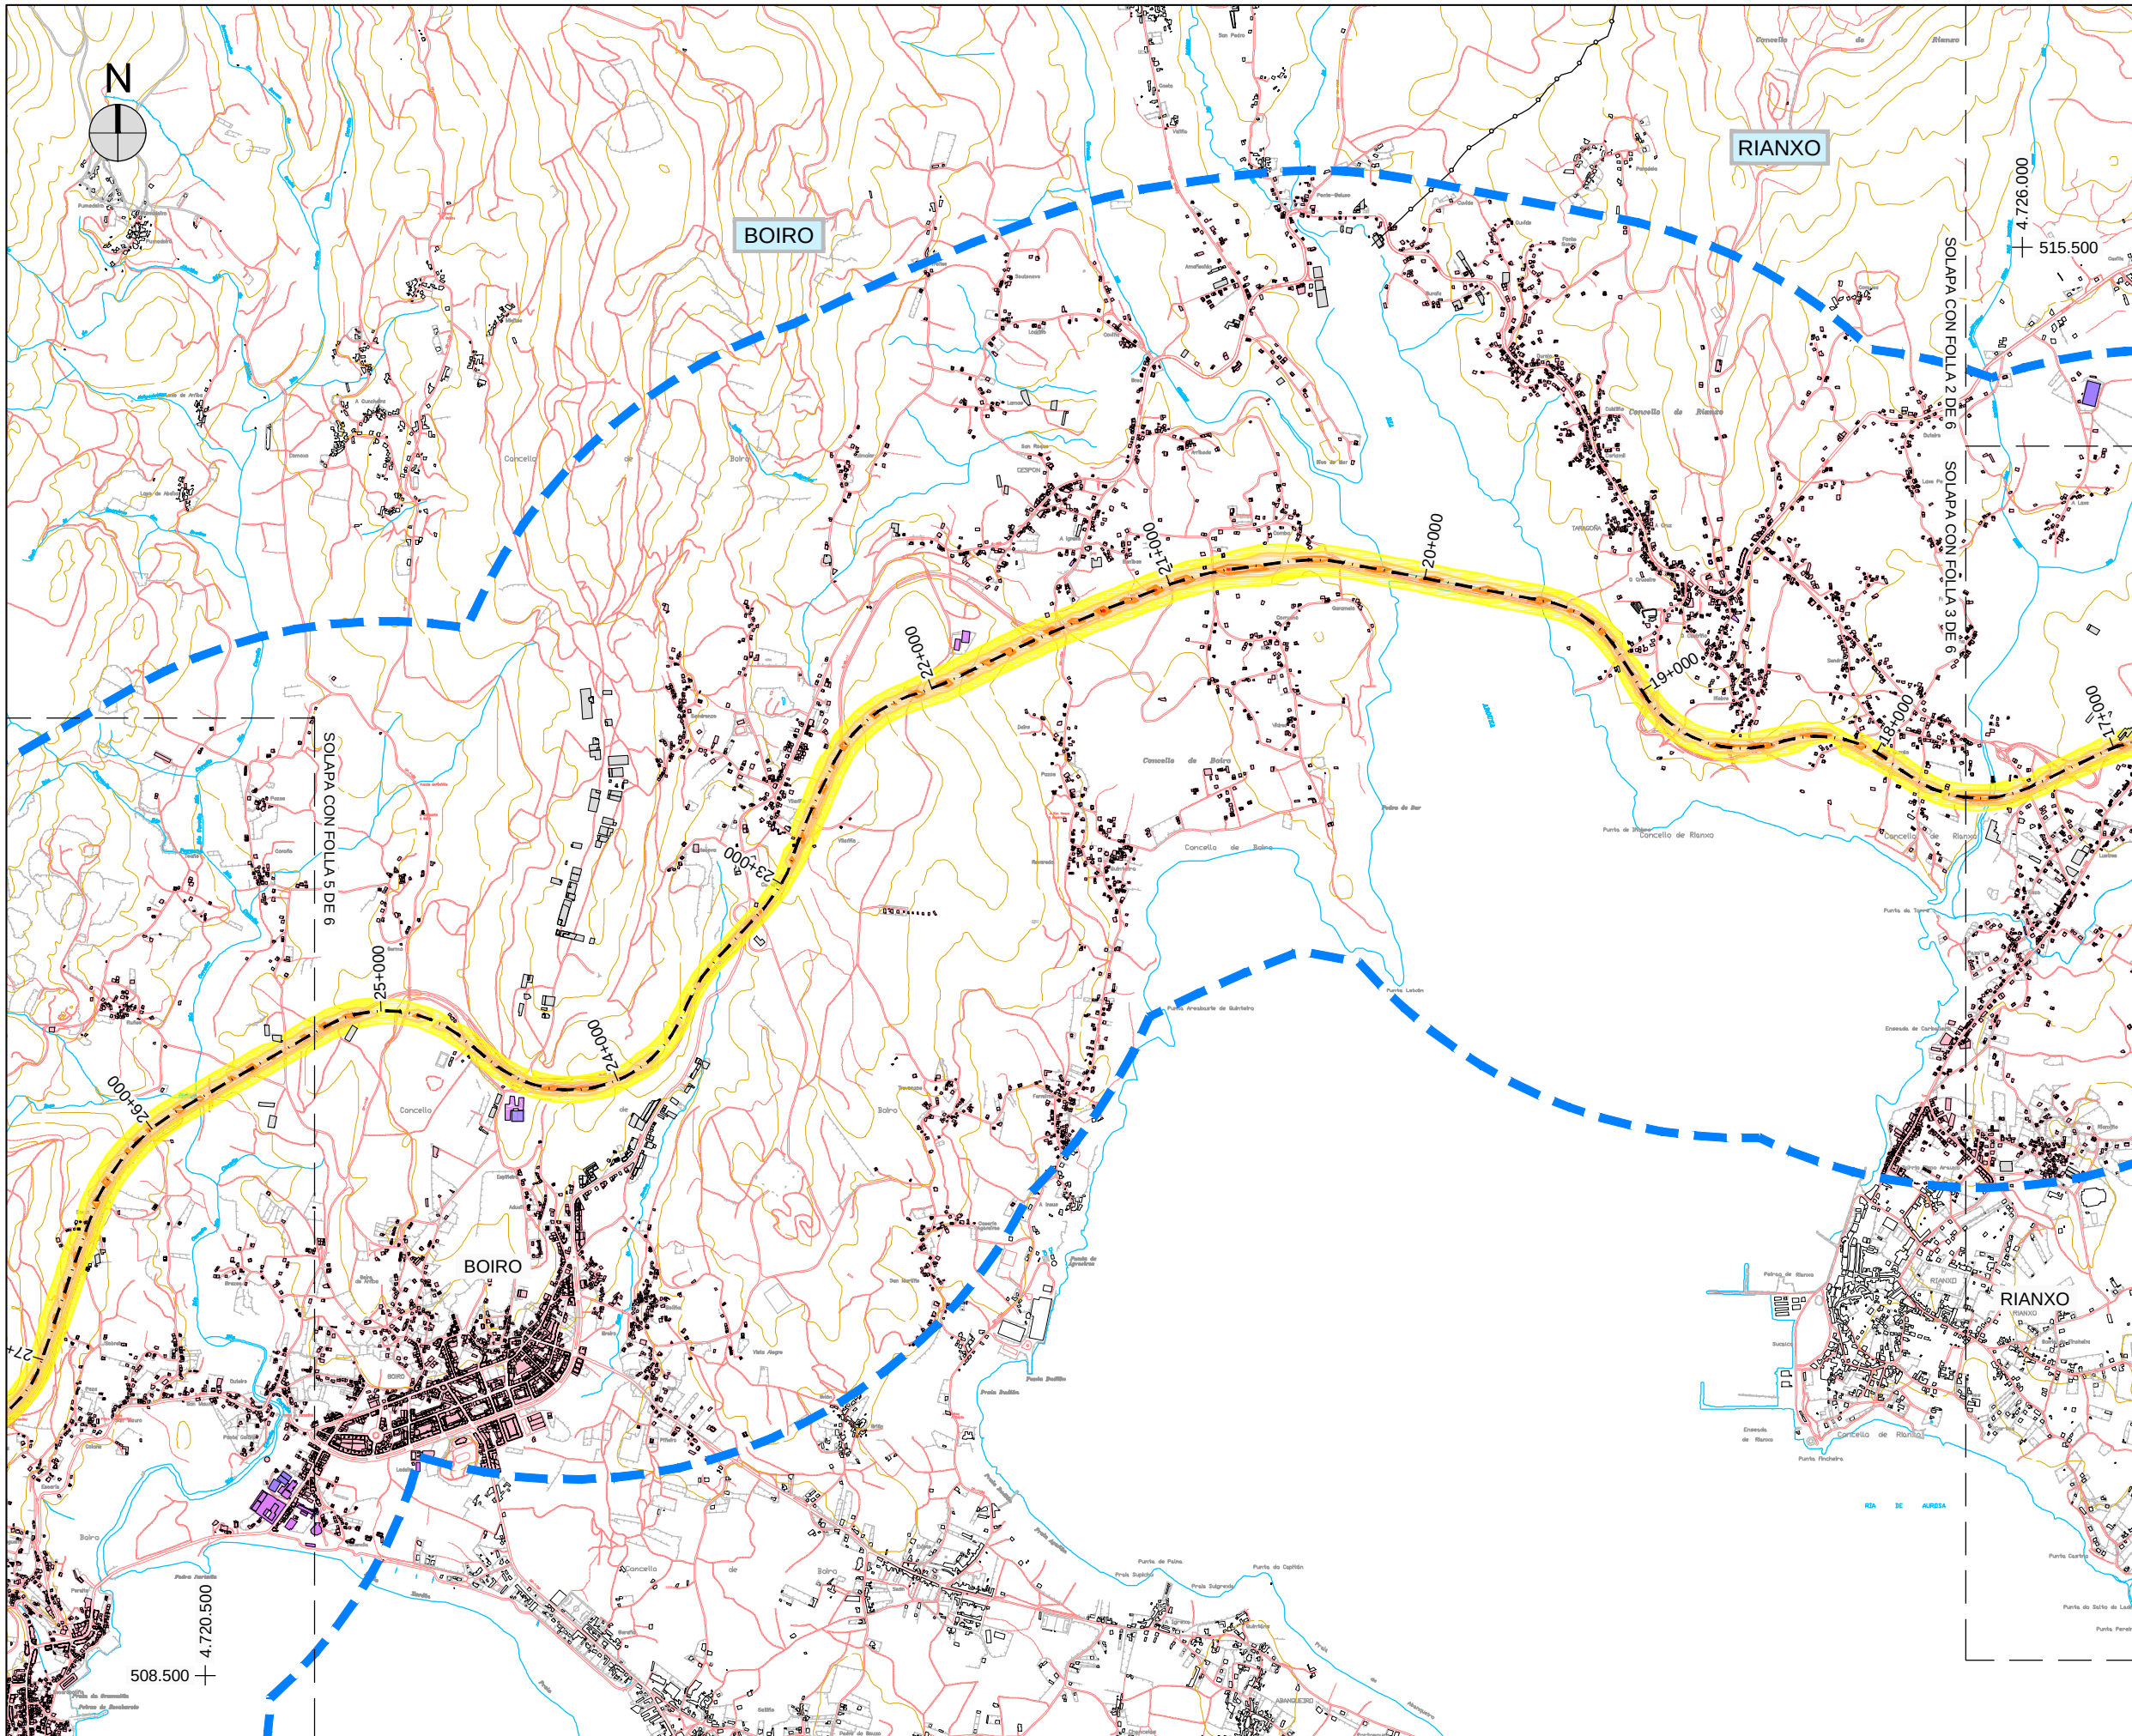



Elementos da cartografía	
	Ámbito de Estudio
	Eixo da vía AC-544
	Límite do concello
	Denominación do Concello
	Punto Kilométrico

LENDAS TEMÁTICA

Tipos de edificios según o seu uso	
	Residencial
	Docente ou sanitario
	Industrial ou comercial
	Outros

Niveis Sonoros dB(A)	
	50 - 59 dB (A)
	60 - 64 dB (A)
	65 - 69 dB (A)
	70 - 74 dB (A)
	> 75 dB (A)

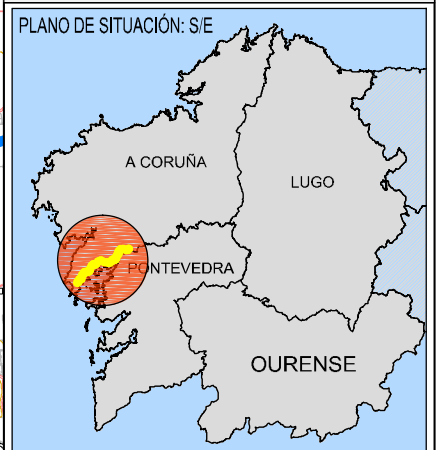

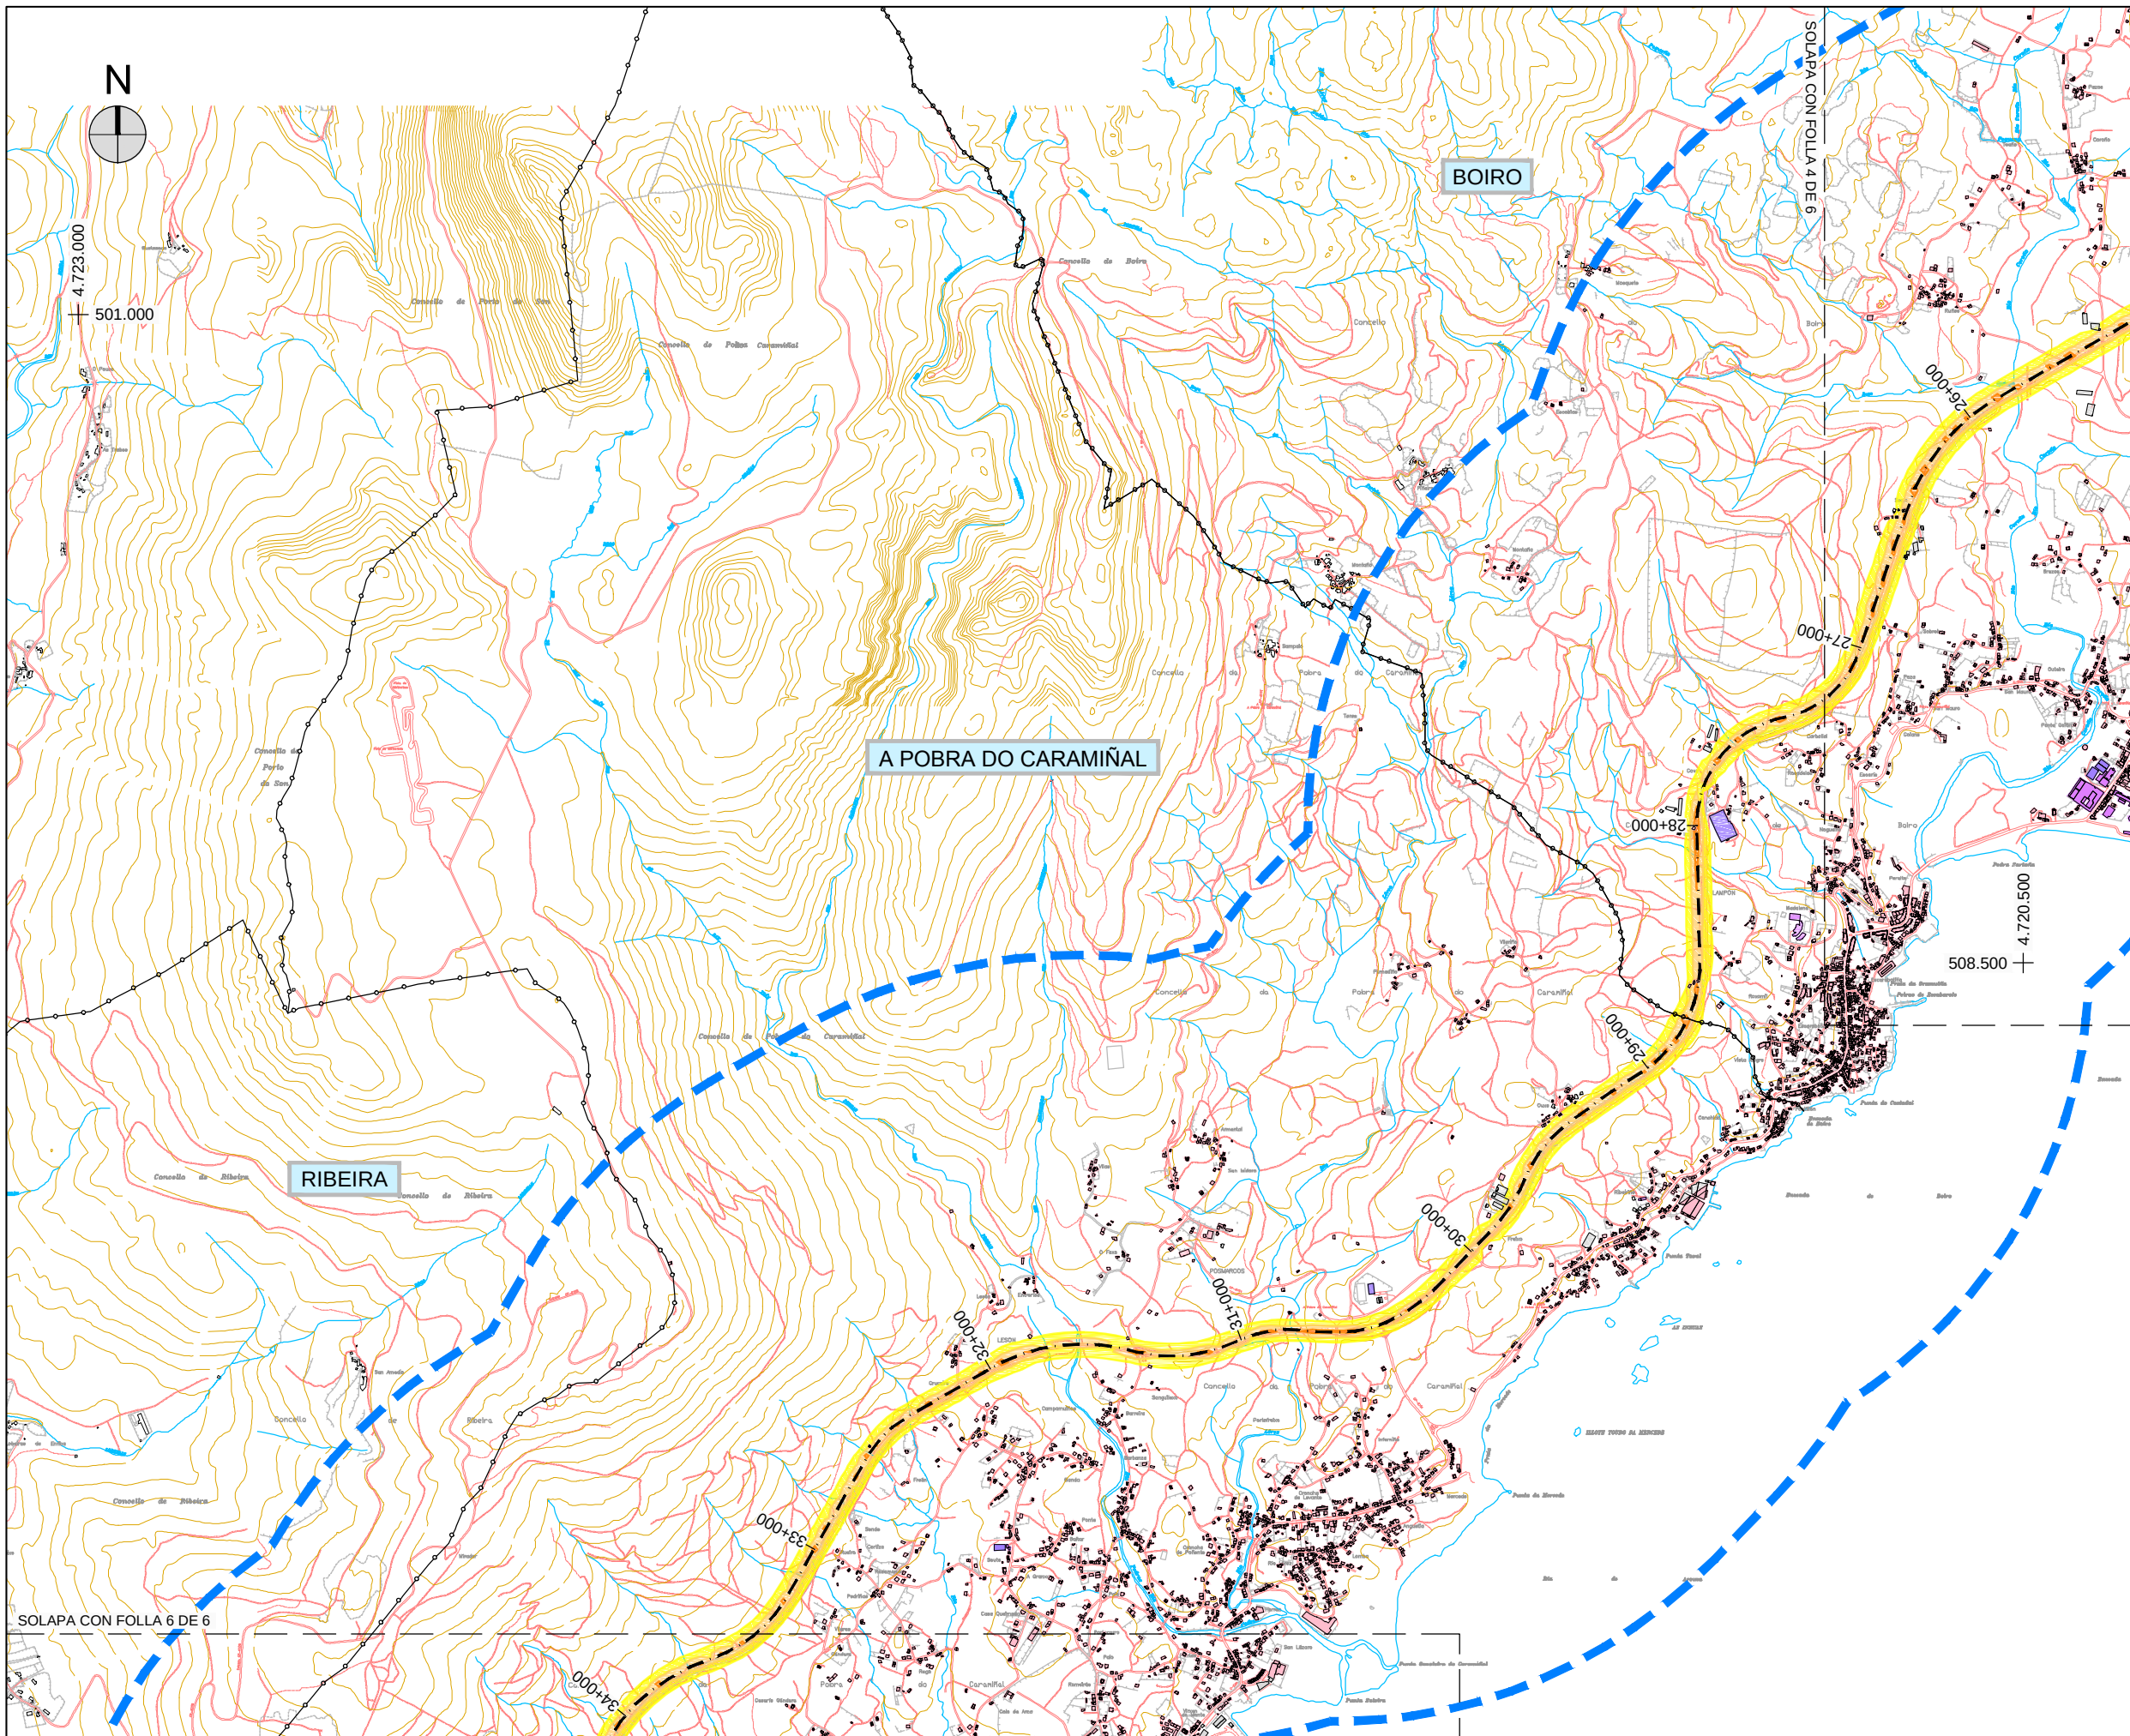



Elementos da cartografía	
	Ámbito de Estudo
	Eixo da vía AC-544
	Límite do concello
	Denominación do Concello
	Punto Kilométrico

LENDAS TEMÁTICA

Tipos de edificios según o seu uso	
	Residencial
	Docente ou sanitario
	Industrial ou comercial
	Outros

Niveis Sonoros dB(A)	
	50 - 59 dB (A)
	60 - 64 dB (A)
	65 - 69 dB (A)
	70 - 74 dB (A)
	> 75 dB (A)

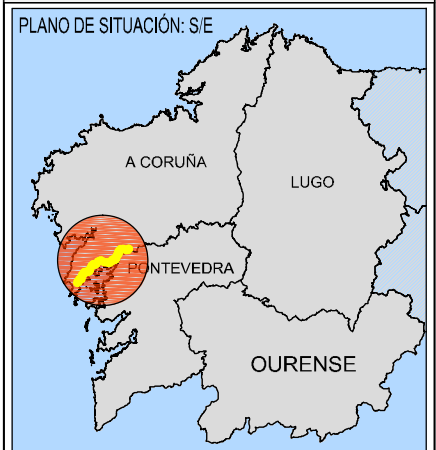

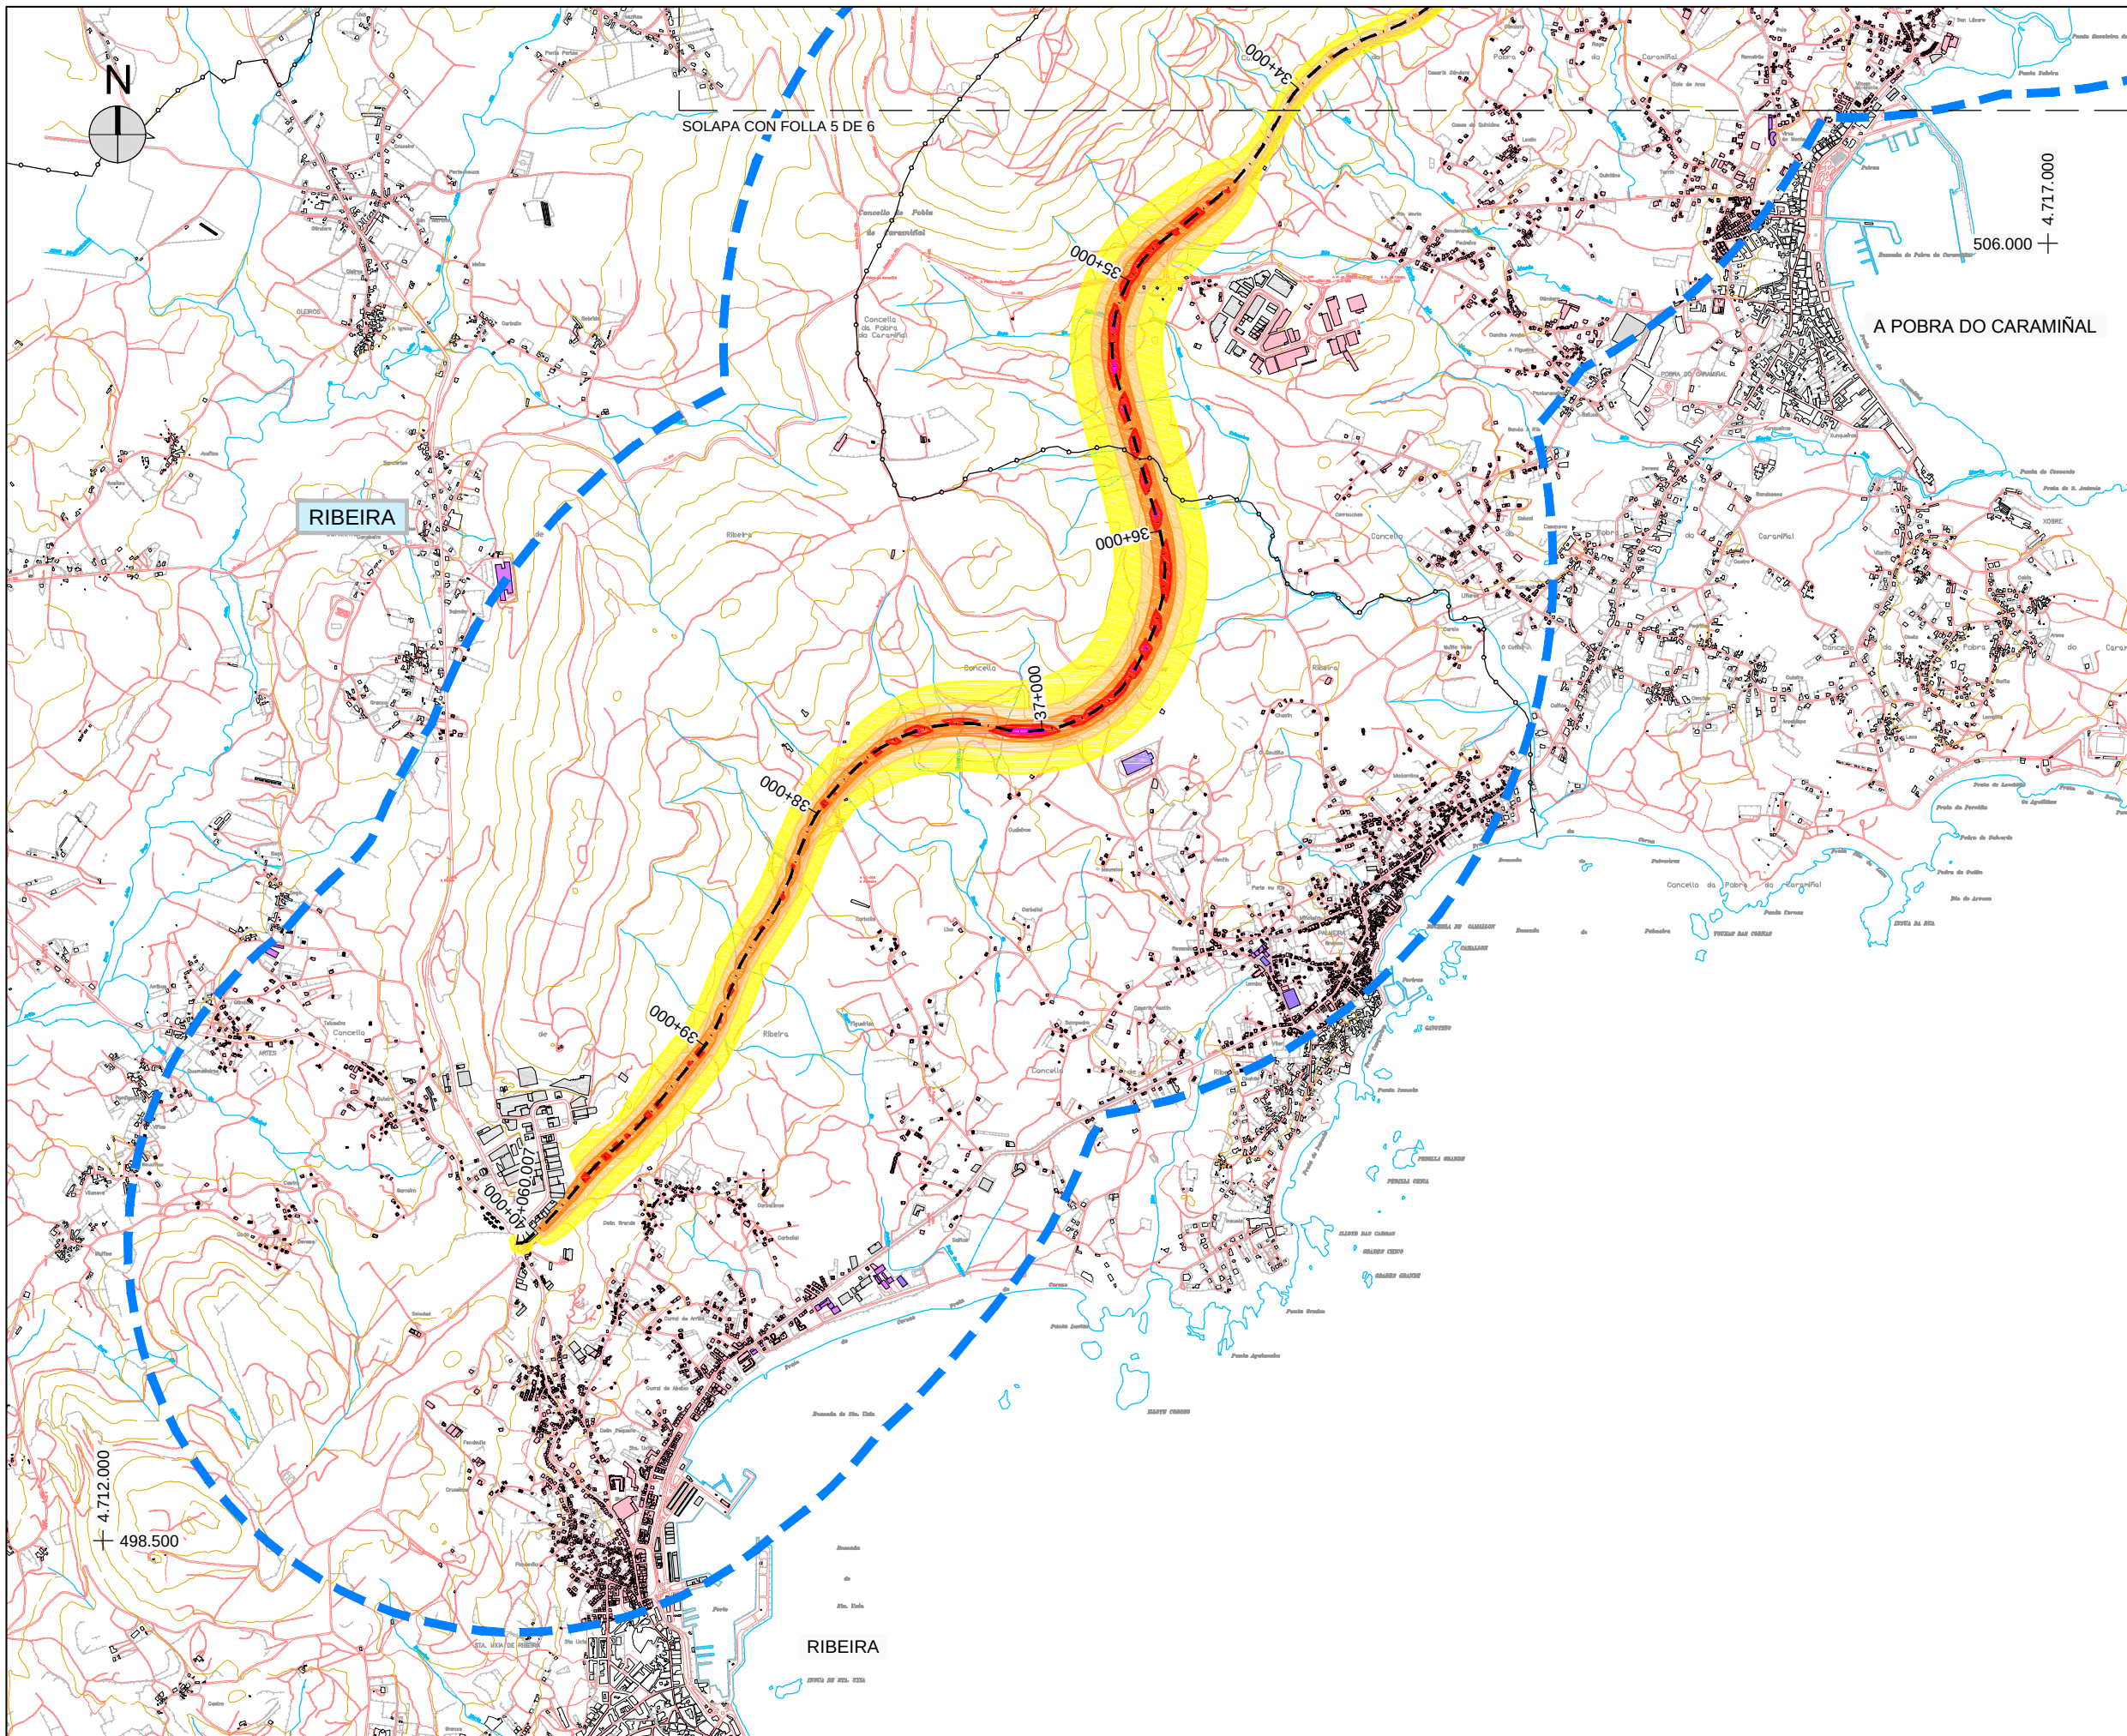

Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudio
- Eixo da vía AC-544
- Límite do concello
- BRIÓN Denominación do Concello
- 1+000 Punto Kilométrico

LENDAS TEMÁTICAS


Tipos de edificios según o seu uso

- Residencial
- Docente ou sanitario
- Industrial ou comercial
- Outros

Niveis Sonoros dB(A)


- 50 - 59 dB (A)
- 60 - 64 dB (A)
- 65 - 69 dB (A)
- 70 - 74 dB (A)
- > 75 dB (A)

PLANO DE SITUACIÓN: S/E

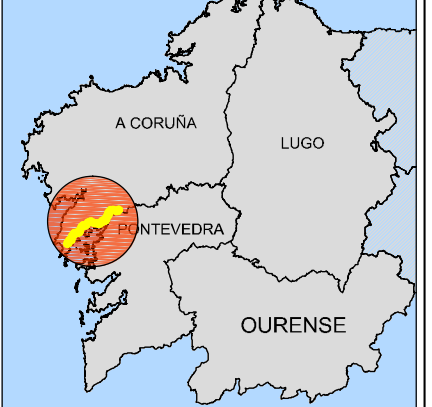

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E



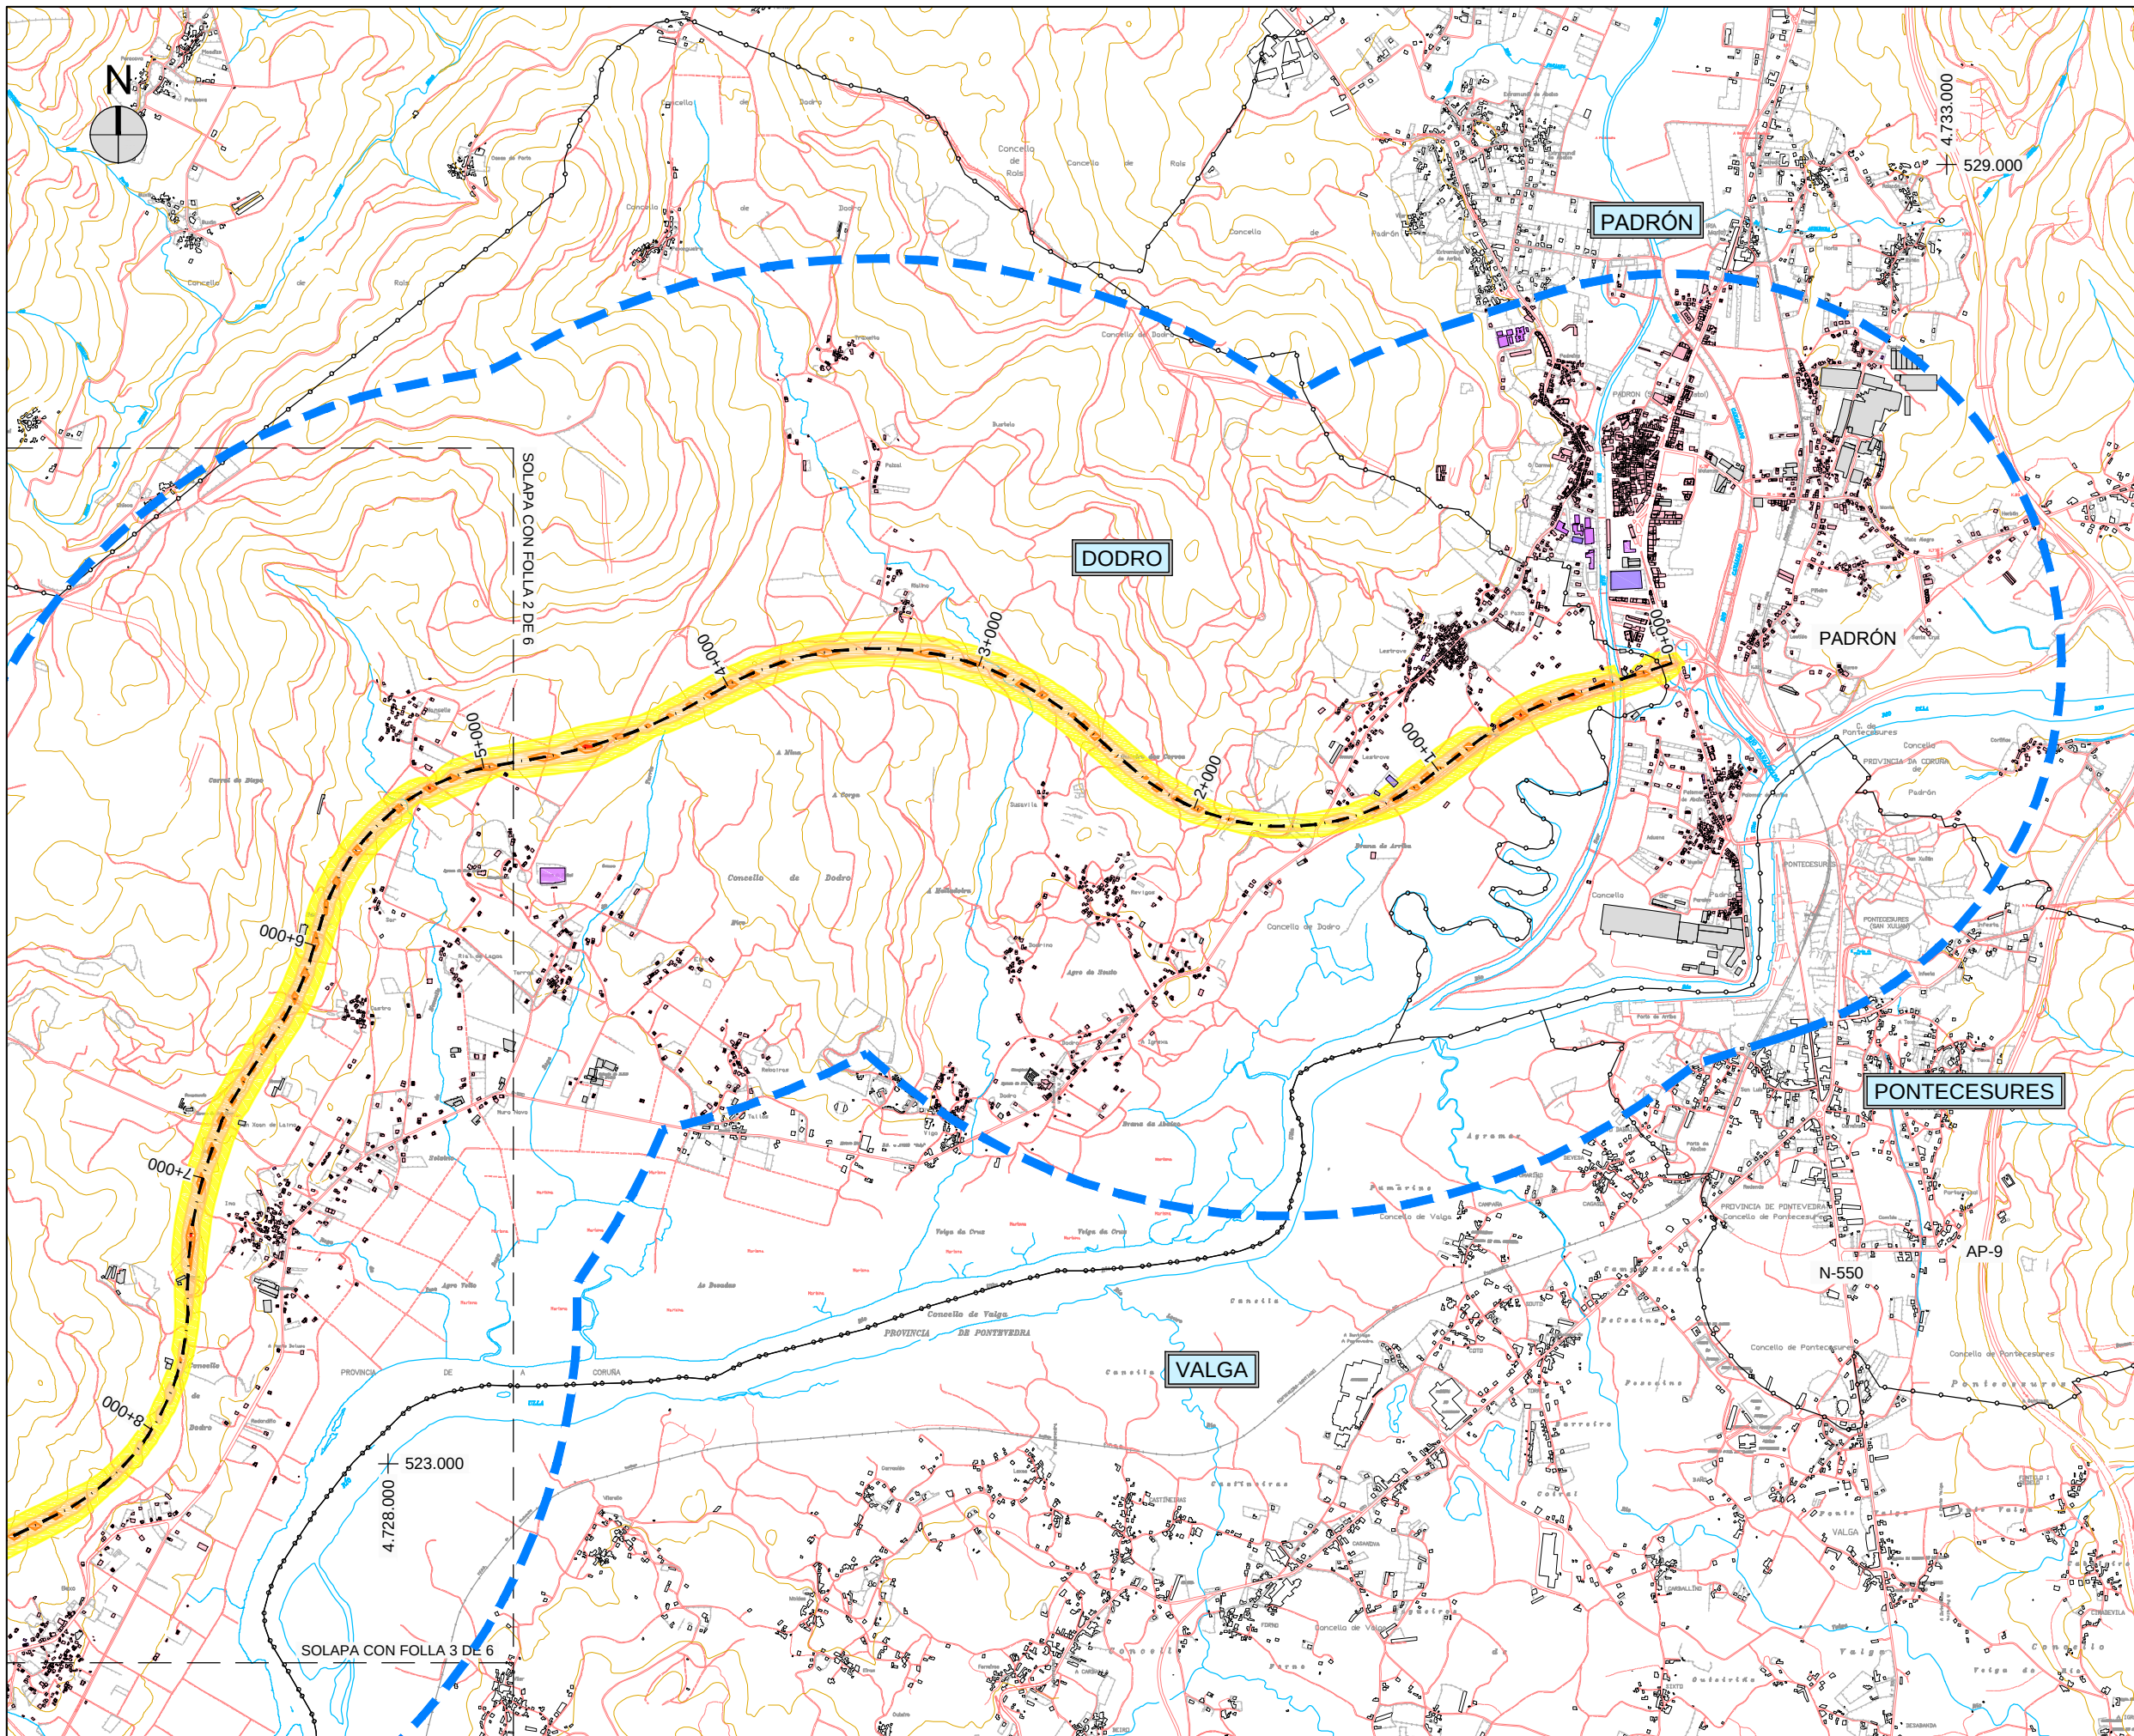

Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudio
- Eixo da vía AC-544
- Límite do concello
- Denominación do Concello
- Punto Kilométrico

LENDAS TEMÁTICA


Tipos de edificios según o seu uso

- Residencial
- Docente ou sanitario
- Industrial ou comercial
- Outros

Niveis Sonoros dB(A)


- 50 - 59 dB (A)
- 60 - 64 dB (A)
- 65 - 69 dB (A)
- 70 - 74 dB (A)
- > 75 dB (A)

PLANO DE SITUACIÓN: S/E

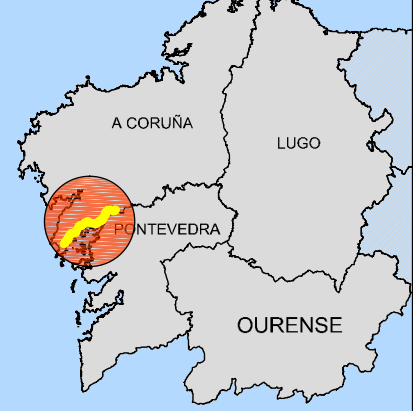

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E



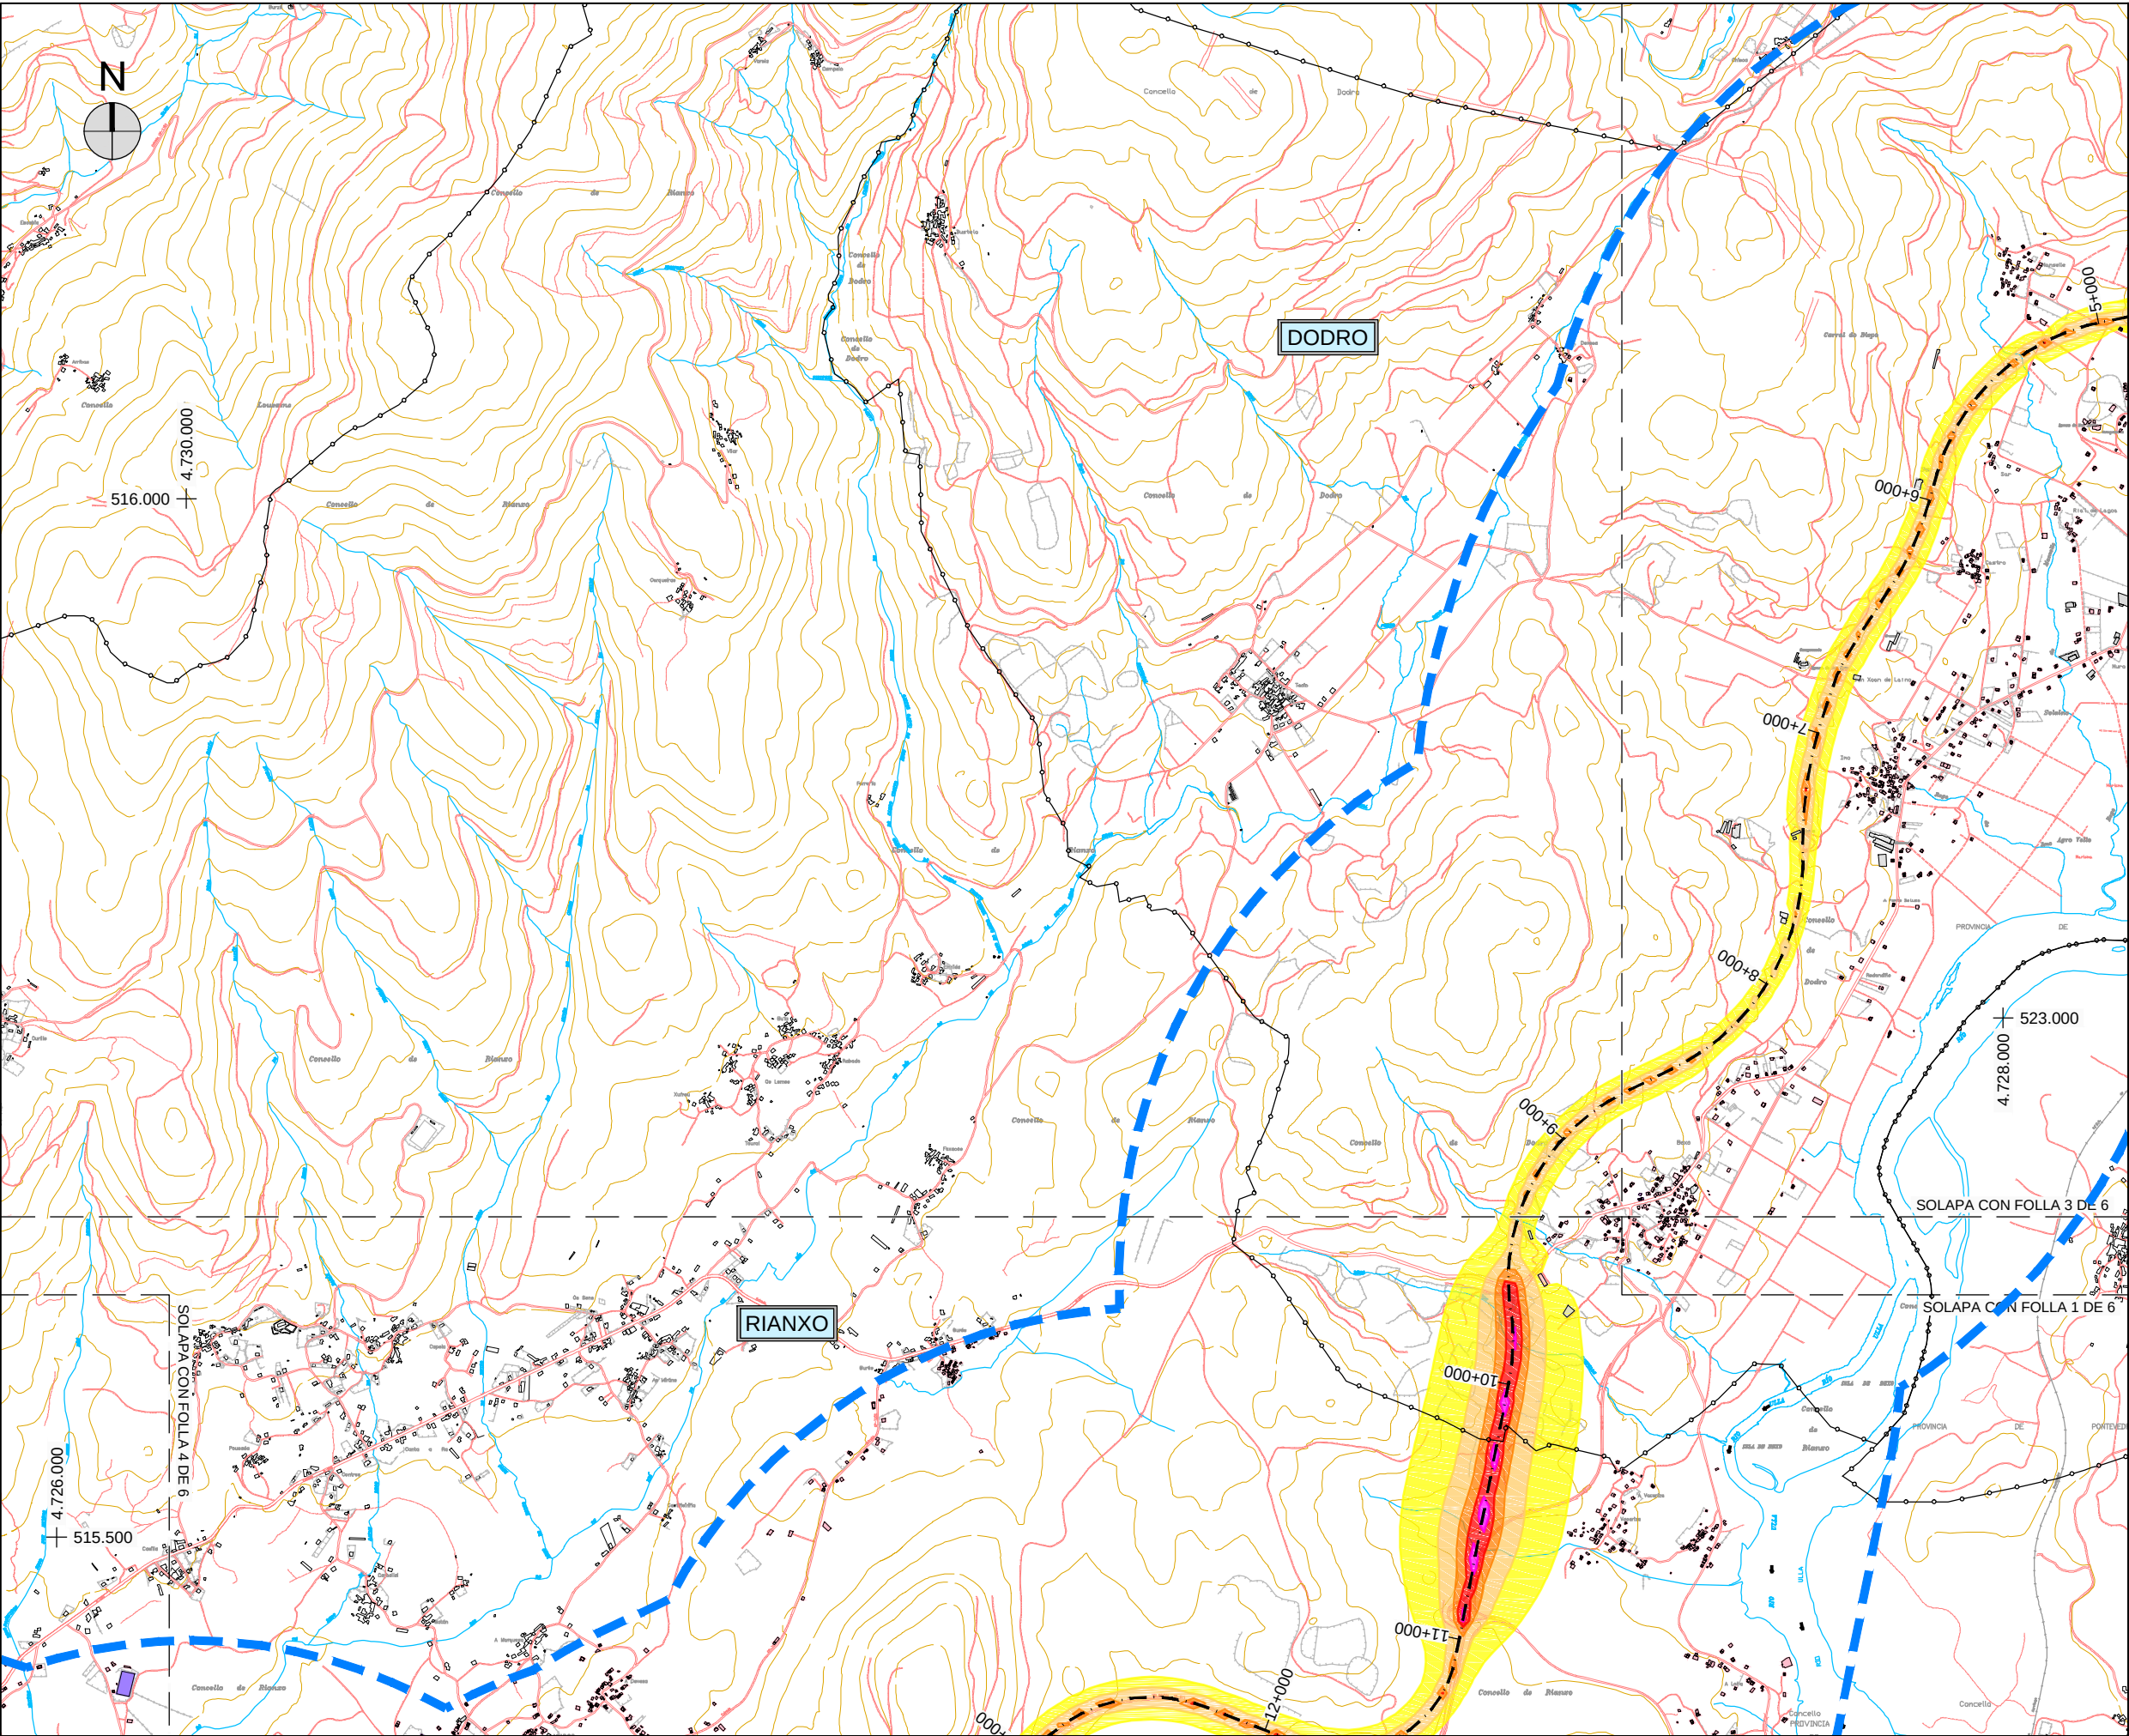

Elementos da cartografía

Ámbito de Estudo

Eixo da vía AC-544

Límite do concello

BRIÓN

Denominación do Concello

1+000

Punto Kilométrico

LEND A TEMÁTICA

Tipos de edificios según o seu uso

Residencial

Docente ou sanitario

Industrial ou comercial

Outros

Niveis Sonoros dB(A)

50 - 59 dB (A)

60 - 64 dB (A)

65 - 69 dB (A)

70 - 74 dB (A)

> 75 dB (A)

PLANO DE SITUACIÓN: S/E

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

axencia galega
de infraestruturas

U.T.E.

proyfe

CYE

TAMARA SUBIELA GÓMEZ

JORGE DIAZ DE LA CUESTA

DAVID DEL RÍO VILAS

TÍTULO DO PROXECTO:
ELABORACIÓN DE MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUÍDO.
ZONA CORUÑA ESTE - FERROL. TREITOS DAS ESTRADAS AUTONÓMICAS
AG-11, AC-305, AC-550, AC-552


ESCALAS:
DIN A1: 1 / 12.500
DIN A3: 1 / 25.000
0 125 250 375 500m

DATA:
XULLO
2014

CLAVE:
AC/13/040.09.1

DESIGNACIÓN DO PLANO:
CARRETERA AG-11
MAPAS DE NIVEIS SONOROS
INDICADOR TARDE

N. PLANO:
3.1.2
FOLLA:
2 DE 6

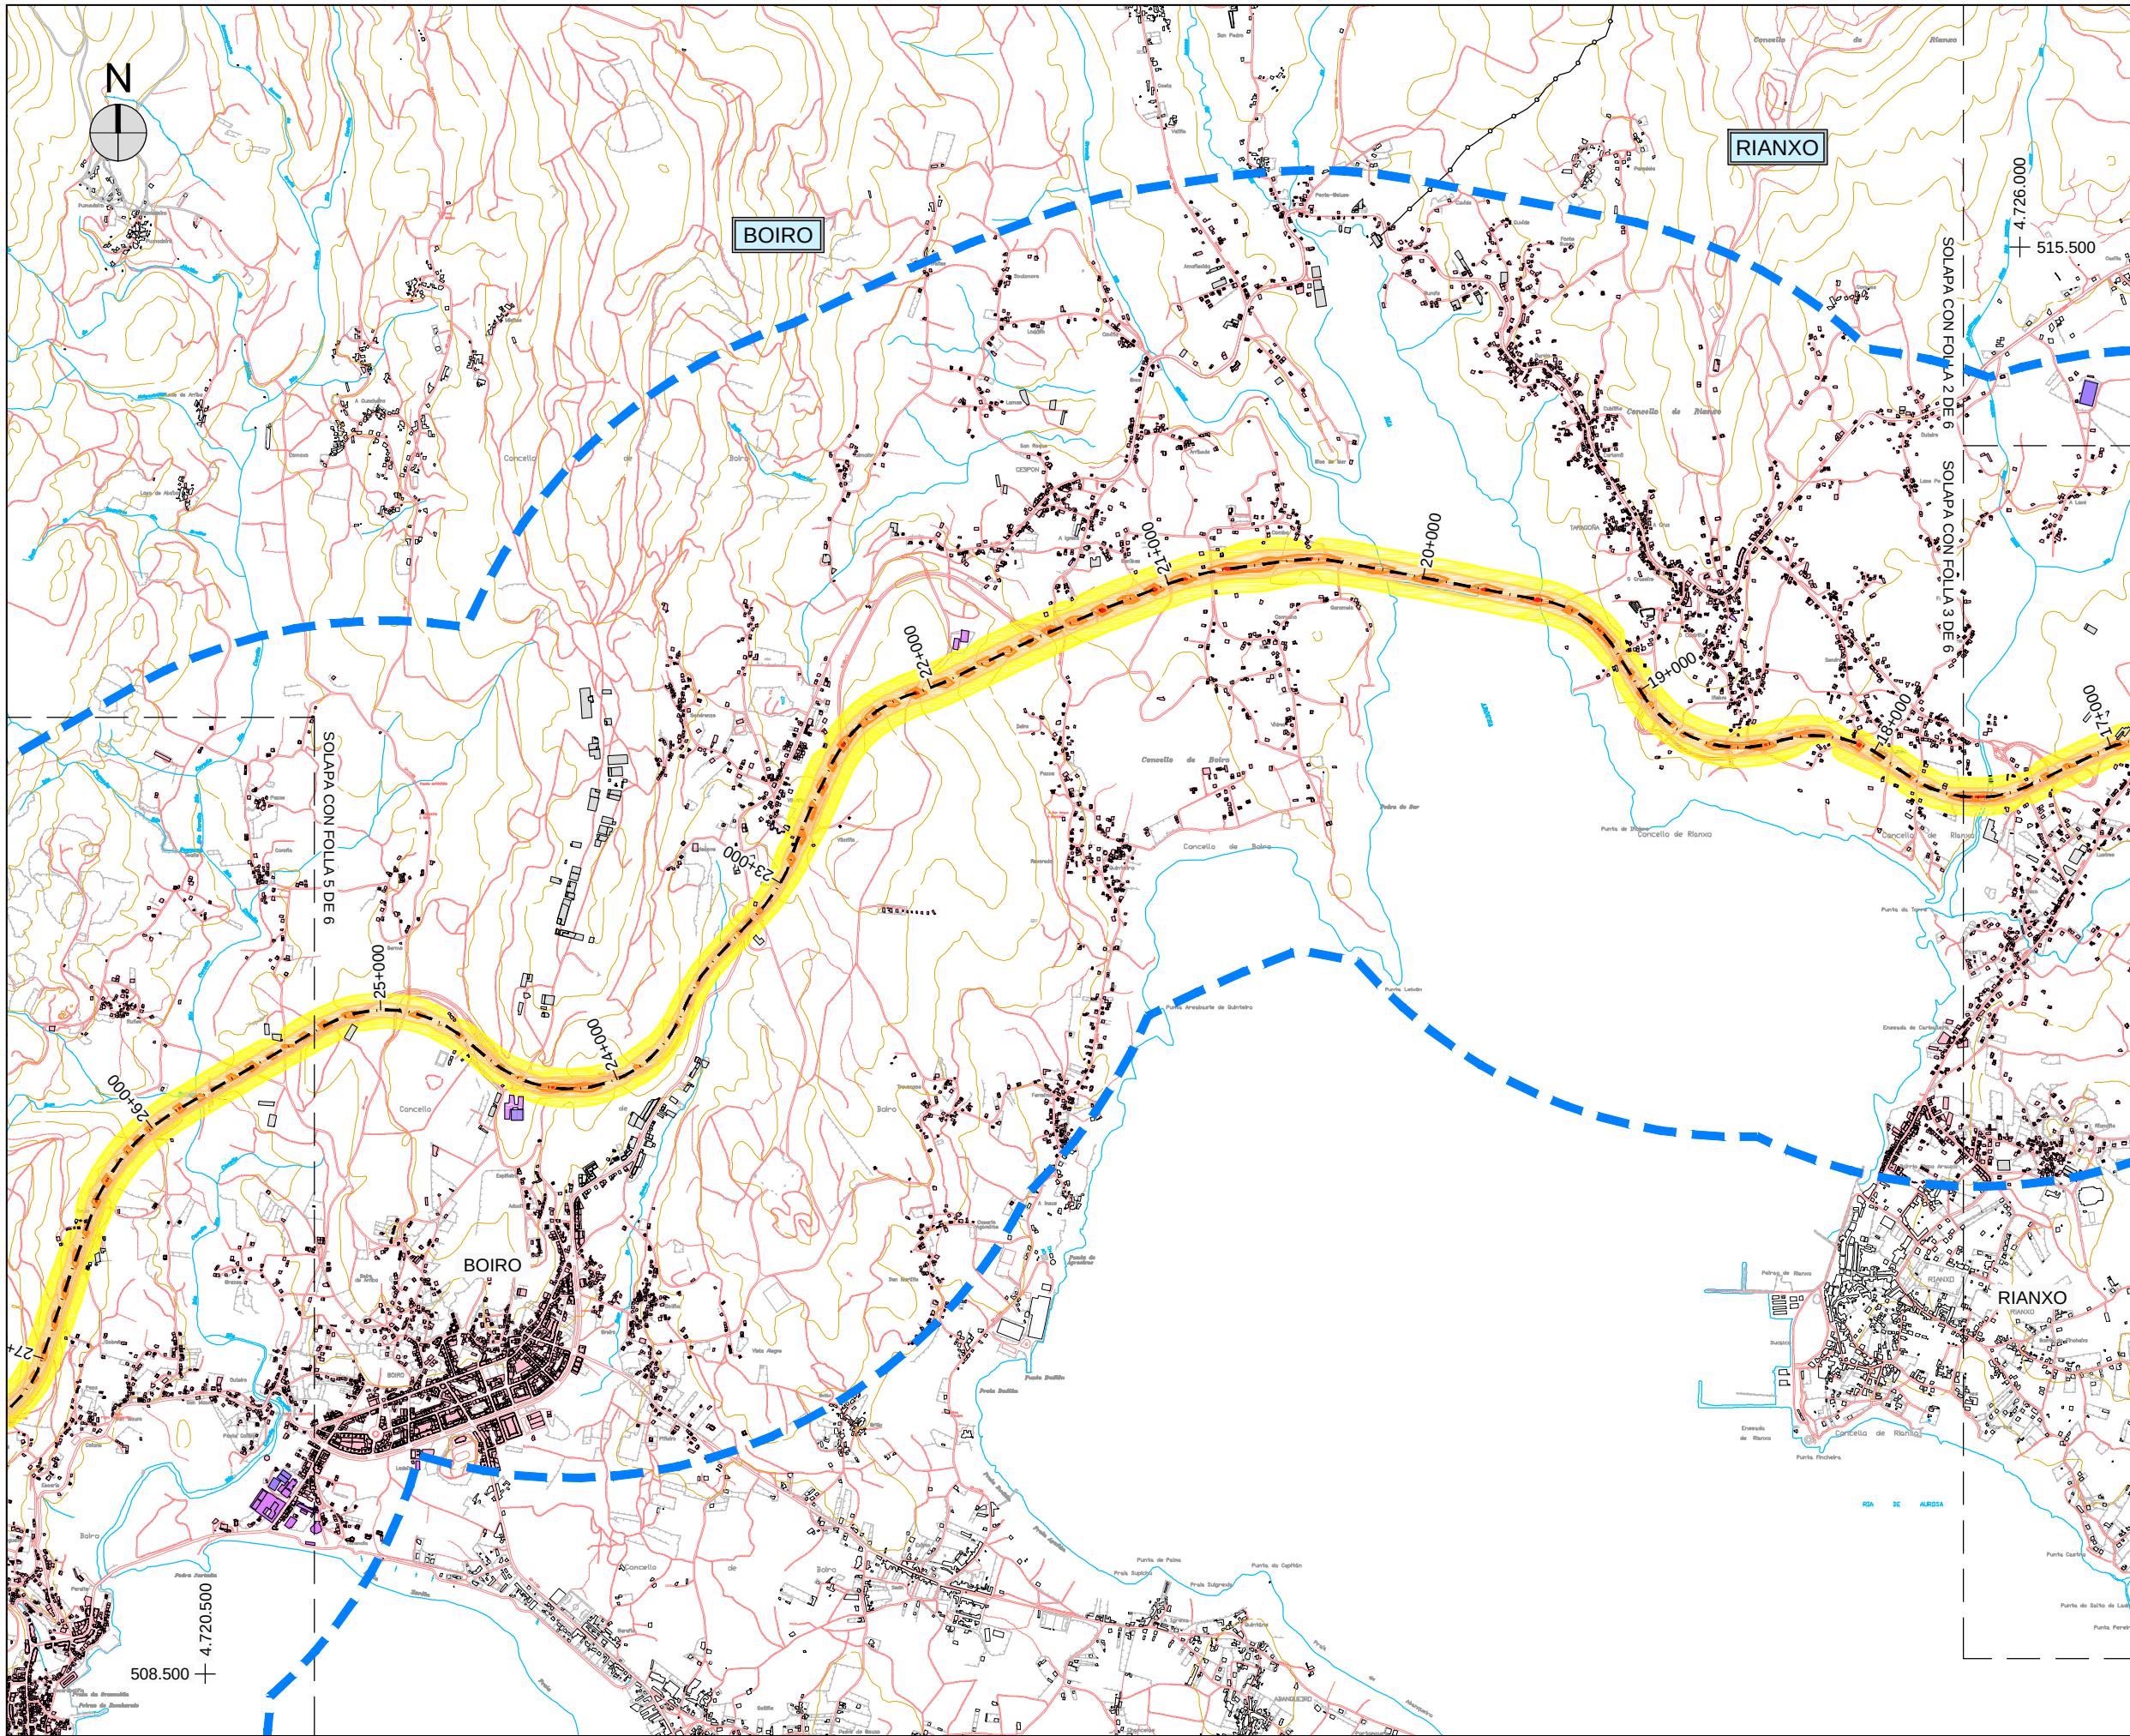

Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudio
- Eixo da vía AC-544
- Límite do concello
- Denominación do Concello
- Punto Kilométrico

LENDAS TEMÁTICA


Tipos de edificios según o seu uso

- Residencial
- Docente ou sanitario
- Industrial ou comercial
- Outros

Niveis Sonoros dB(A)


- 50 - 59 dB (A)
- 60 - 64 dB (A)
- 65 - 69 dB (A)
- 70 - 74 dB (A)
- > 75 dB (A)

PLANO DE SITUACIÓN: S/E

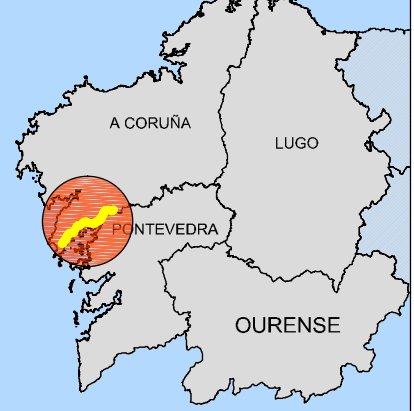

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E



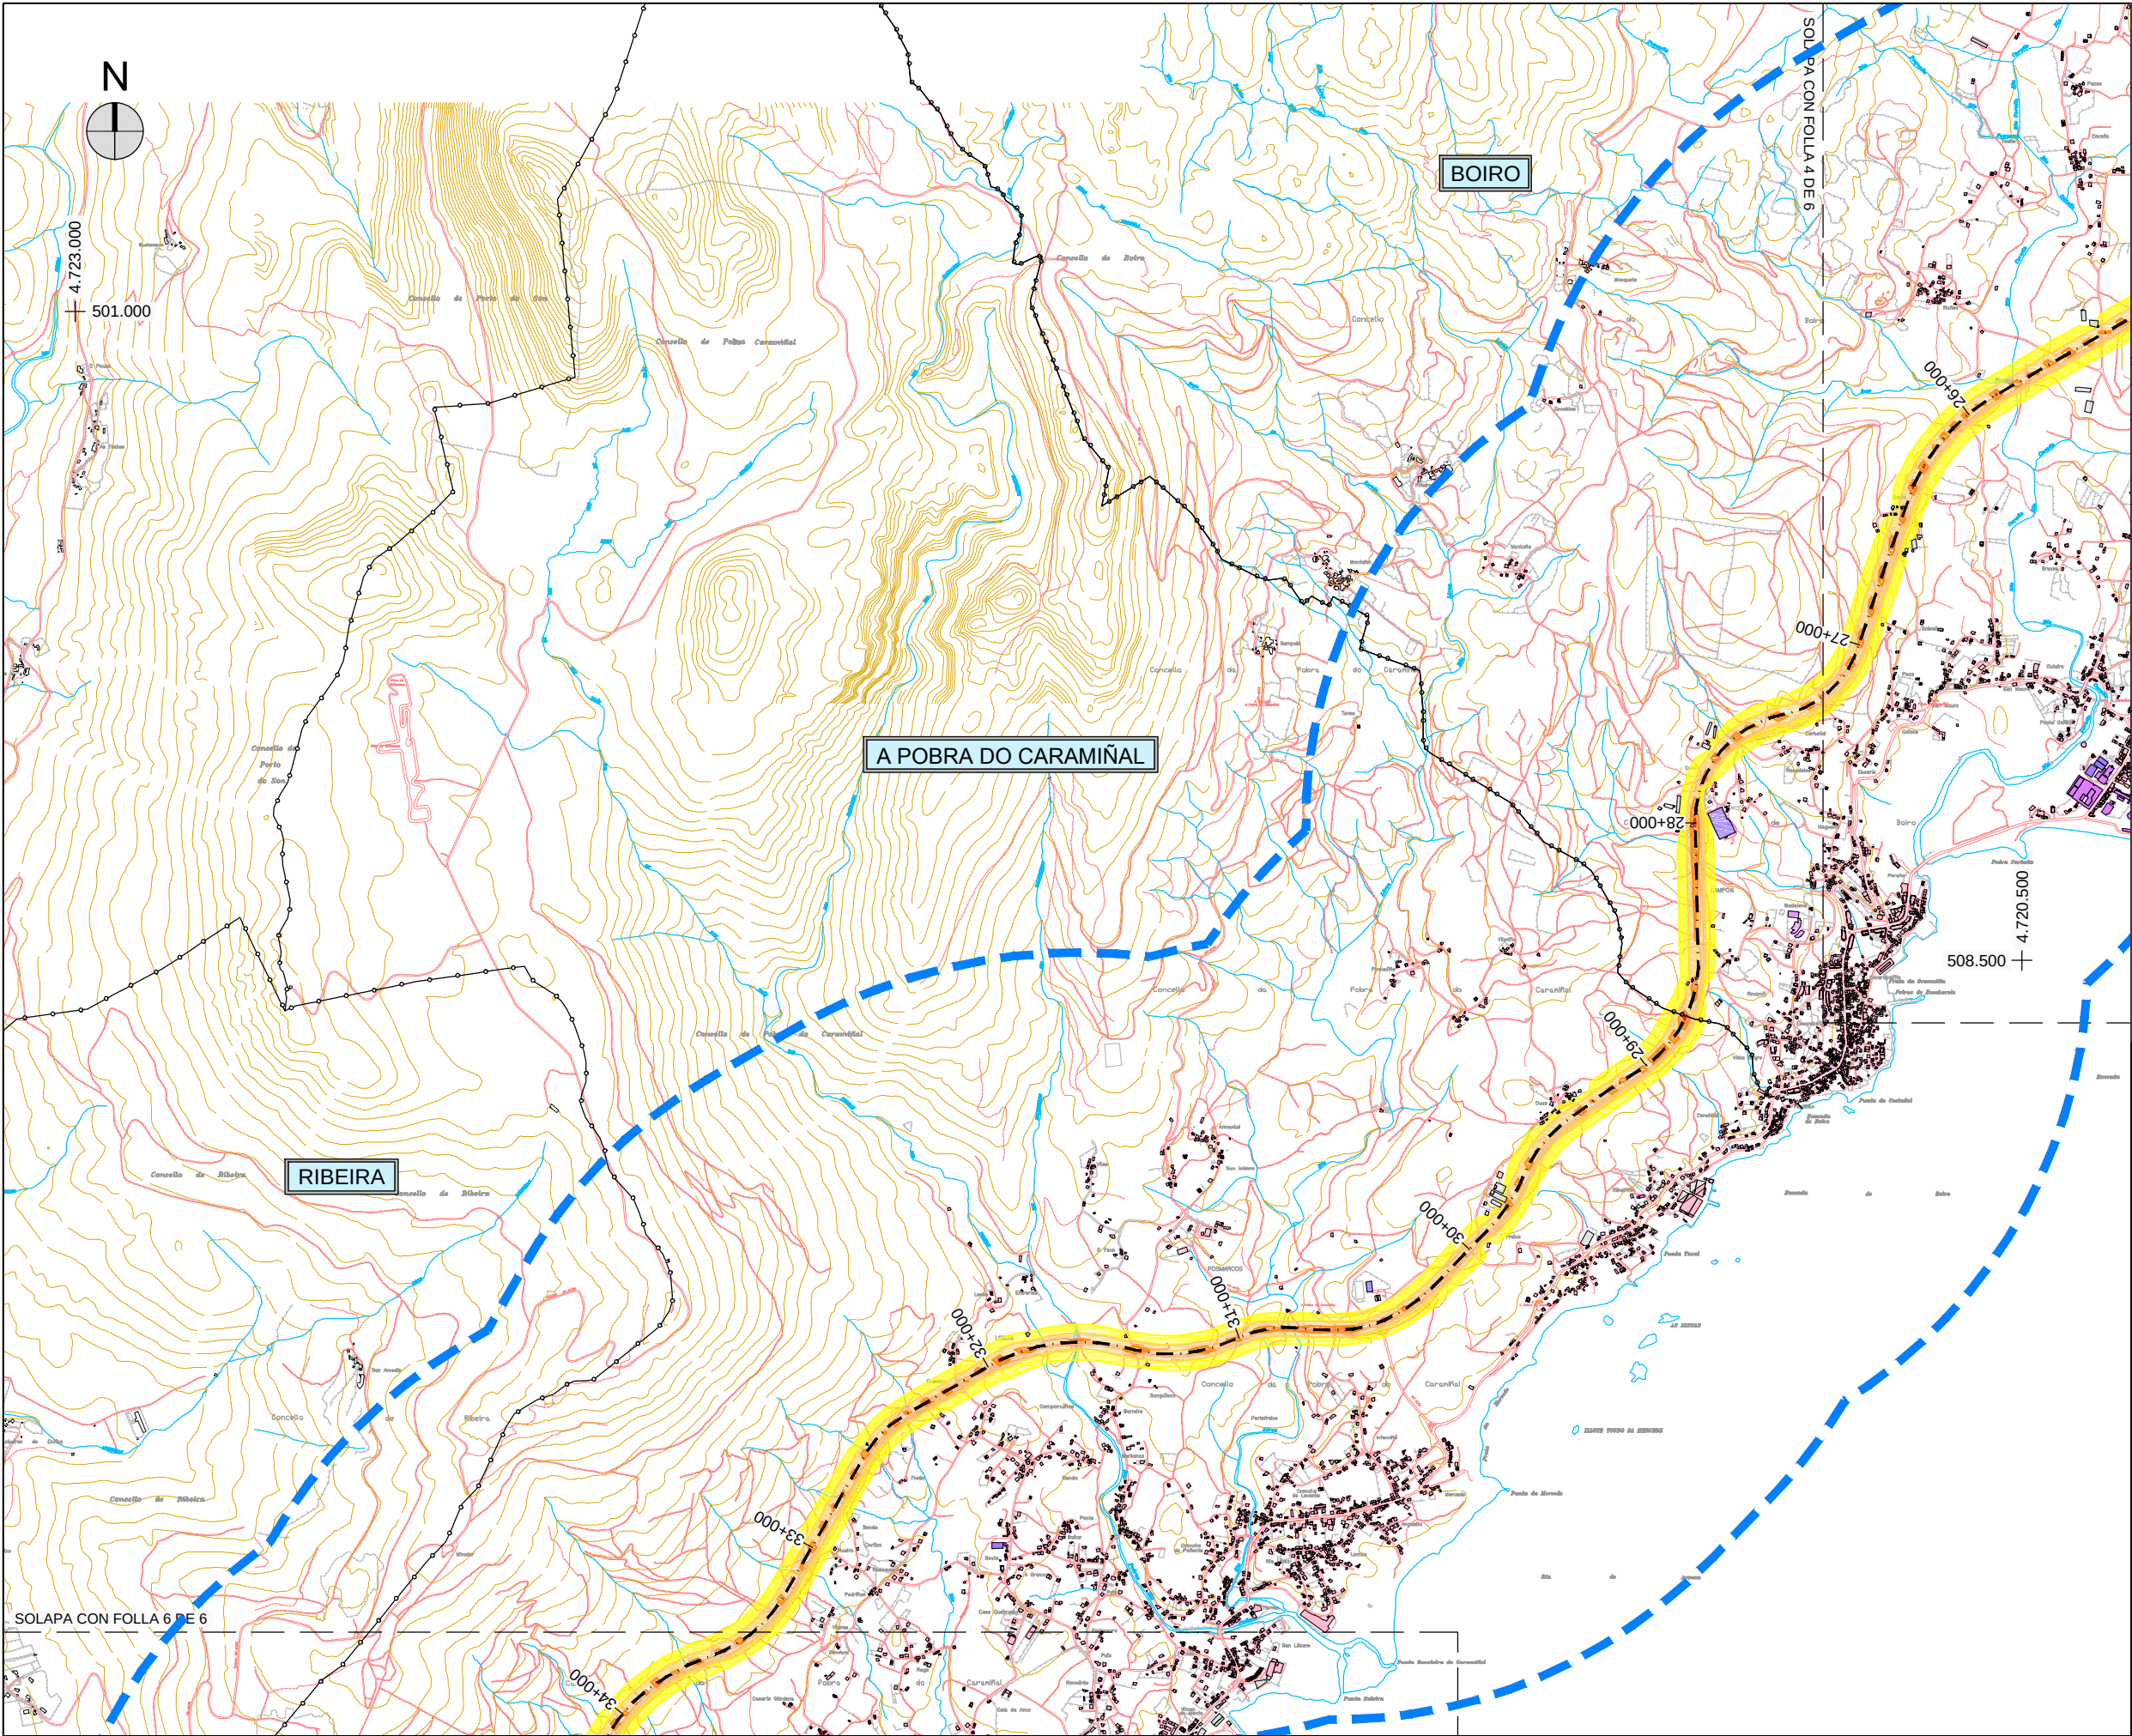



Elementos da cartografía	
	Ámbito de Estudo
	Eixo da vía AC-544
	Límite do concello
	Denominación do Concello
	Punto Kilométrico

LENDAS TEMÁTICA

Tipos de edificios según o seu uso	
	Residencial
	Docente ou sanitario
	Industrial ou comercial
	Outros

Niveis Sonoros dB(A)	
	50 - 59 dB (A)
	60 - 64 dB (A)
	65 - 69 dB (A)
	70 - 74 dB (A)
	> 75 dB (A)

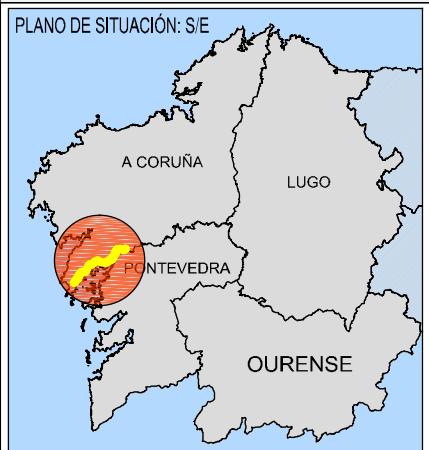

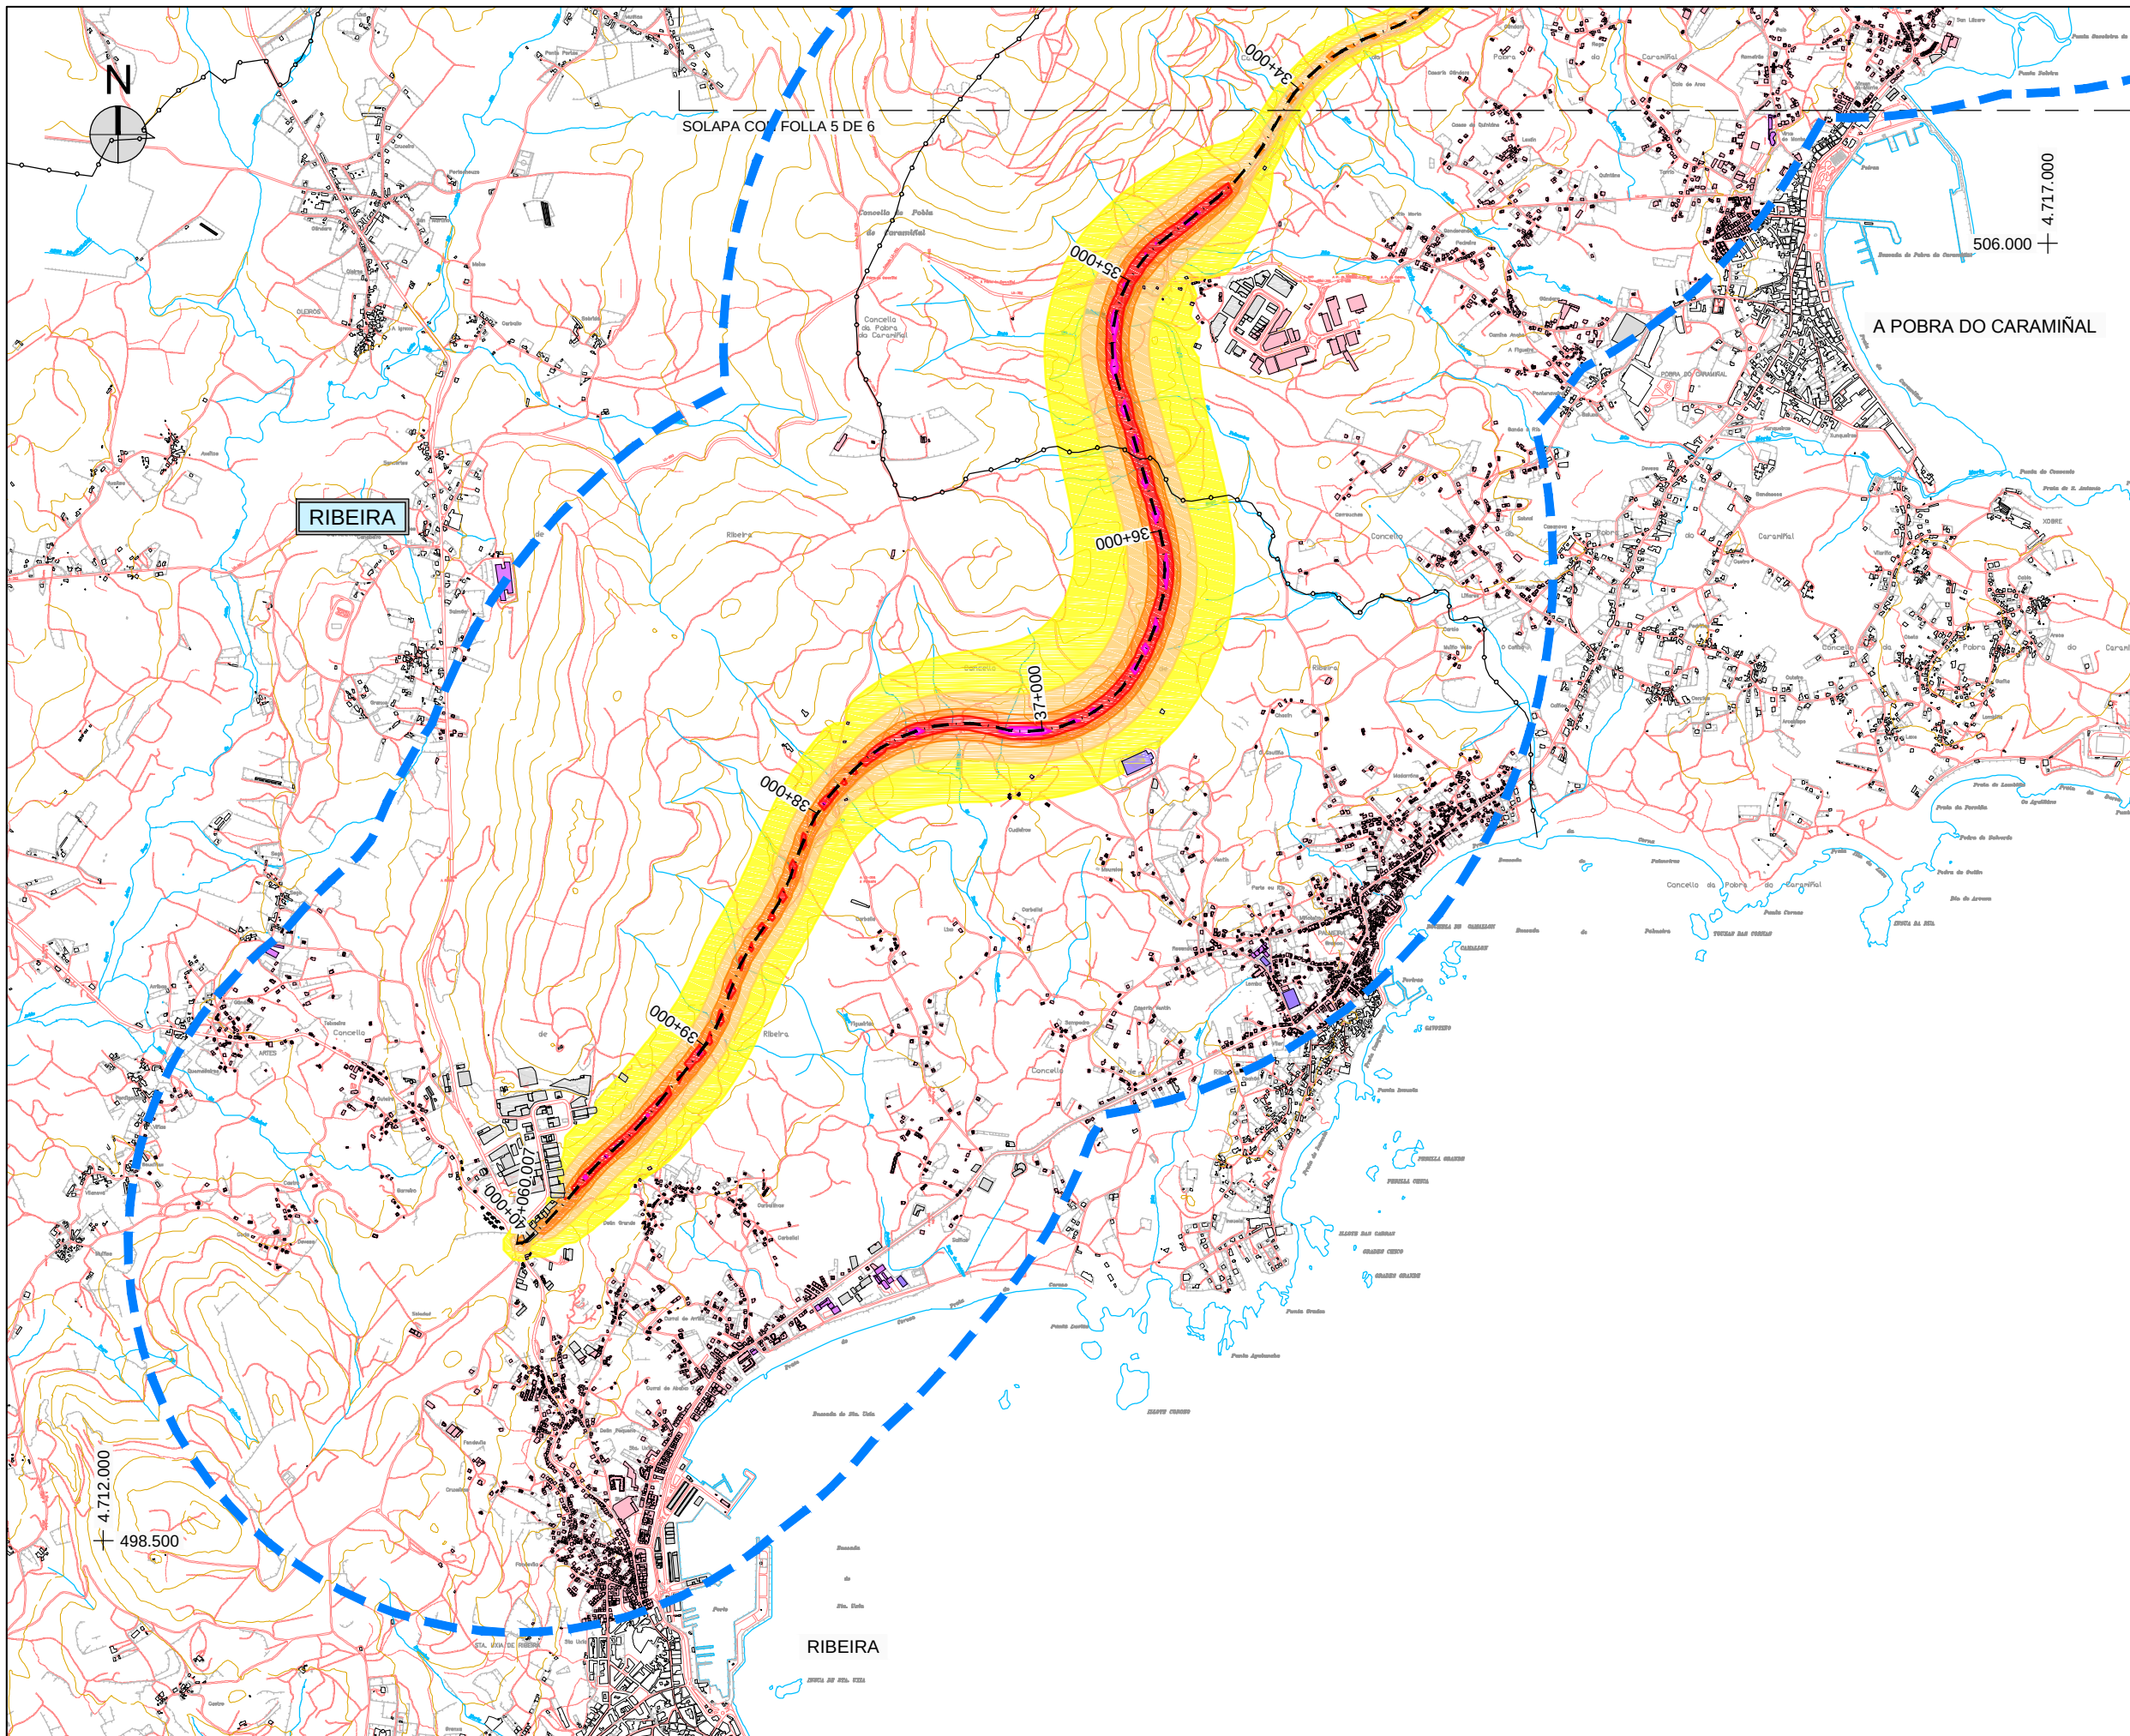

Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudio
- Eixo da vía AC-544
- Límite do concello
- BRIÓN** Denominación do Concello
- 1+000 Punto Kilométrico

LENDAS TEMÁTICA


Tipos de edificios según o seu uso

- Residencial
- Docente ou sanitario
- Industrial ou comercial
- Outros

Niveis Sonoros dB(A)


- 50 - 59 dB (A)
- 60 - 64 dB (A)
- 65 - 69 dB (A)
- 70 - 74 dB (A)
- > 75 dB (A)

PLANO DE SITUACIÓN: S/E

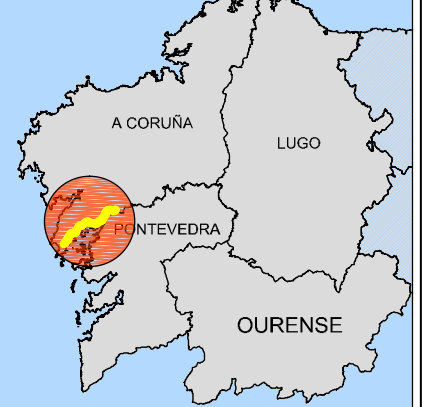

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E



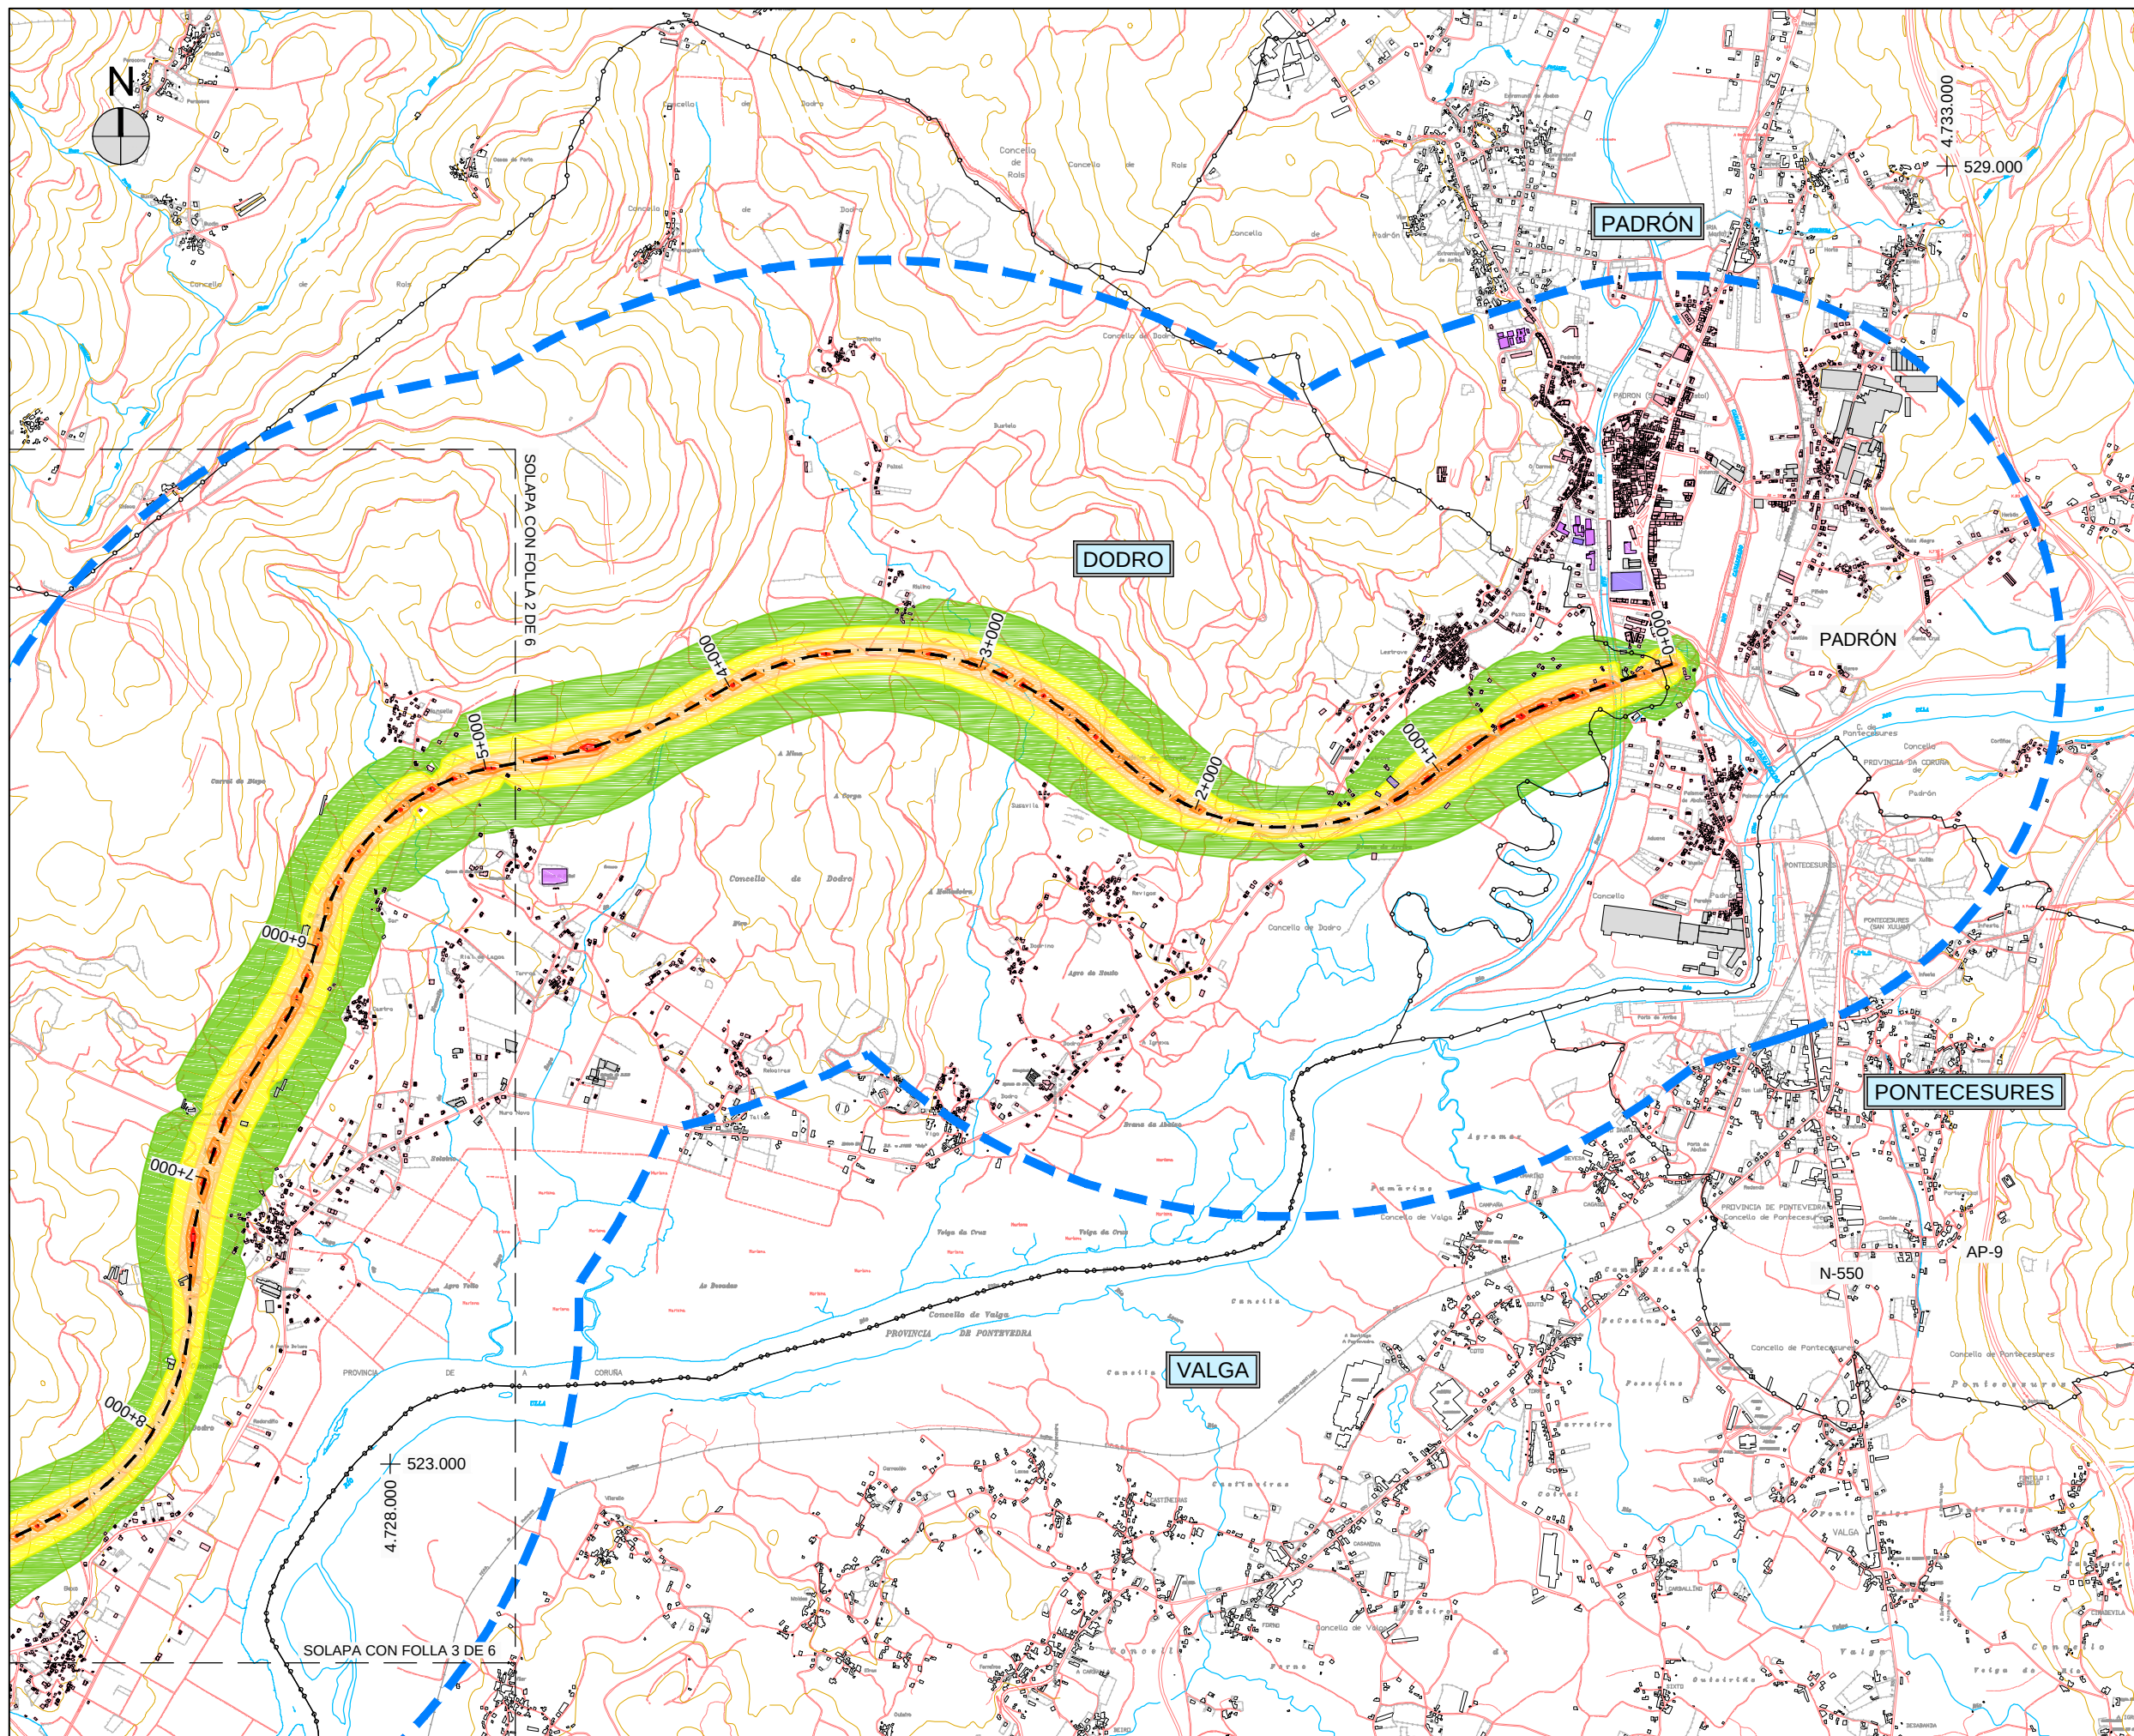

Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudio
- Eixo da vía AC-544
- Límite do concello
- BRIÓN Denominación do Concello
- 1+000 Punto Kilométrico

LENDAS TEMÁTICA


Tipos de edificios según o seu uso

- Residencial
- Docente ou sanitario
- Industrial ou comercial
- Outros


Niveis Sonoros dB(A)


- 50 - 54 dB (A)
- 55 - 59 dB (A)
- 60 - 64 dB (A)
- 65 - 69 dB (A)
- > 70 dB (A)

PLANO DE SITUACIÓN: S/E

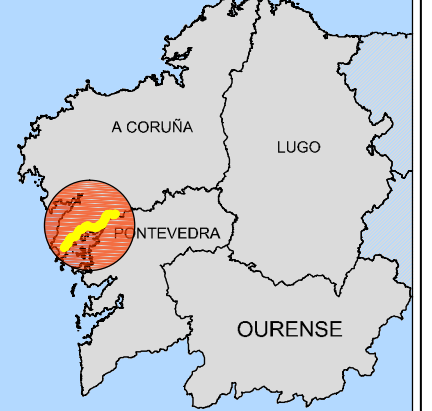

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E

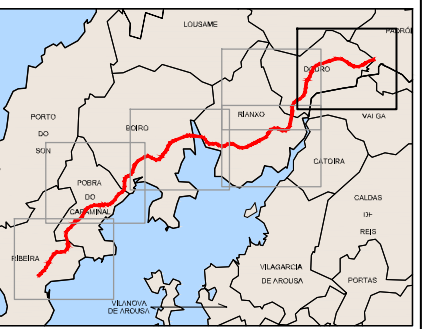

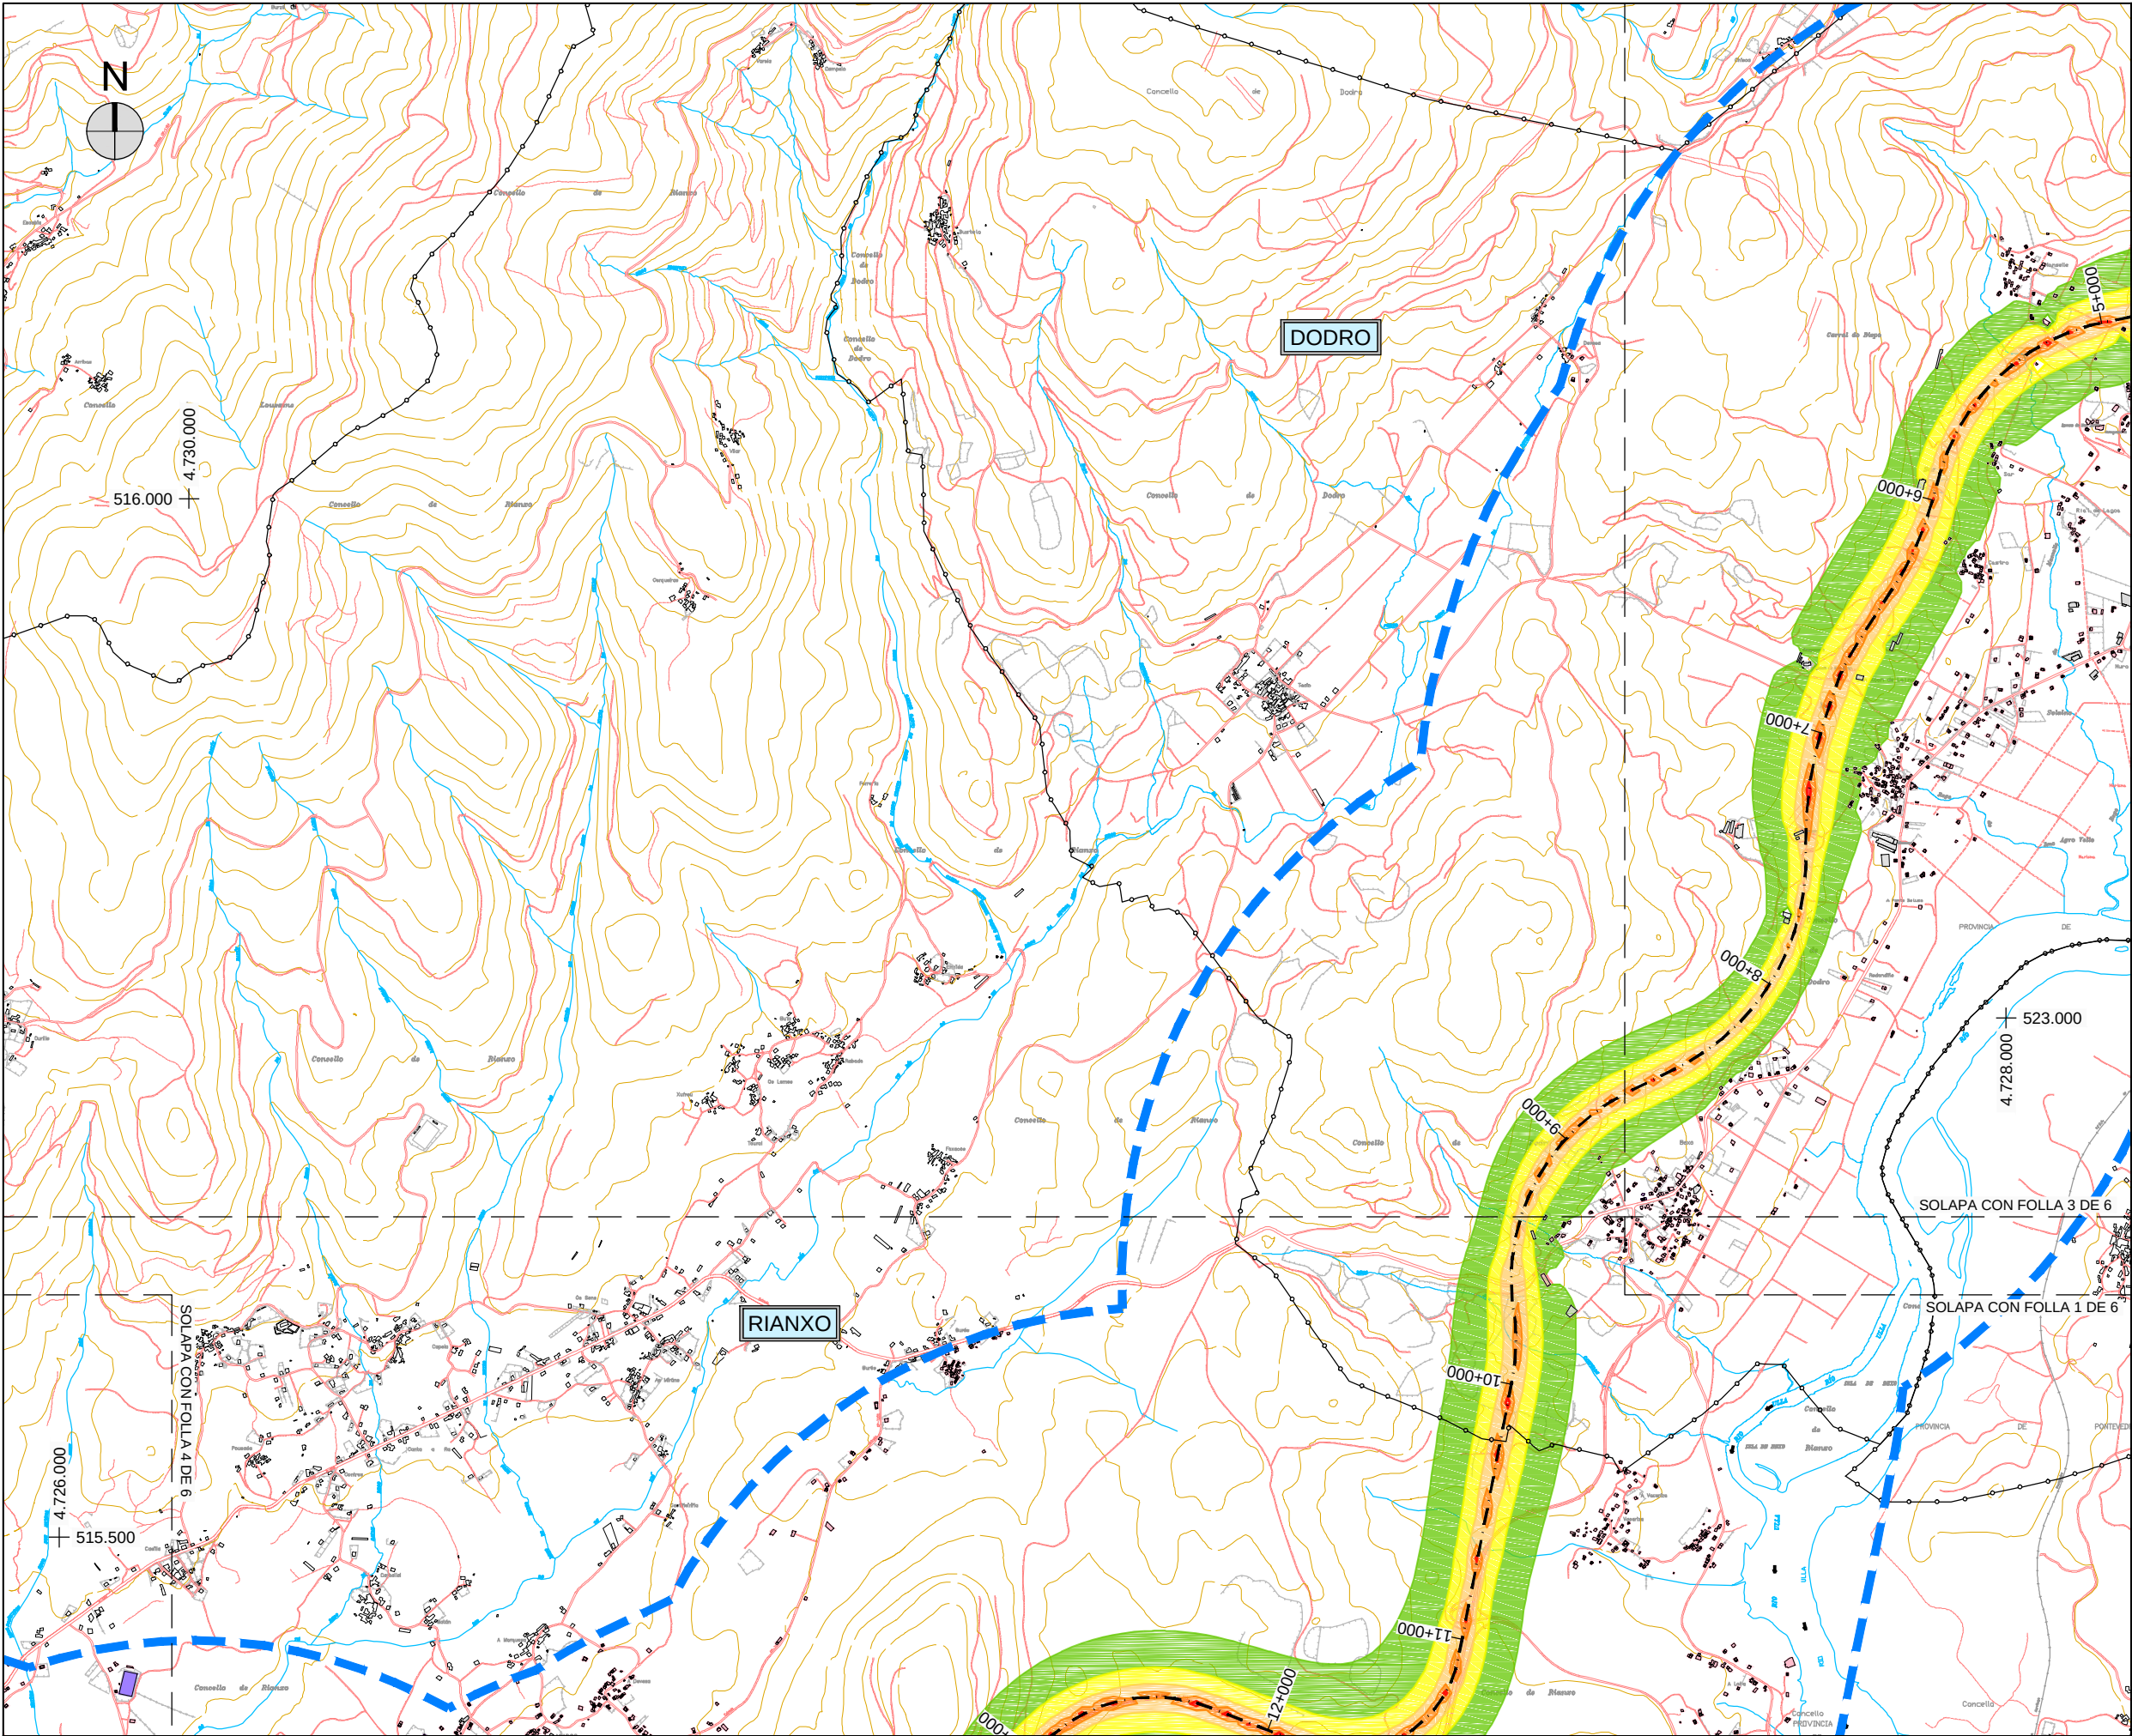

Elementos da cartografía

Ámbito de Estudo

Eixo da vía AC-544

Límite do concello

BRIÓN

Denominación do Concello

1+000

Punto Kilométrico

LENDAS TEMÁTICA

Tipos de edificios según o seu uso

Residencial

Docente ou sanitario

Industrial ou comercial

Outros

Niveis Sonoros dB(A)

50 - 54 dB (A)

55 - 59 dB (A)

60 - 64 dB (A)

65 - 69 dB (A)

> 70 dB (A)

PLANO DE SITUACIÓN: S/E

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,

TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

axi

axencia galega de infraestruturas

U.T.E.

proyfe

CYE

CONSULTOR

TAMARA SUBIELA GÓMEZ

DIRECTORA DO ESTUDO

Jorge Díaz

JORGE DÍAZ DE LA CUESTA

DAVID DEL RÍO VILAS

AUTORES DO ESTUDO

ELABORACIÓN DE MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO.

ZONA CORUÑA ESTE - FERROL. TREITOS DAS ESTRADAS AUTONÓMICAS

AG-11, AC-305, AC-550, AC-552

ESCALAS:

DIN A1: 1 / 12.500

DIN A3: 1 / 25.000

DATA:

XULLO 2014

CLAVE:

AC/13/040.09.1

DESIGNACIÓN DO PLANO:

CARRETERA AG-11

MAPAS DE NIVEIS SONOROS


INDICADOR NOCHE

N. PLANO:

3.1.3

FOLLA:

2 DE 6

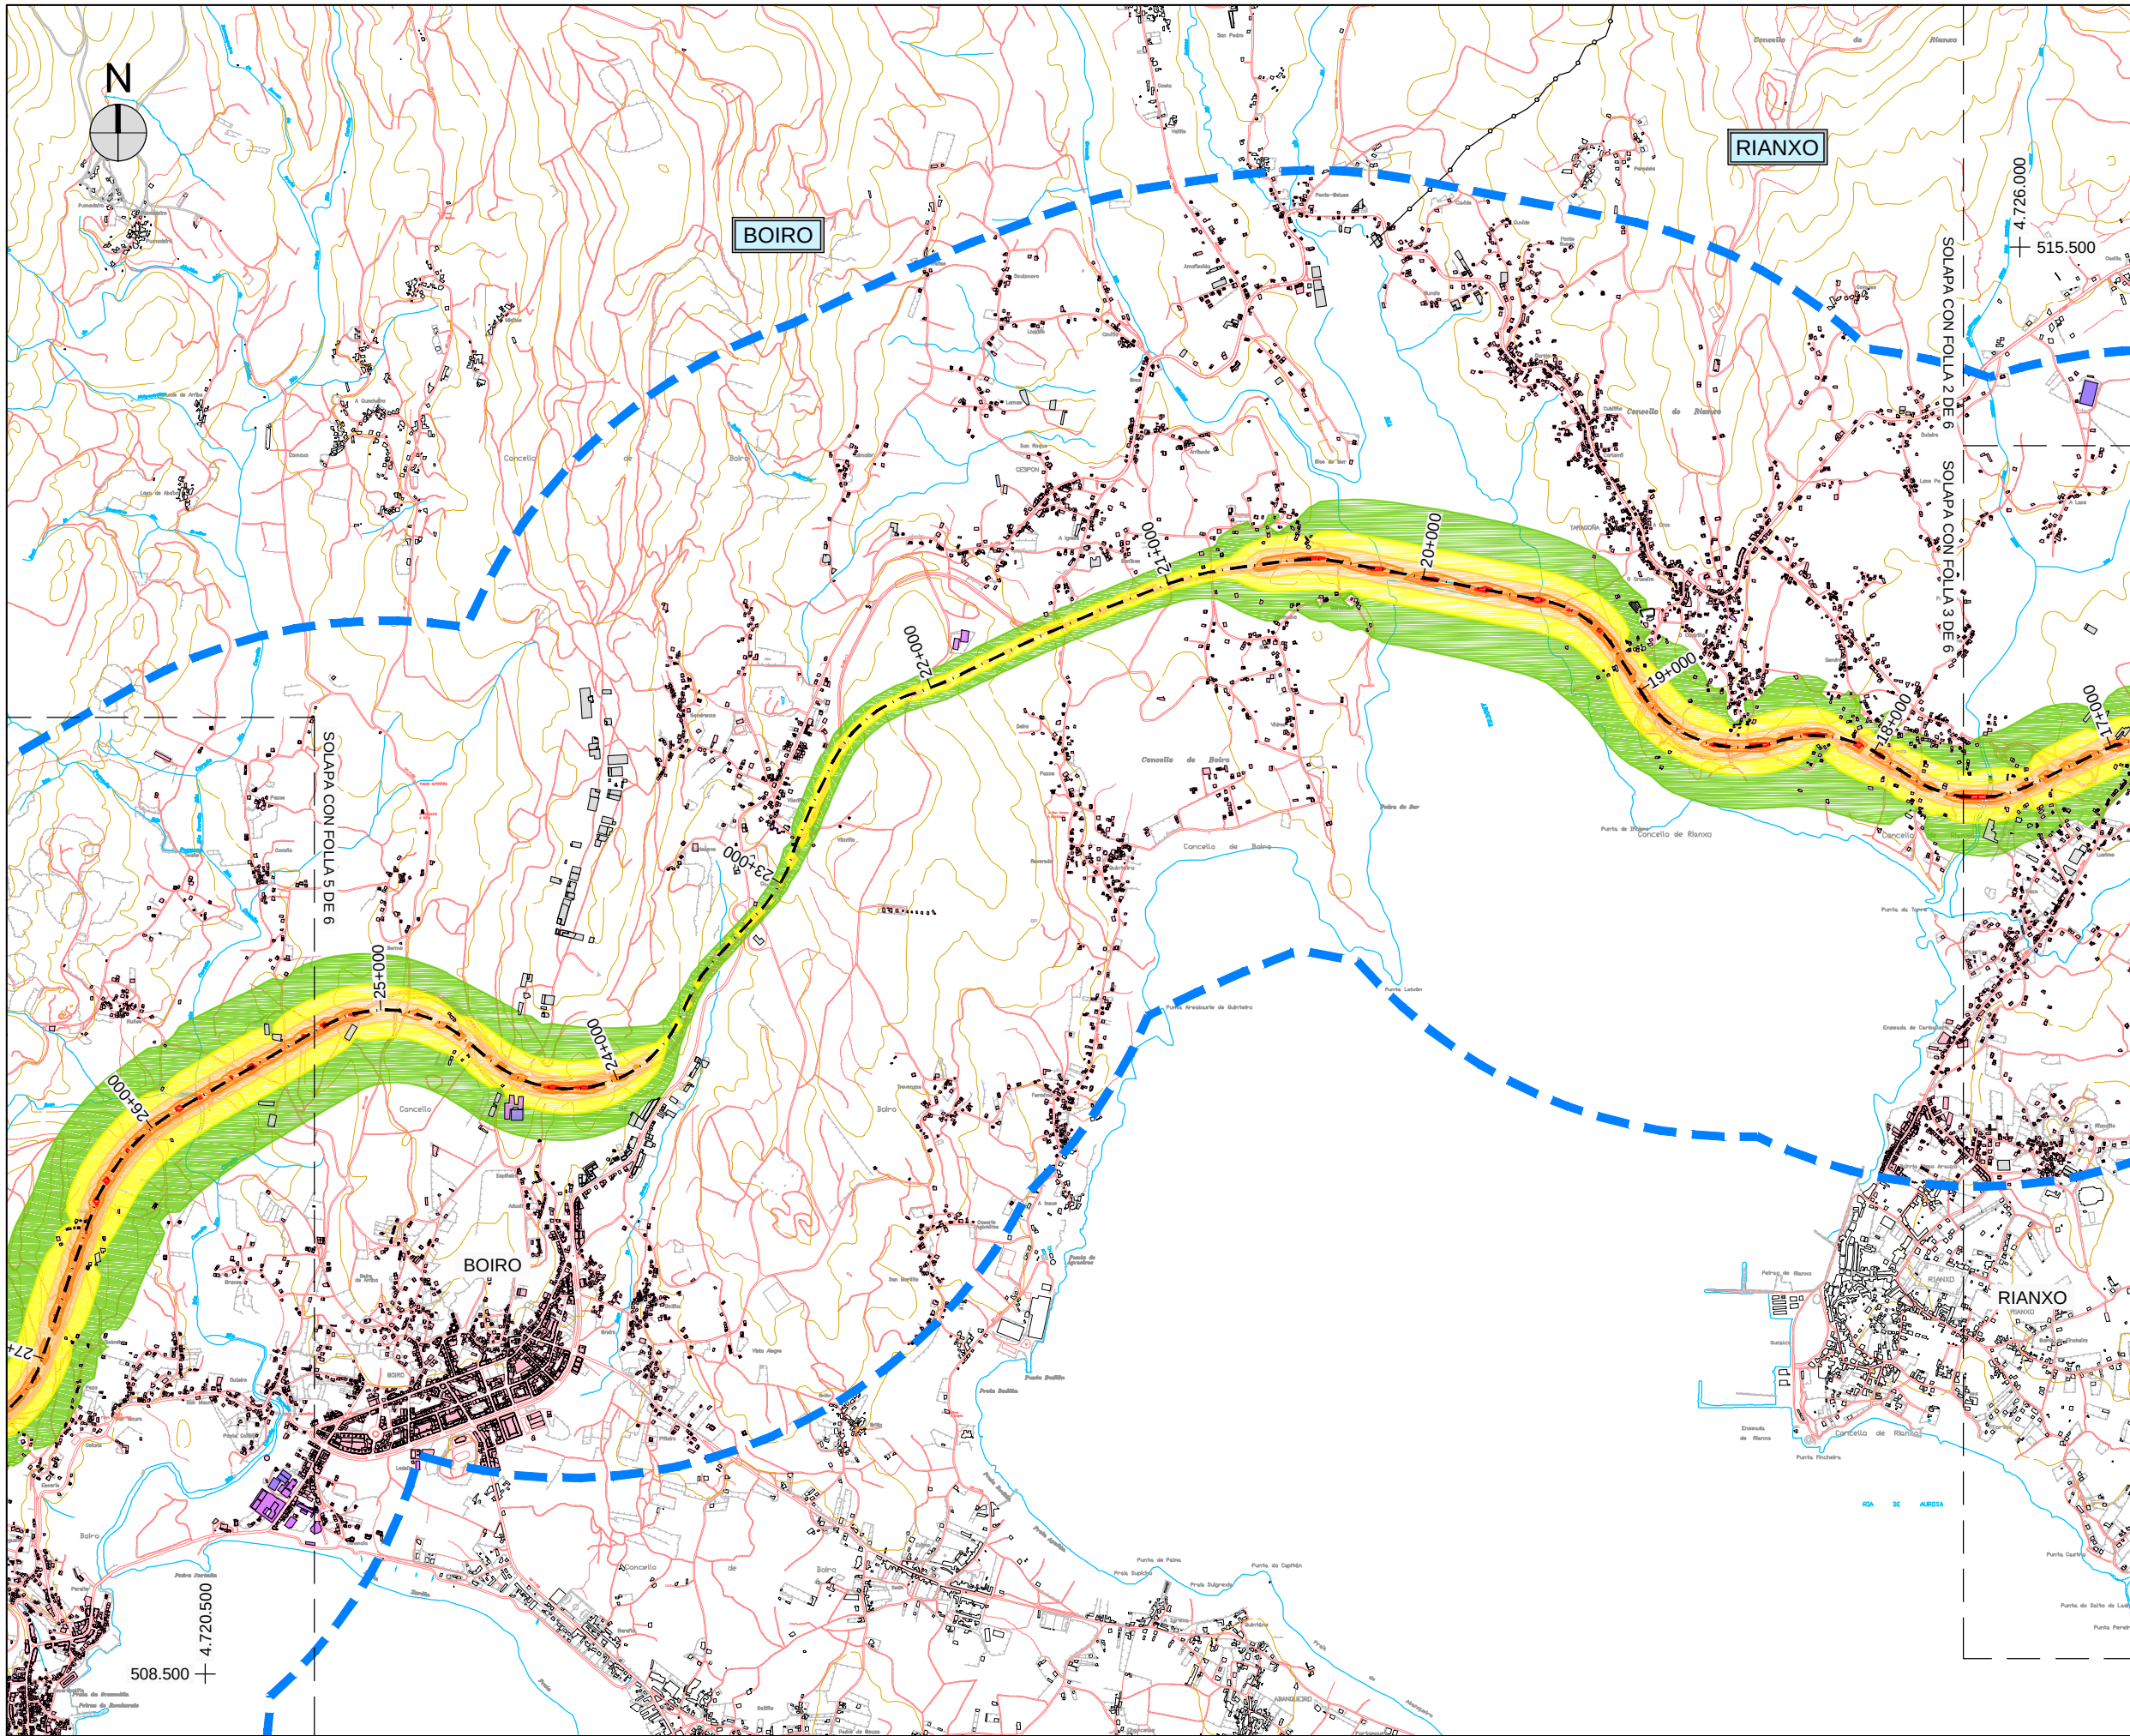

Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudio
- Eixo da vía AC-544
- Límite do concello
- Denominación do Concello
- Punto Kilométrico

LENDAS TEMÁTICA


Tipos de edificios según o seu uso

- Residencial
- Docente ou sanitario
- Industrial ou comercial
- Outros

Niveis Sonoros dB(A)


- 50 - 54 dB (A)
- 55 - 59 dB (A)
- 60 - 64 dB (A)
- 65 - 69 dB (A)
- > 70 dB (A)

PLANO DE SITUACIÓN: S/E

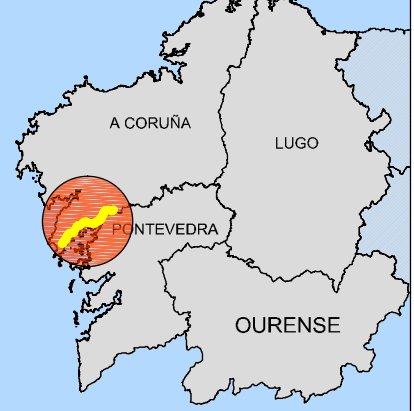

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E



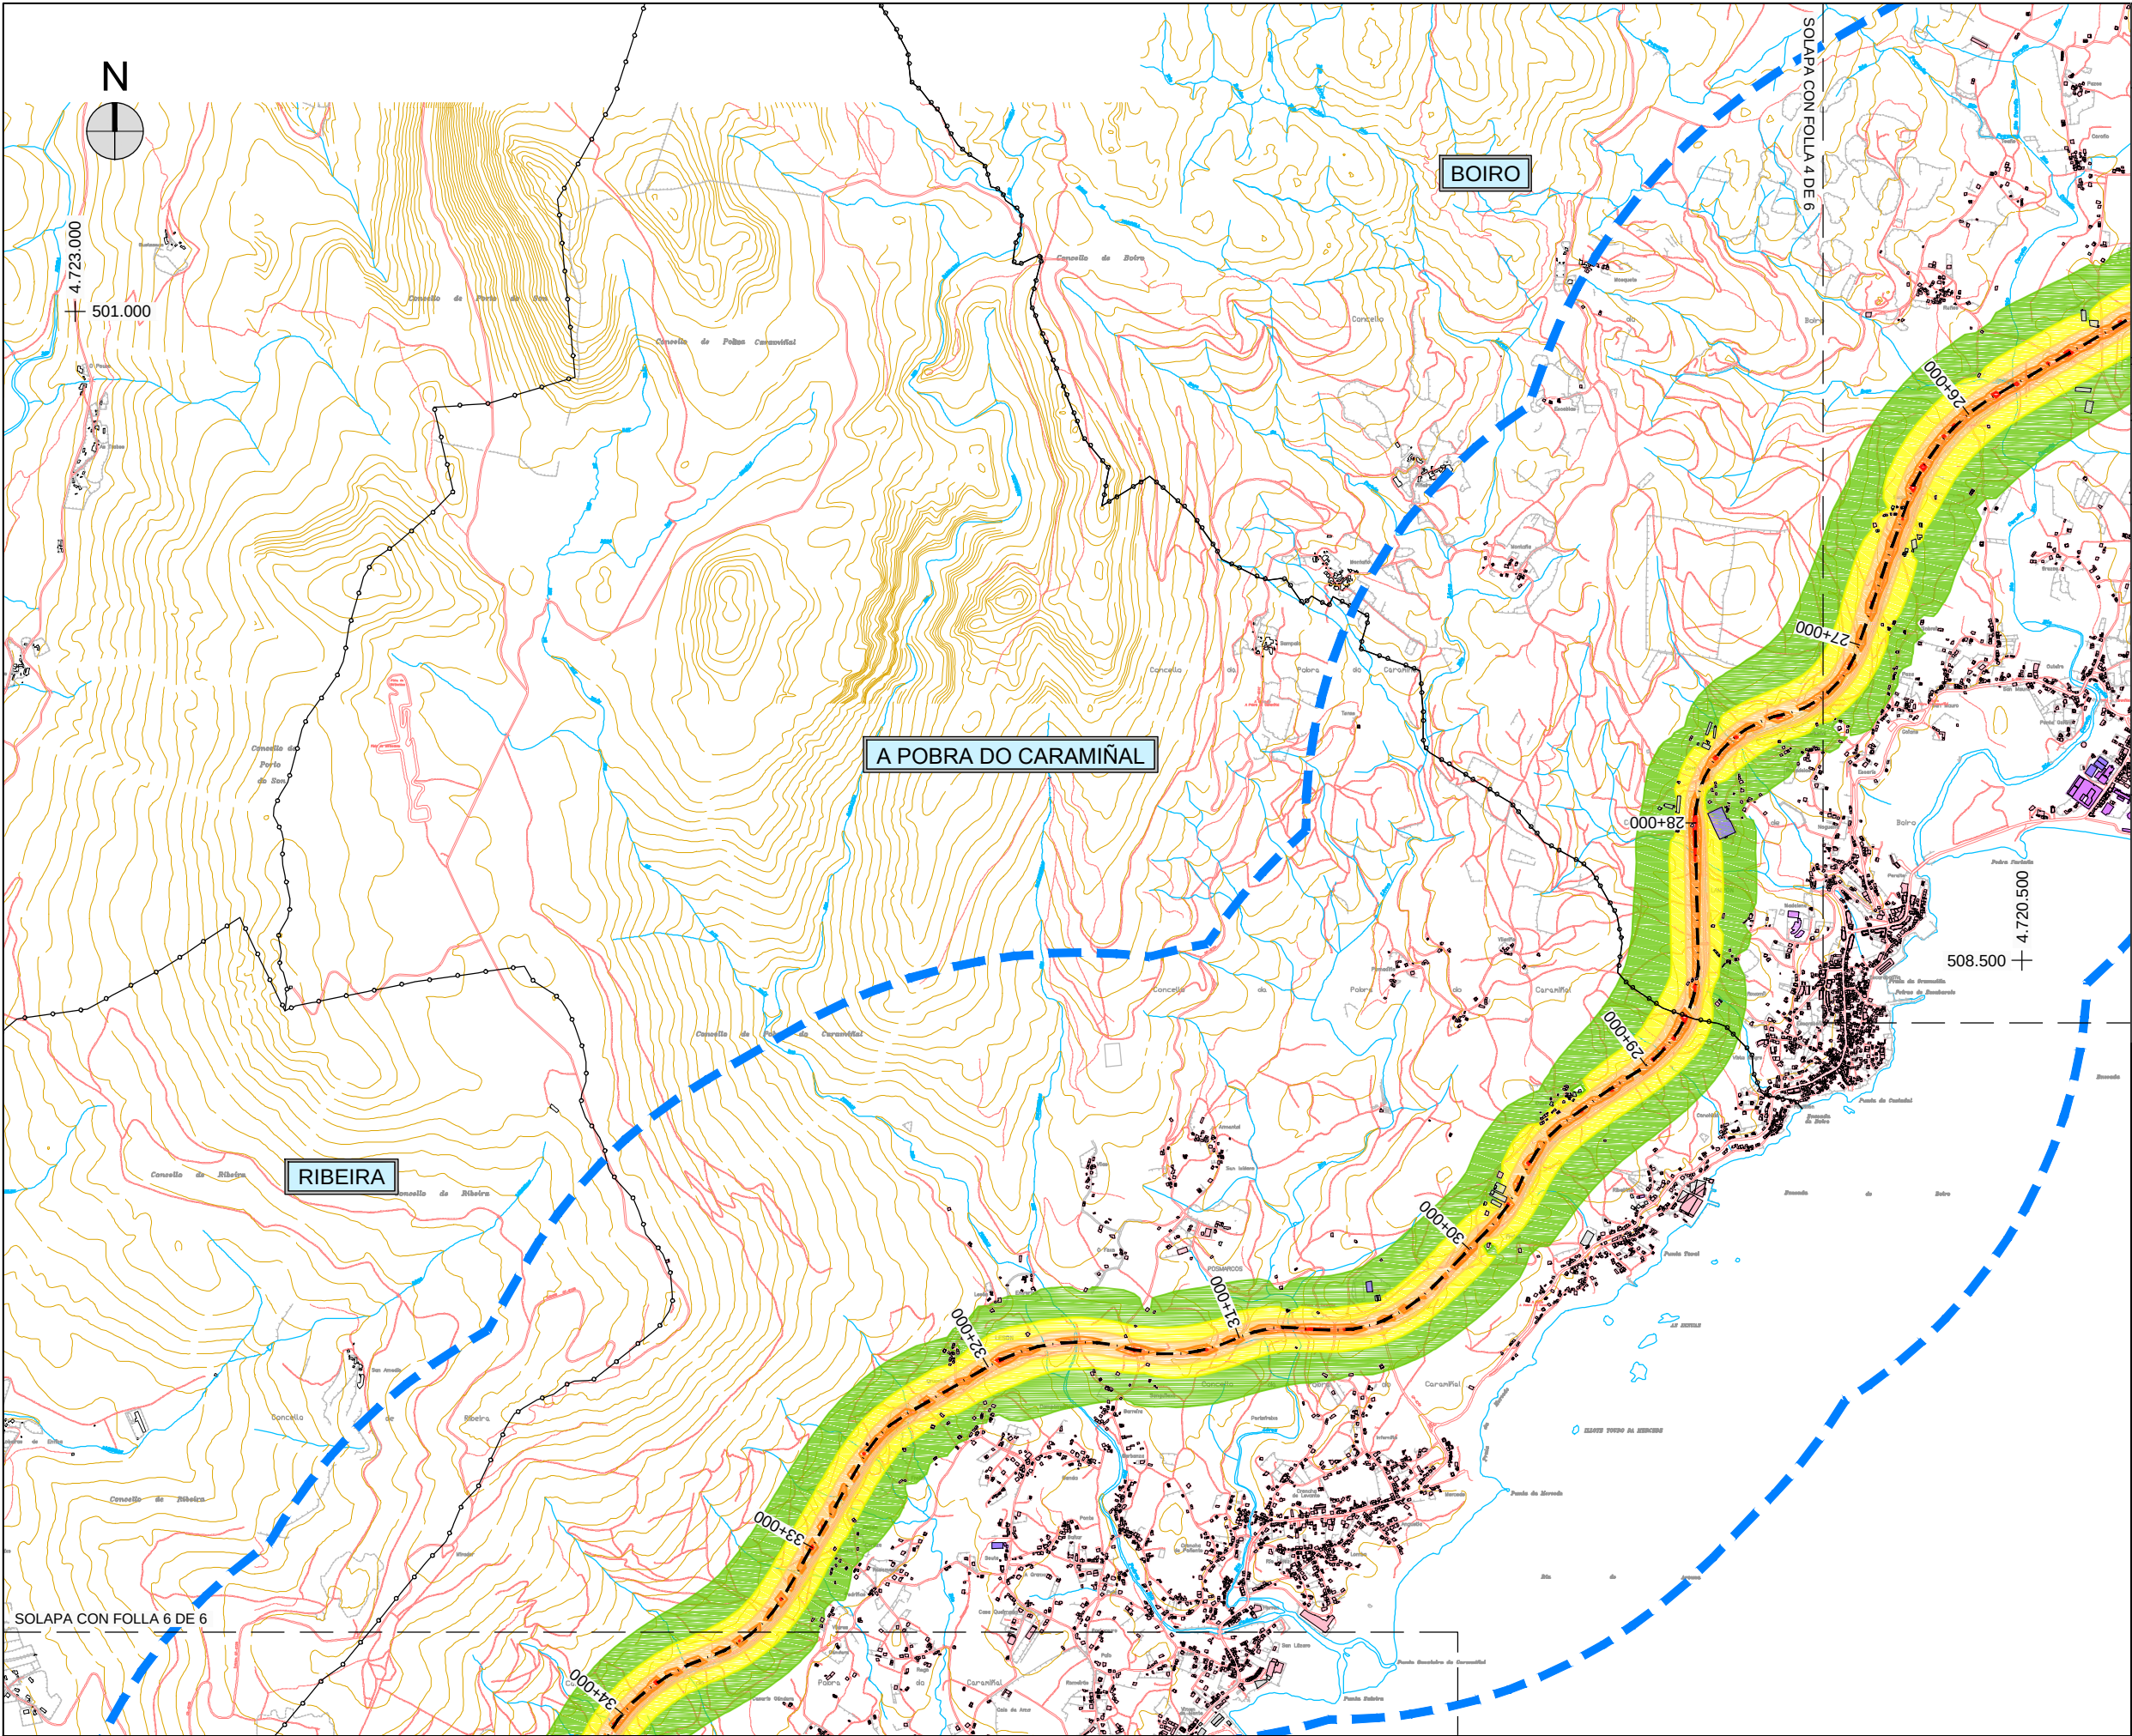

Elementos da cartografía	
	Ámbito de Estudio
	Eixo da vía AC-544
	Límite do concello
	Denominación do Concello
	Punto Kilométrico


LENDAS TEMÁTICAS


Tipos de edificios según o seu uso

	Residencial
	Docente ou sanitario
	Industrial ou comercial
	Outros

Niveis Sonoros dB(A)

	50 - 54 dB (A)
	55 - 59 dB (A)
	60 - 64 dB (A)
	65 - 69 dB (A)
	> 70 dB (A)

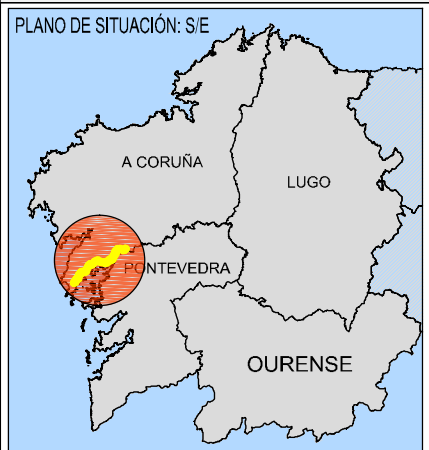

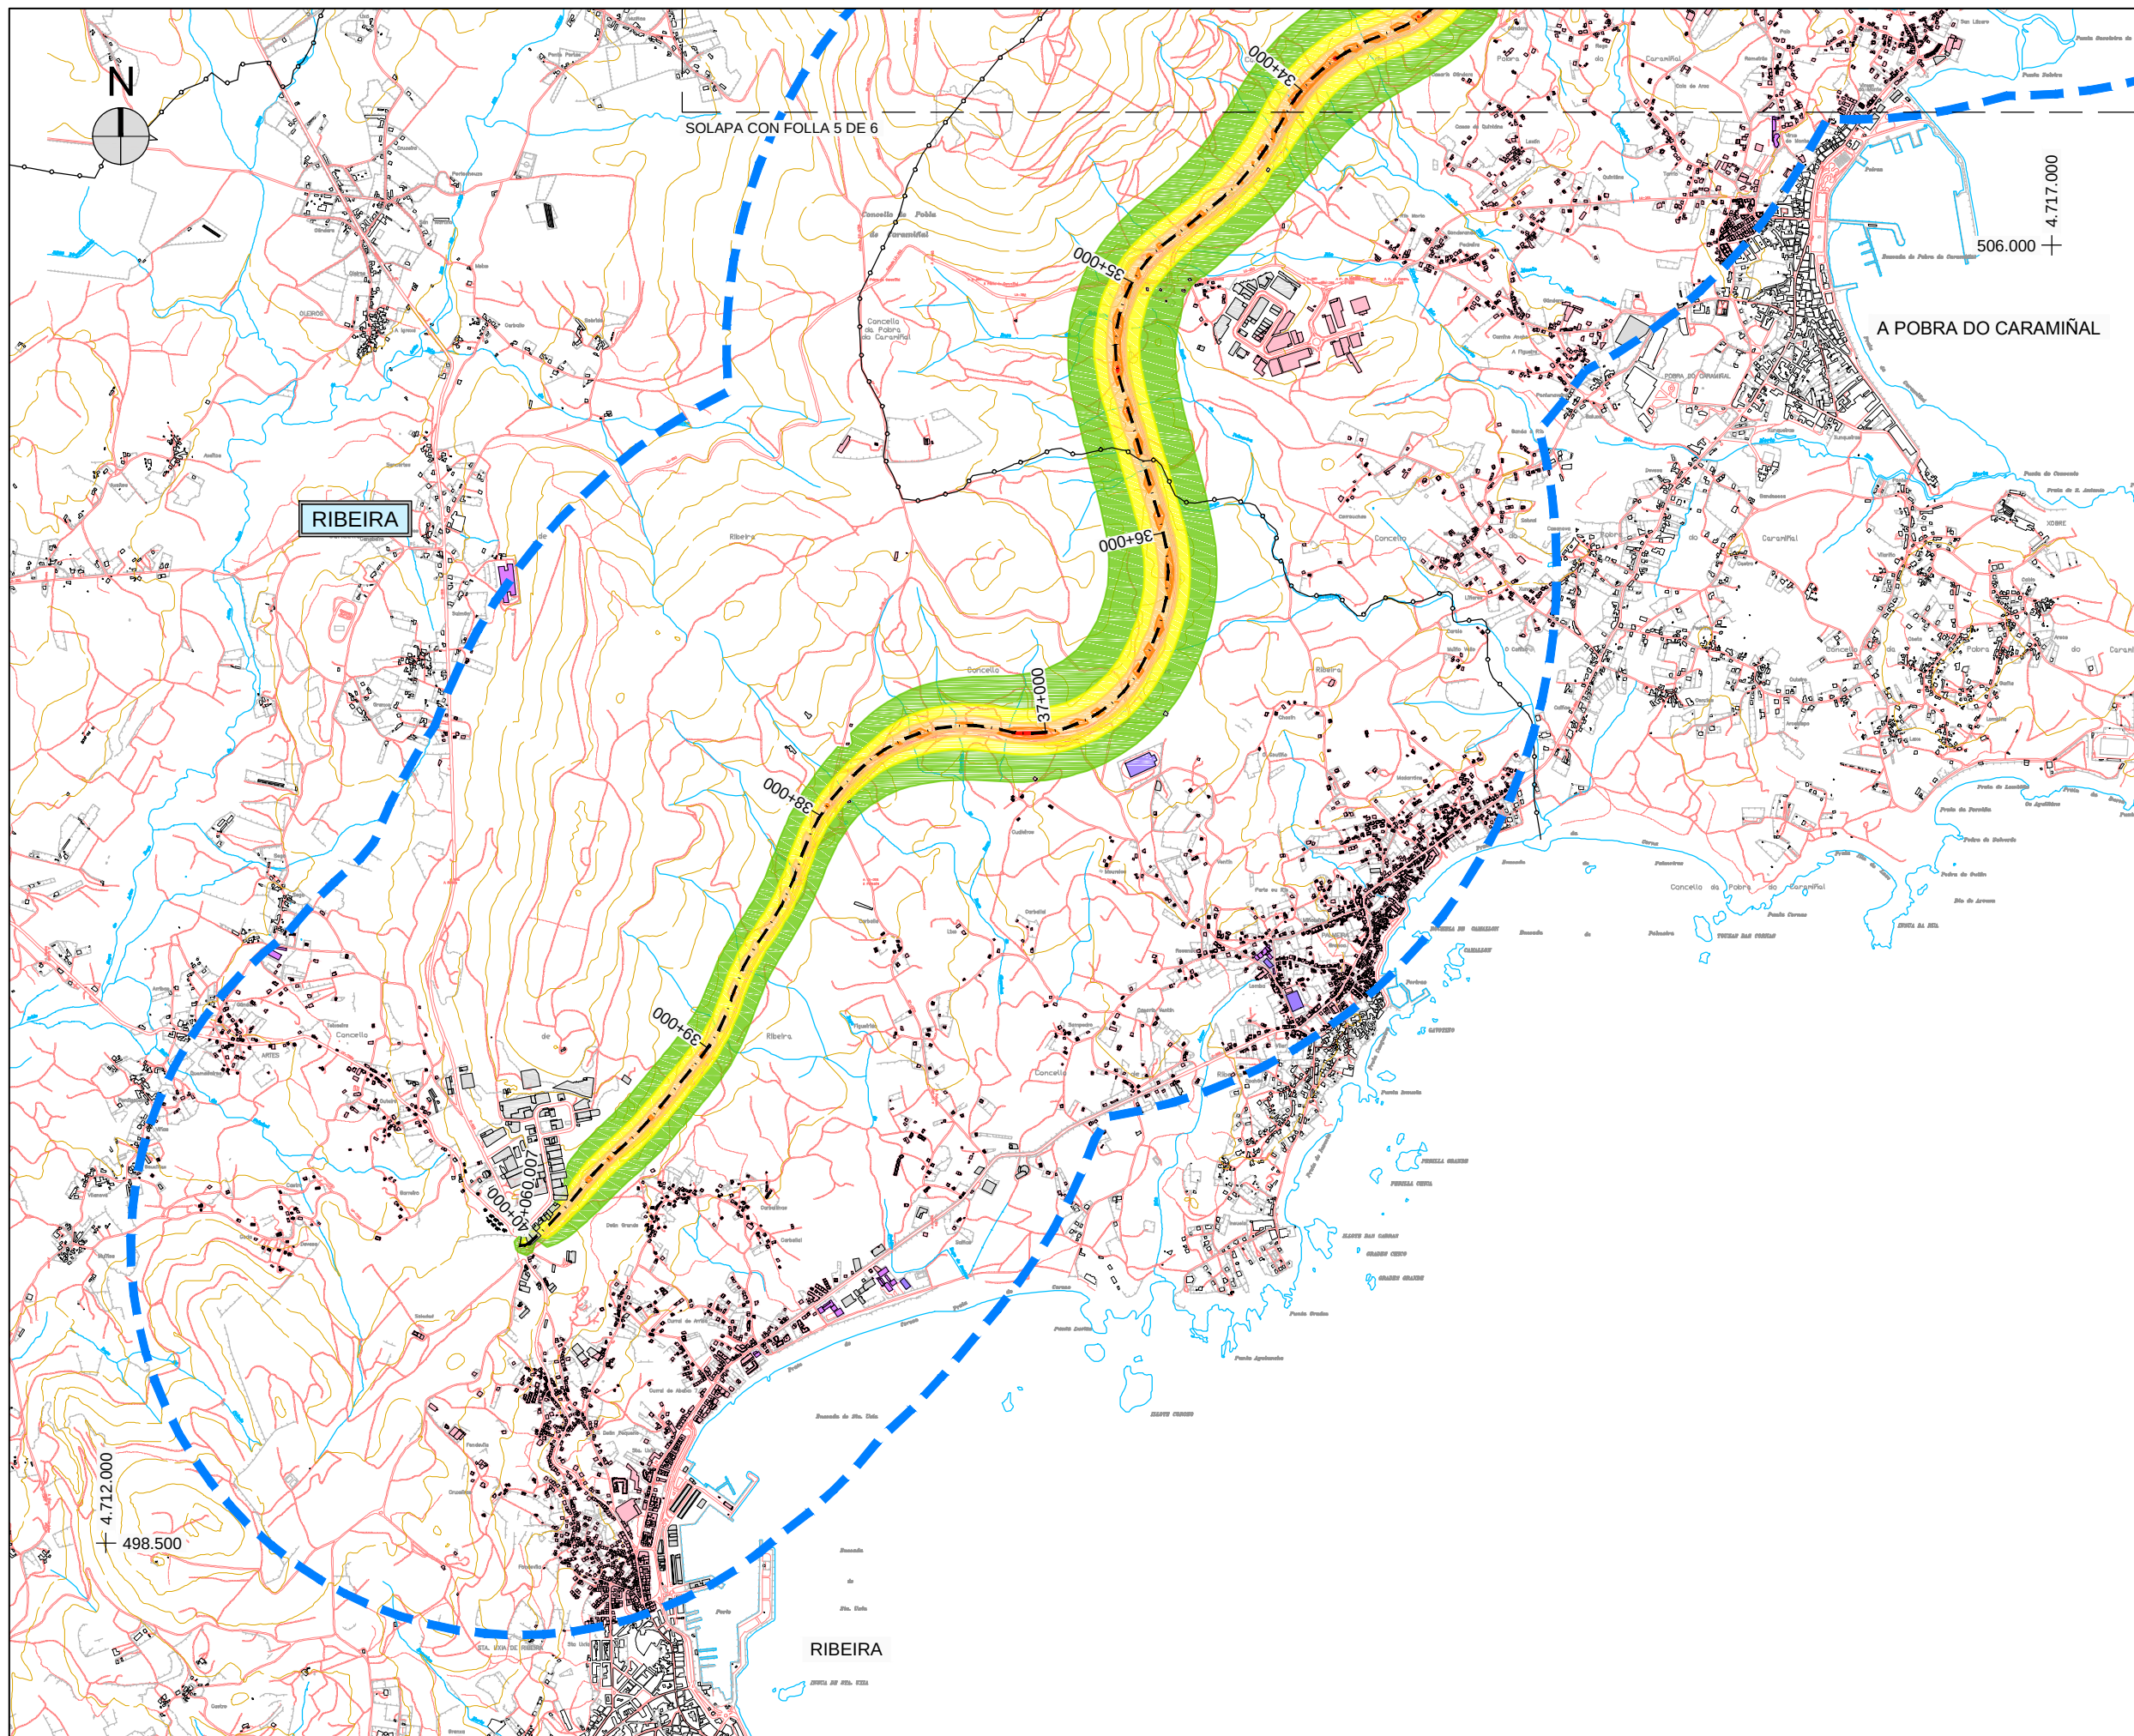

Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudo
- Eixo da vía AC-544
- Límite do concello
- BRIÓN** Denominación do Concello
- 1+000 Punto Kilométrico

LENDAS TEMÁTICA


Tipos de edificios según o seu uso

- Residencial
- Docente ou sanitario
- Industrial ou comercial
- Outros

Niveis Sonoros dB(A)


- 50 - 54 dB (A)
- 55 - 59 dB (A)
- 60 - 64 dB (A)
- 65 - 69 dB (A)
- > 70 dB (A)

PLANO DE SITUACIÓN: S/E

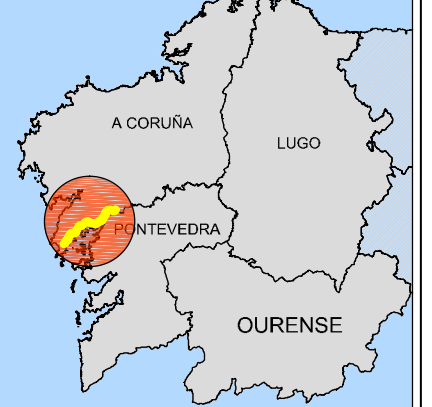

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E



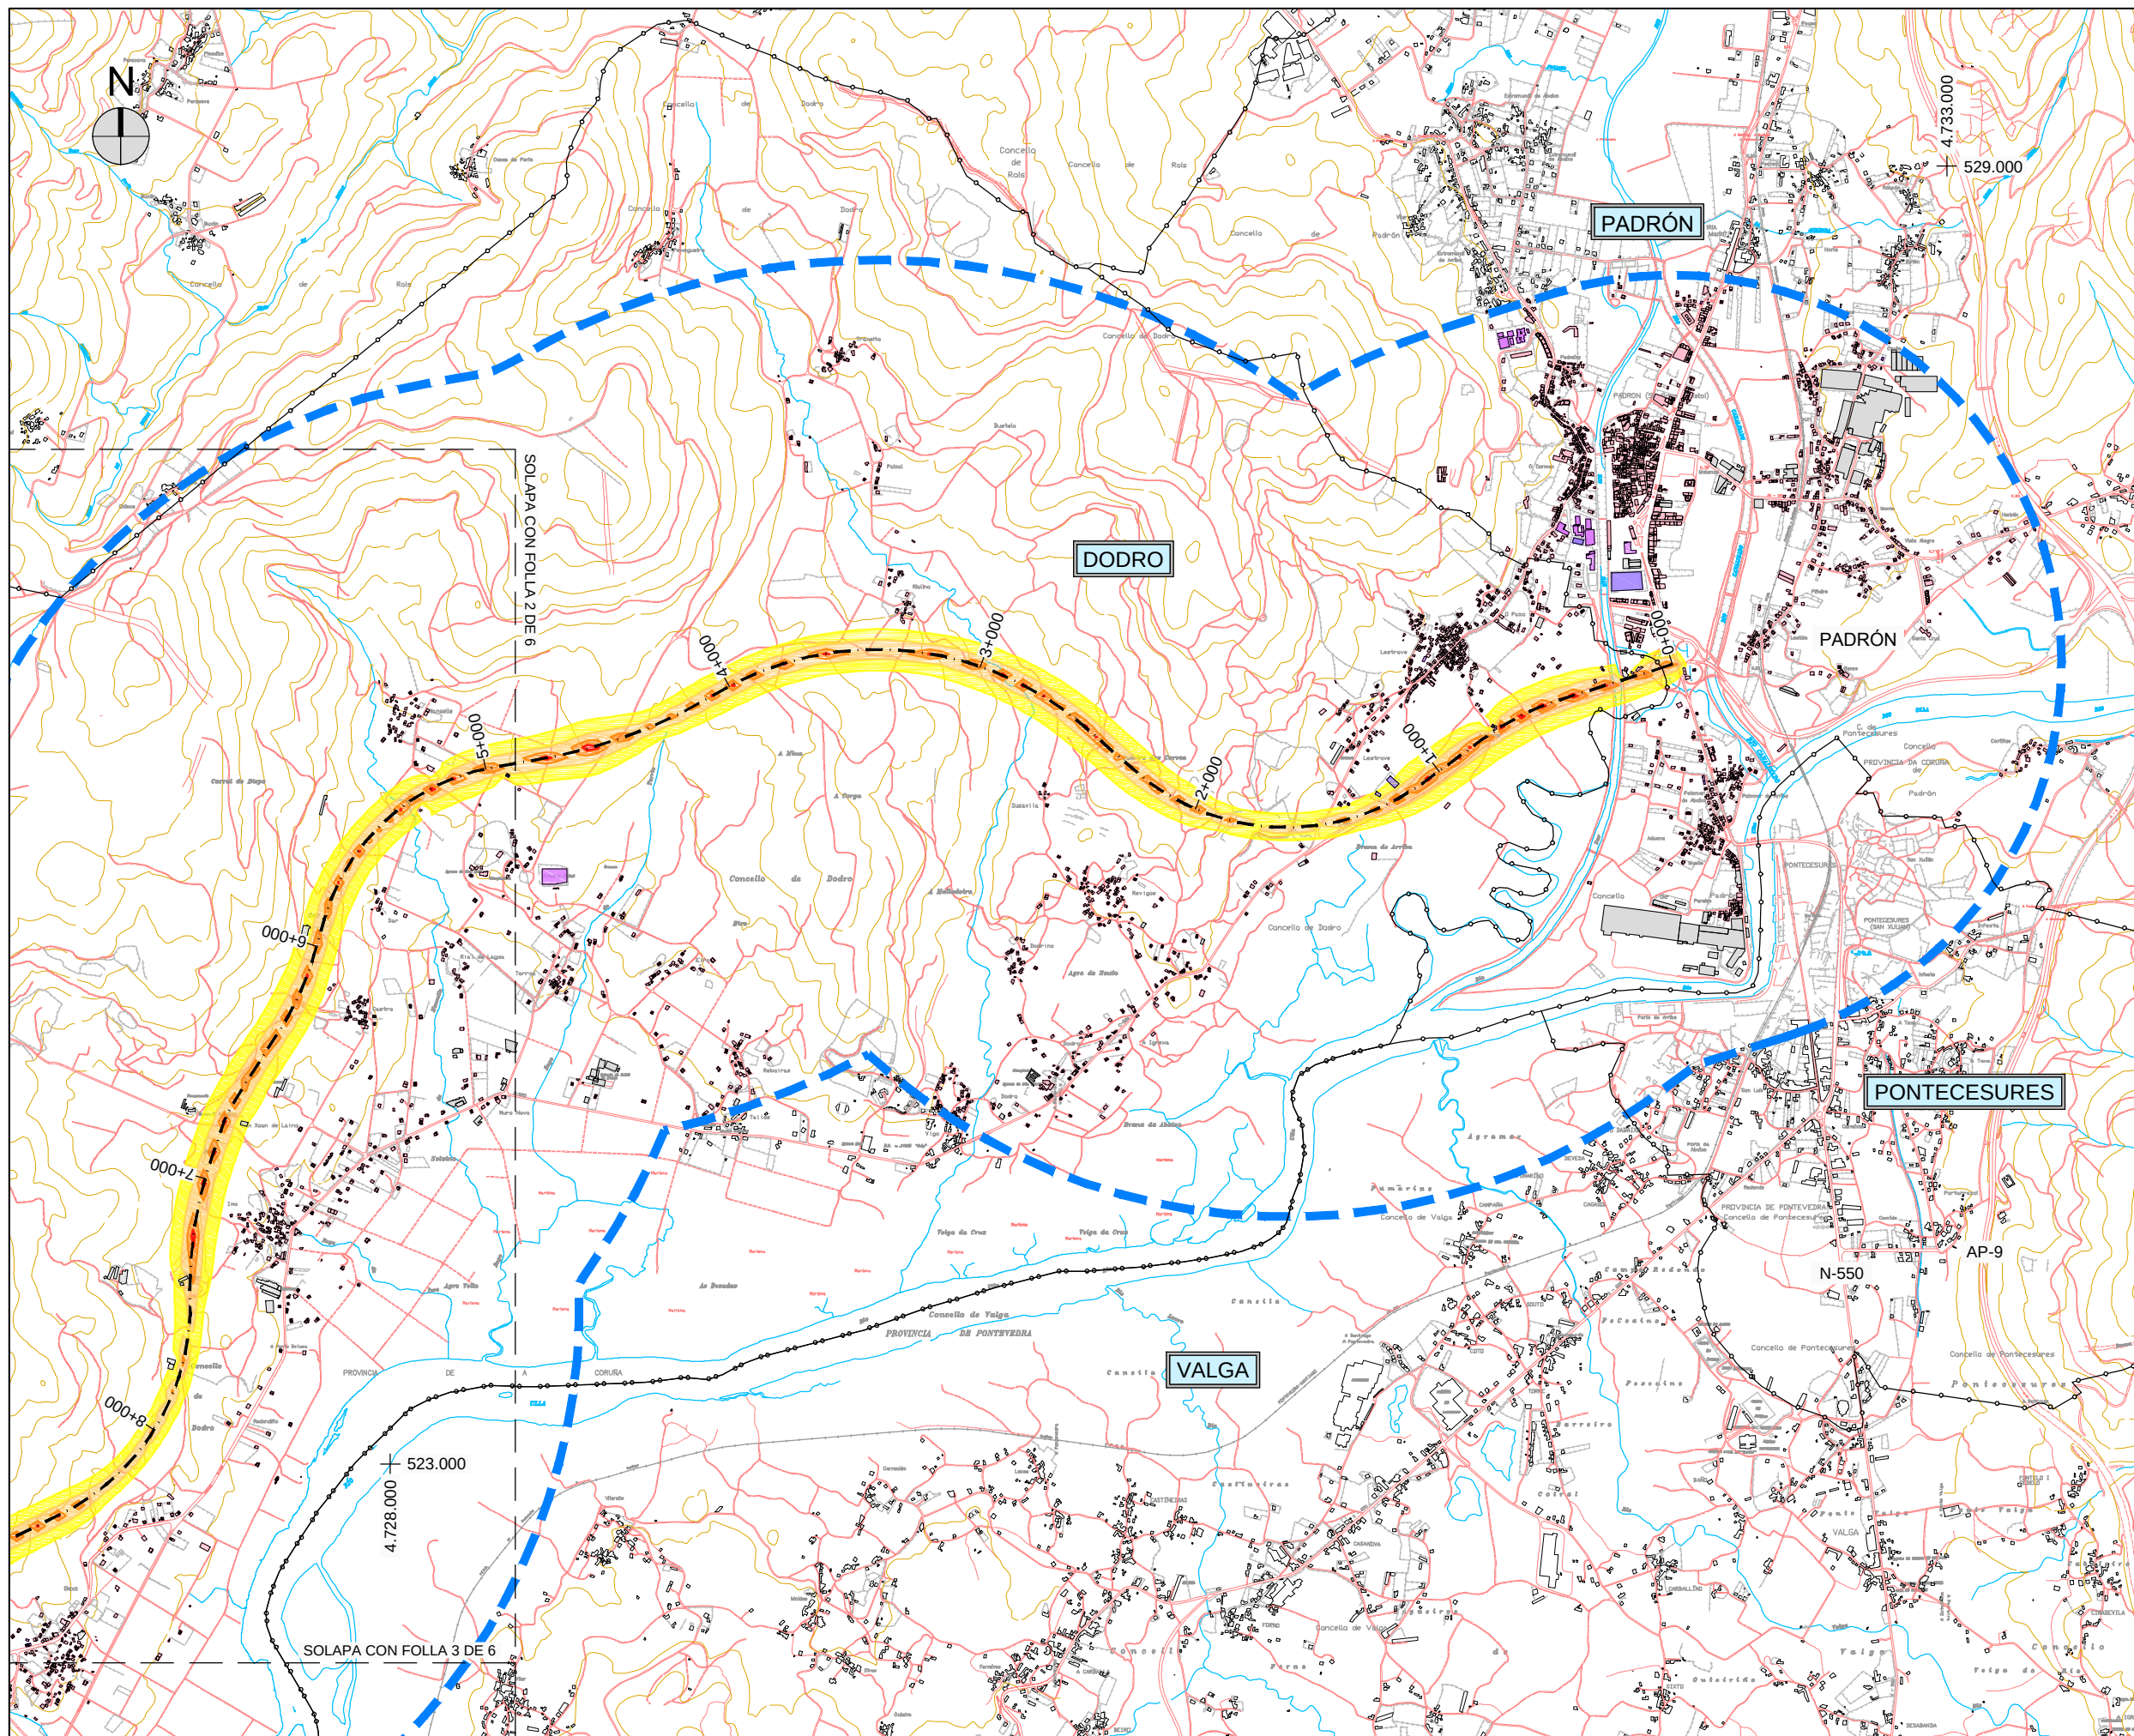

Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudio
- Eixo da vía AC-544
- Límite do concello
- Denominación do Concello
- Punto Kilométrico

LENDAS TEMÁTICA


Tipos de edificios según o seu uso

- Residencial
- Docente ou sanitario
- Industrial ou comercial
- Outros

Niveis Sonoros dB(A)


- 50 - 59 dB (A)
- 60 - 64 dB (A)
- 65 - 69 dB (A)
- 70 - 74 dB (A)
- > 75 dB (A)

PLANO DE SITUACIÓN: S/E

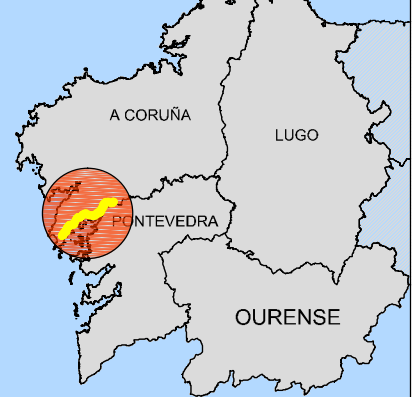

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E



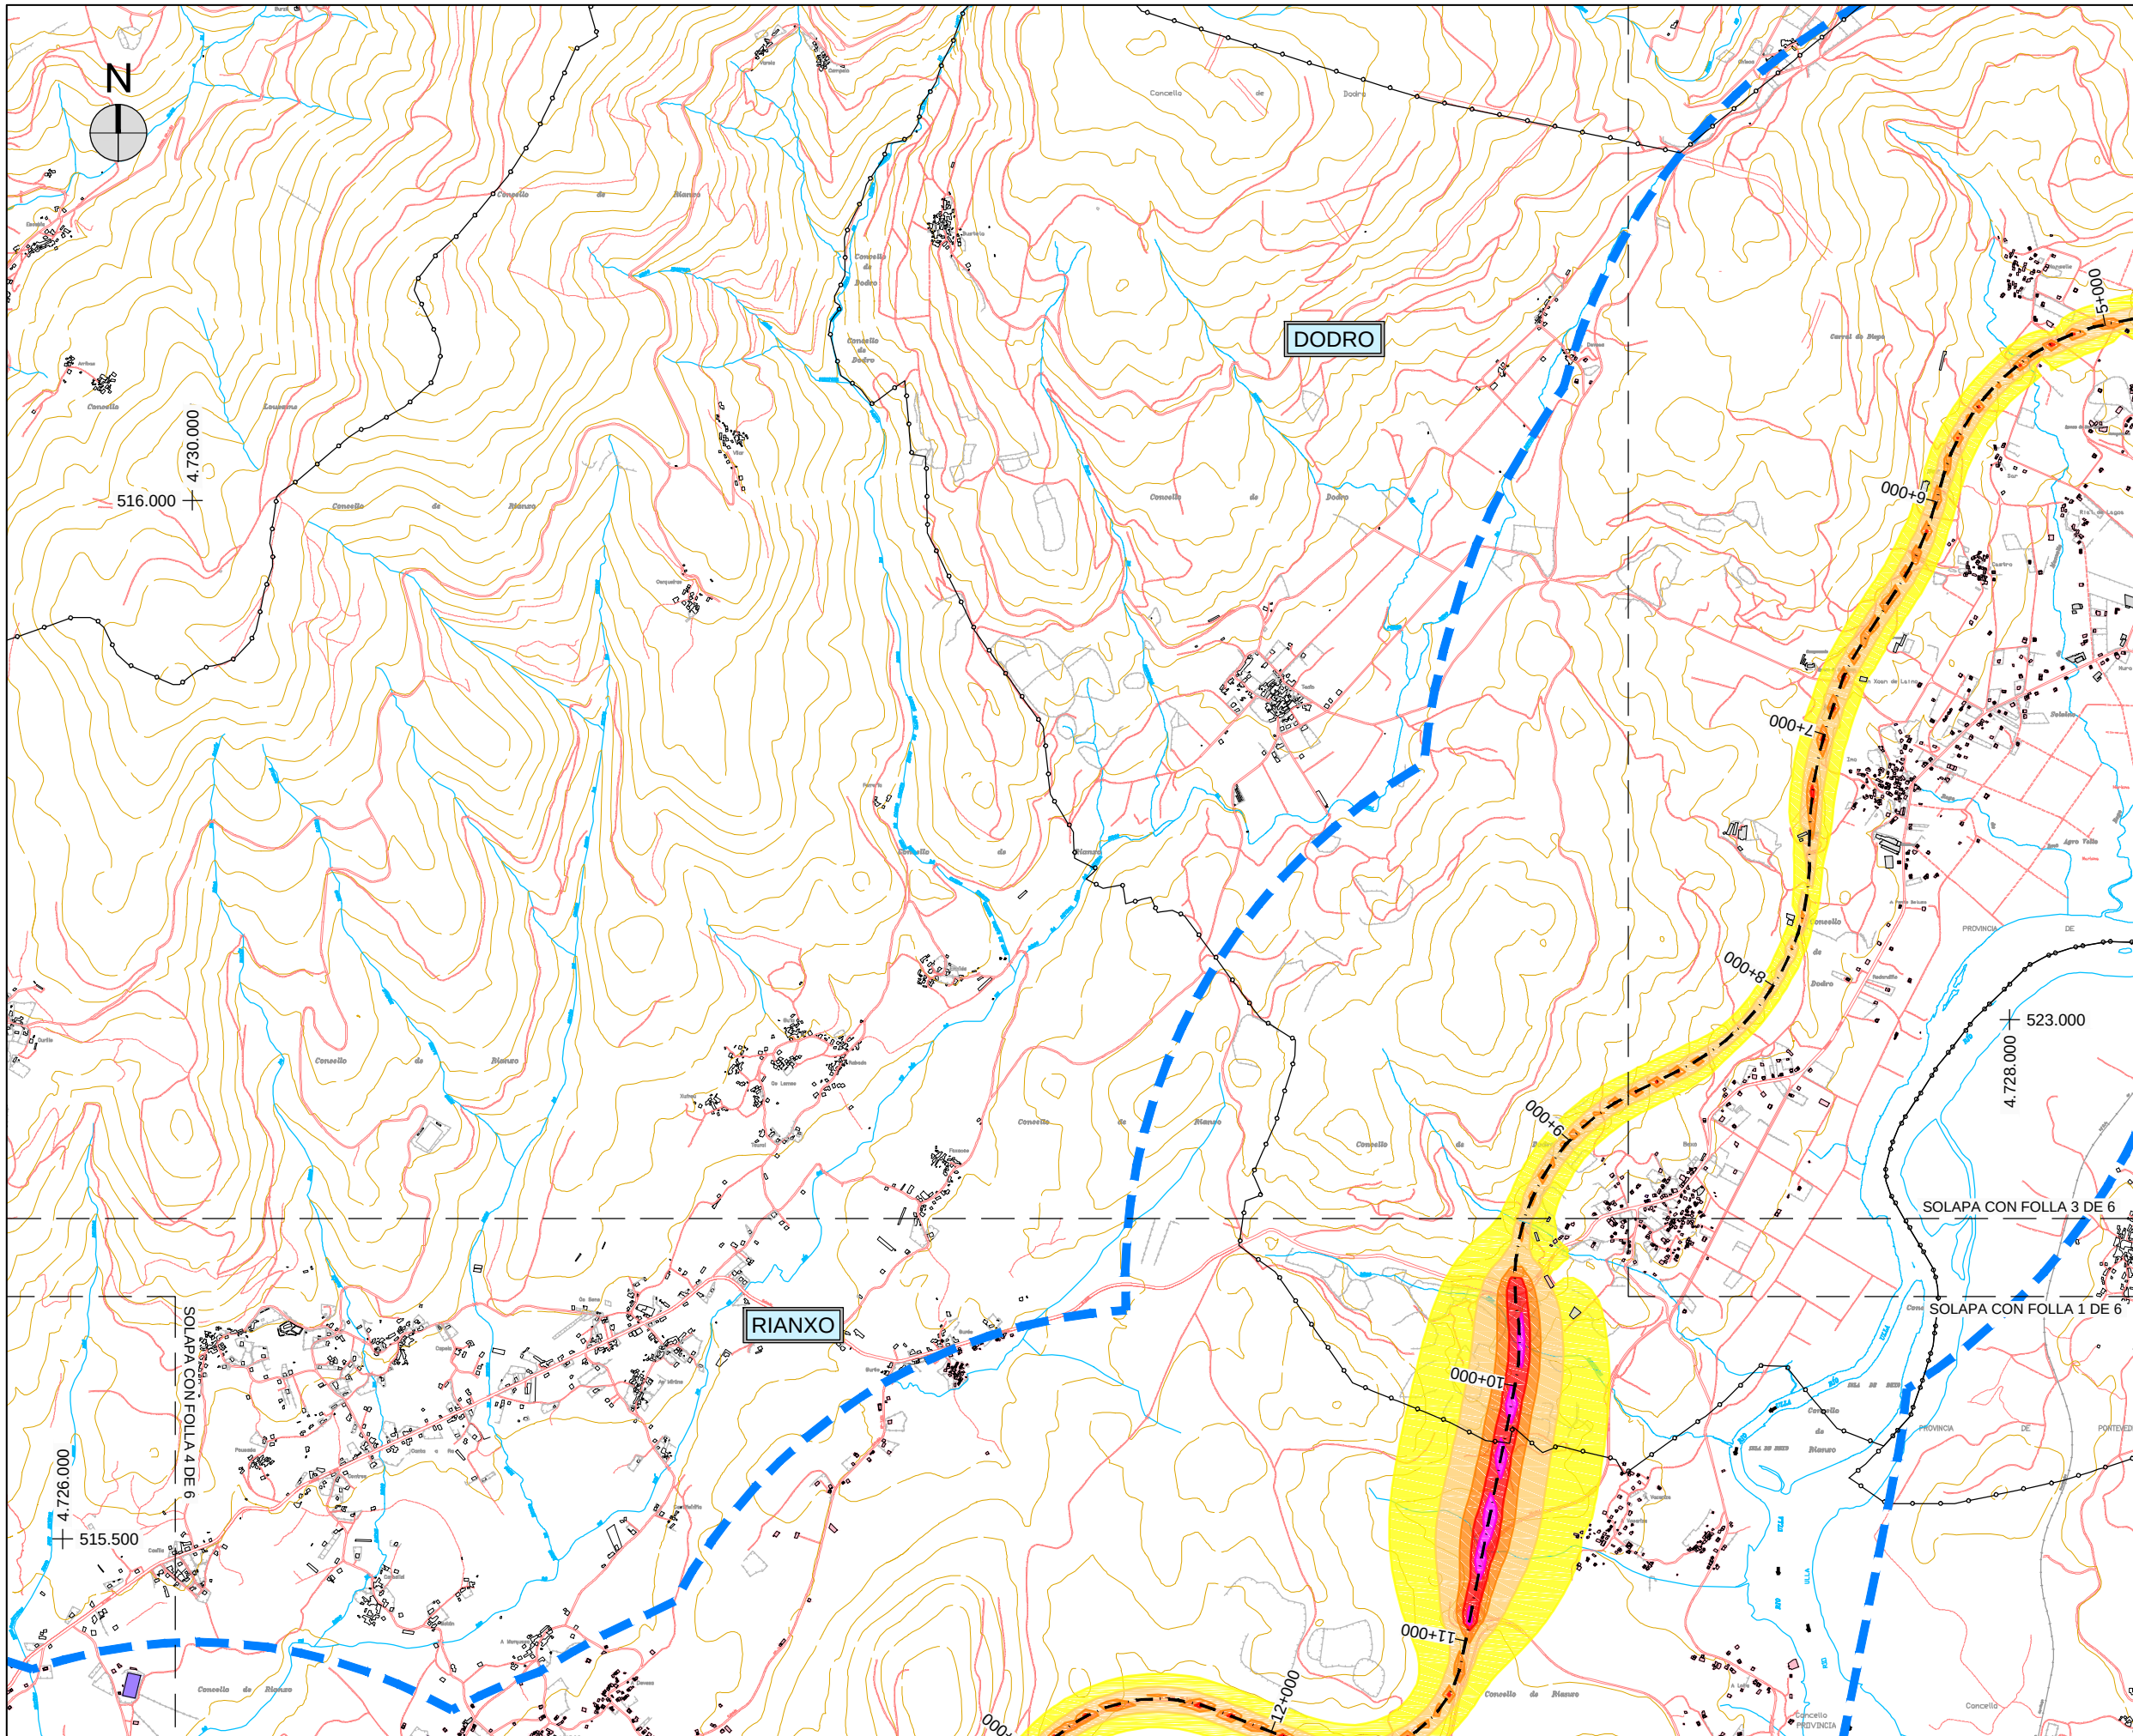

Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudio
- Eixo da vía AC-544
- Límite do concello
- BRIÓN** Denominación do Concello
- 1+000 Punto Kilométrico



LEND A TEMÁTICA


Tipos de edificios según o seu uso

- Residencial
- Docente ou sanitario
- Industrial ou comercial
- Outros

Niveis Sonoros dB(A)

- 50 - 59 dB (A)
- 60 - 64 dB (A)
- 65 - 69 dB (A)
- 70 - 74 dB (A)
- > 75 dB (A)

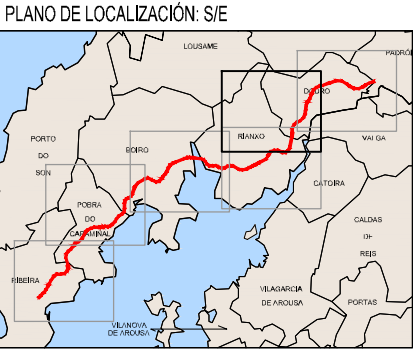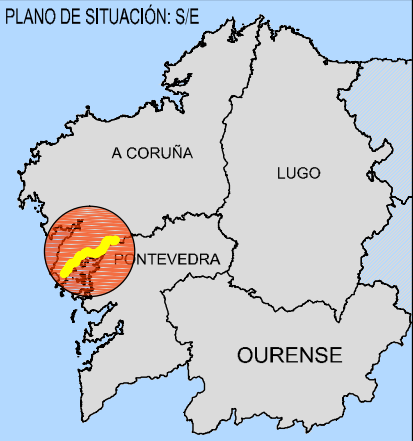

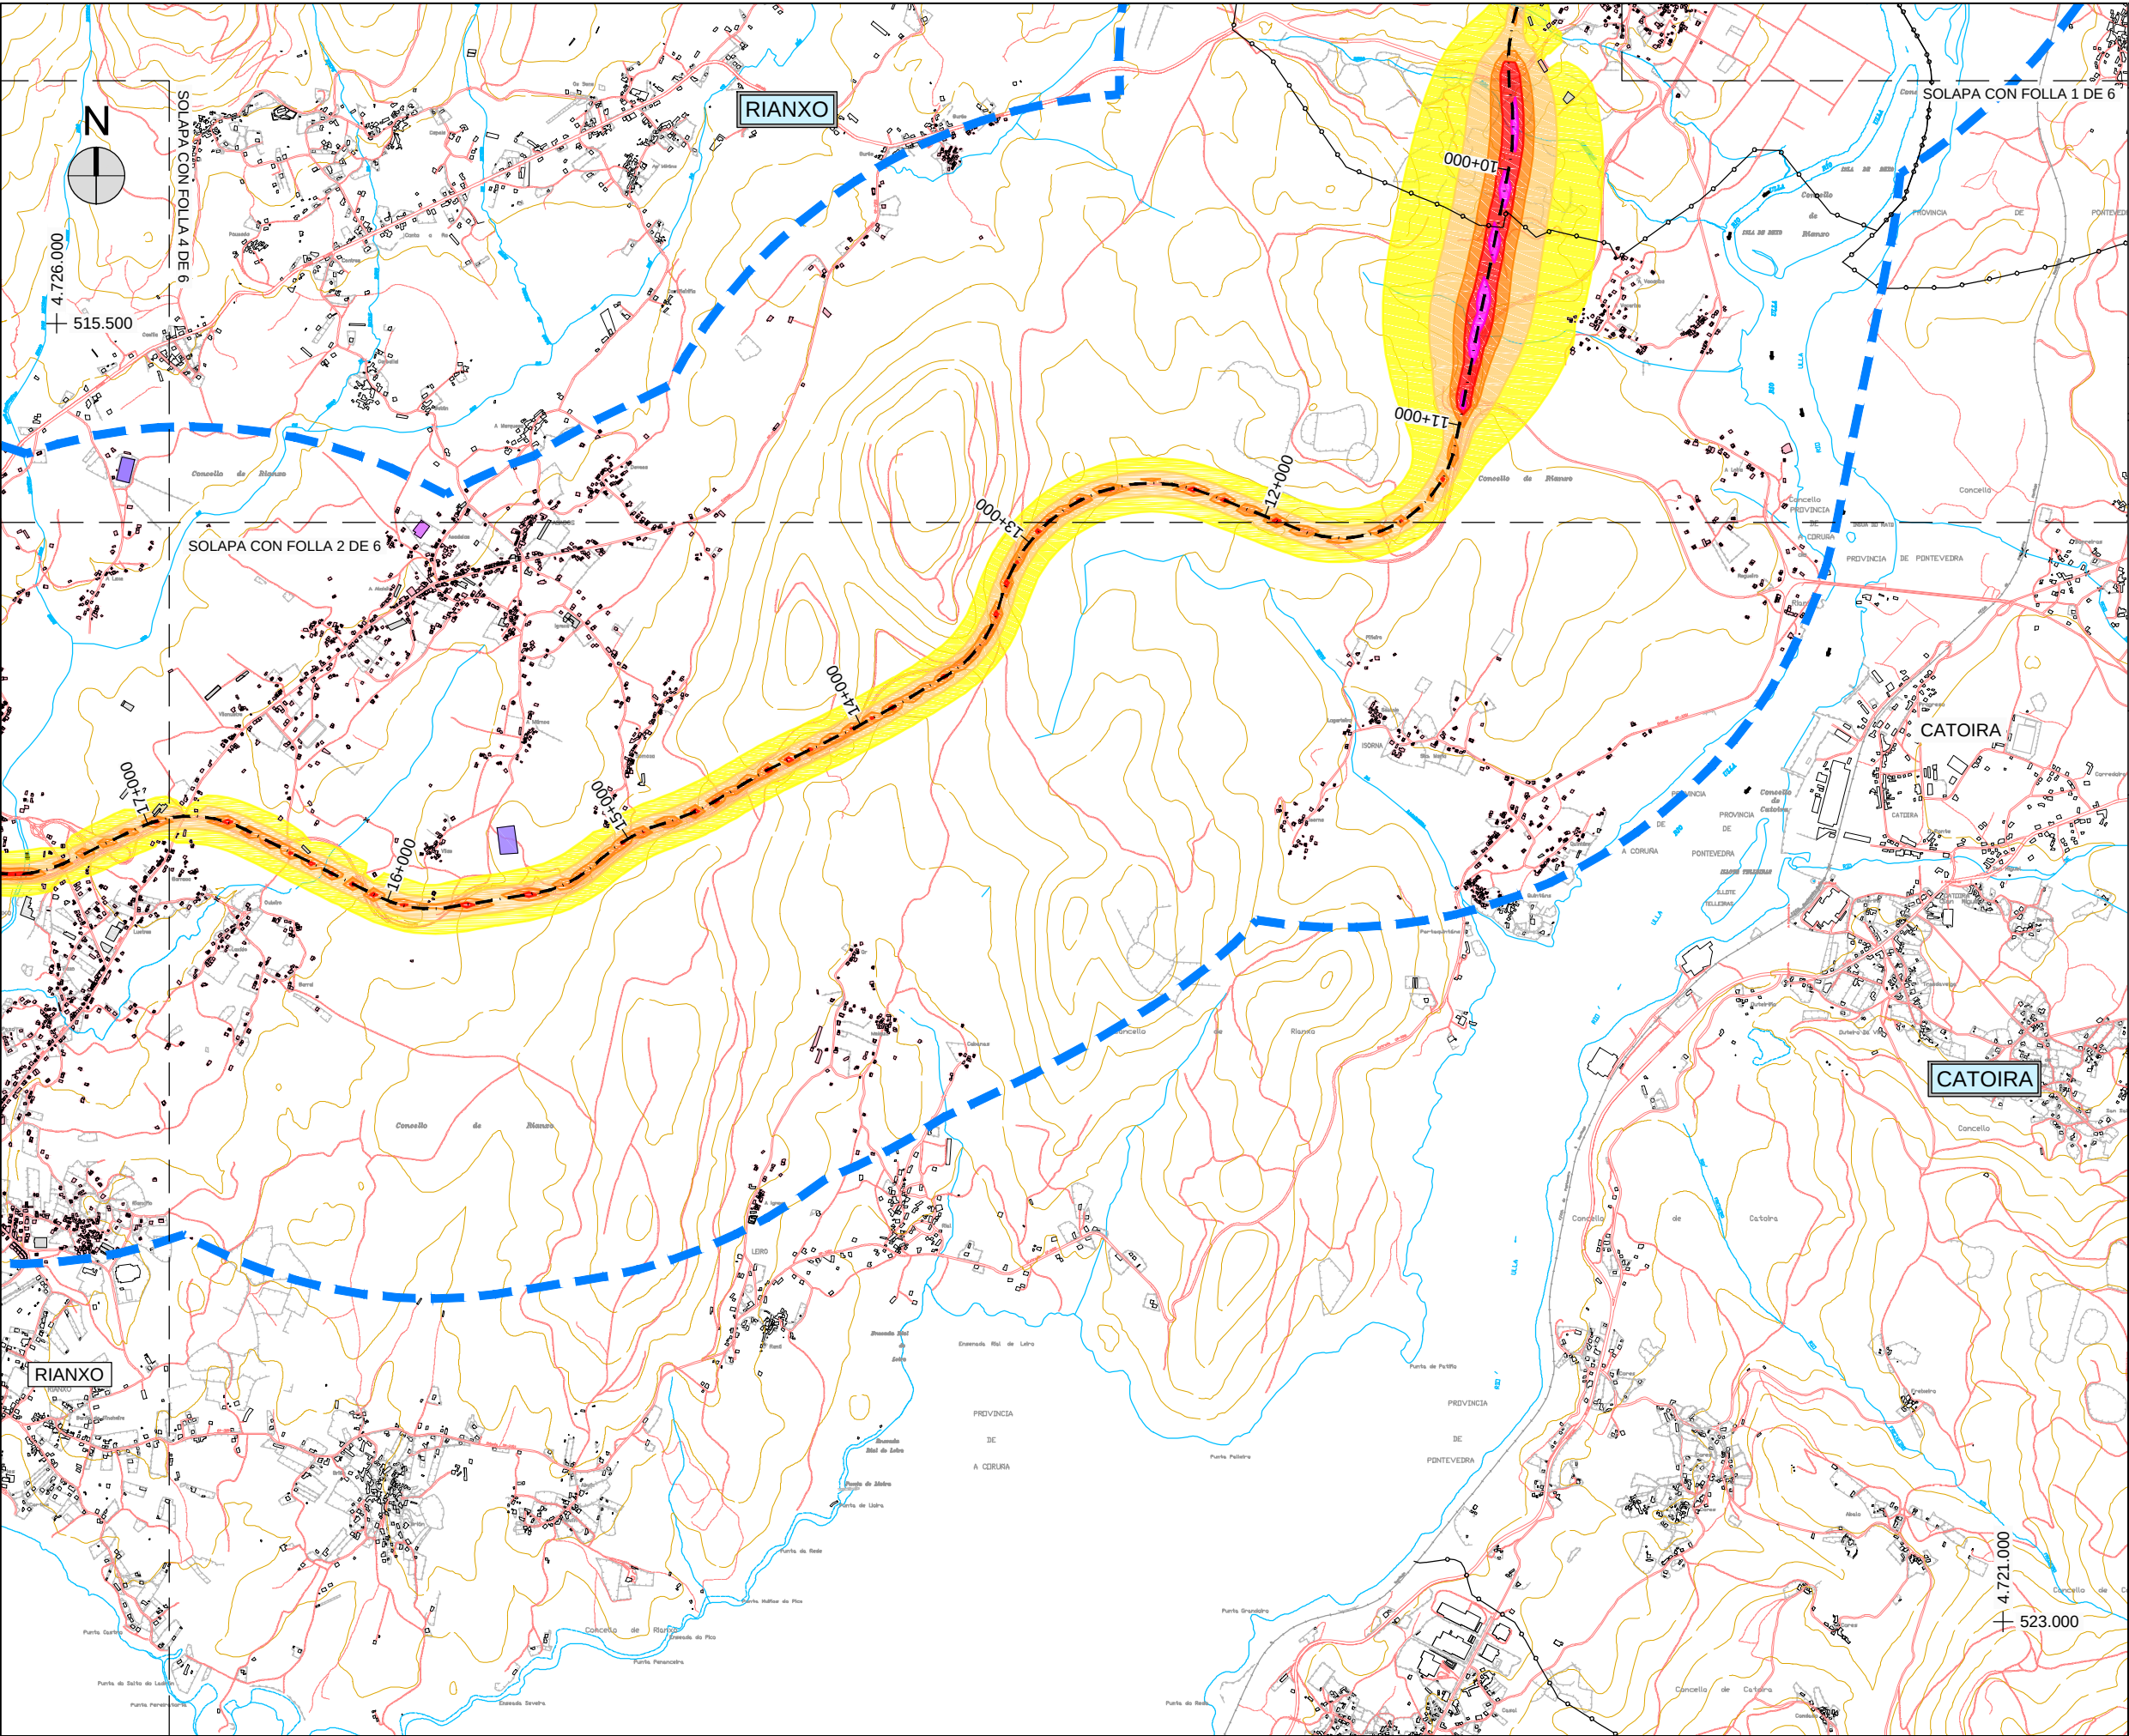

Elementos da cartografía

Ámbito de Estudo

Eixo da vía AC-544

Límite do concello

BRIÓN

Denominación do Concello

1+000

Punto Kilométrico

LENDAS TEMÁTICA

Tipos de edificios según o seu uso

Residencial

Docente ou sanitario

Industrial ou comercial

Outros

Niveis Sonoros dB(A)

50 - 59 dB (A)

60 - 64 dB (A)

65 - 69 dB (A)

70 - 74 dB (A)

> 75 dB (A)

PLANO DE SITUACIÓN: S/E

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

axencia galega
de infraestruturas

U.T.E.

proyfe

CYE

TAMARA SUBELA GÓMEZ

JORGE DÍAZ DE LA CUESTA

DAVID DEL RÍO VILAS

ELABORACIÓN DE MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO.
ZONA CORUÑA ESTE - FERROL. TREITOS DAS ESTRADAS AUTONÓMICAS
AG-11, AC-305, AC-550, AC-552

ESCALAS:

DIN A1: 1 / 12.500
DIN A3: 1 / 25.000

DATA:

XULLO
2014

CLAVE:

AC/13/040.09.1

DESIGNACIÓN DO PLANO:


CARRETERA AG-11
MAPAS DE NIVELES SONOROS
INDICADOR LDEN

N. PLANO:

3.1.4

FOLLA:

3 DE 6

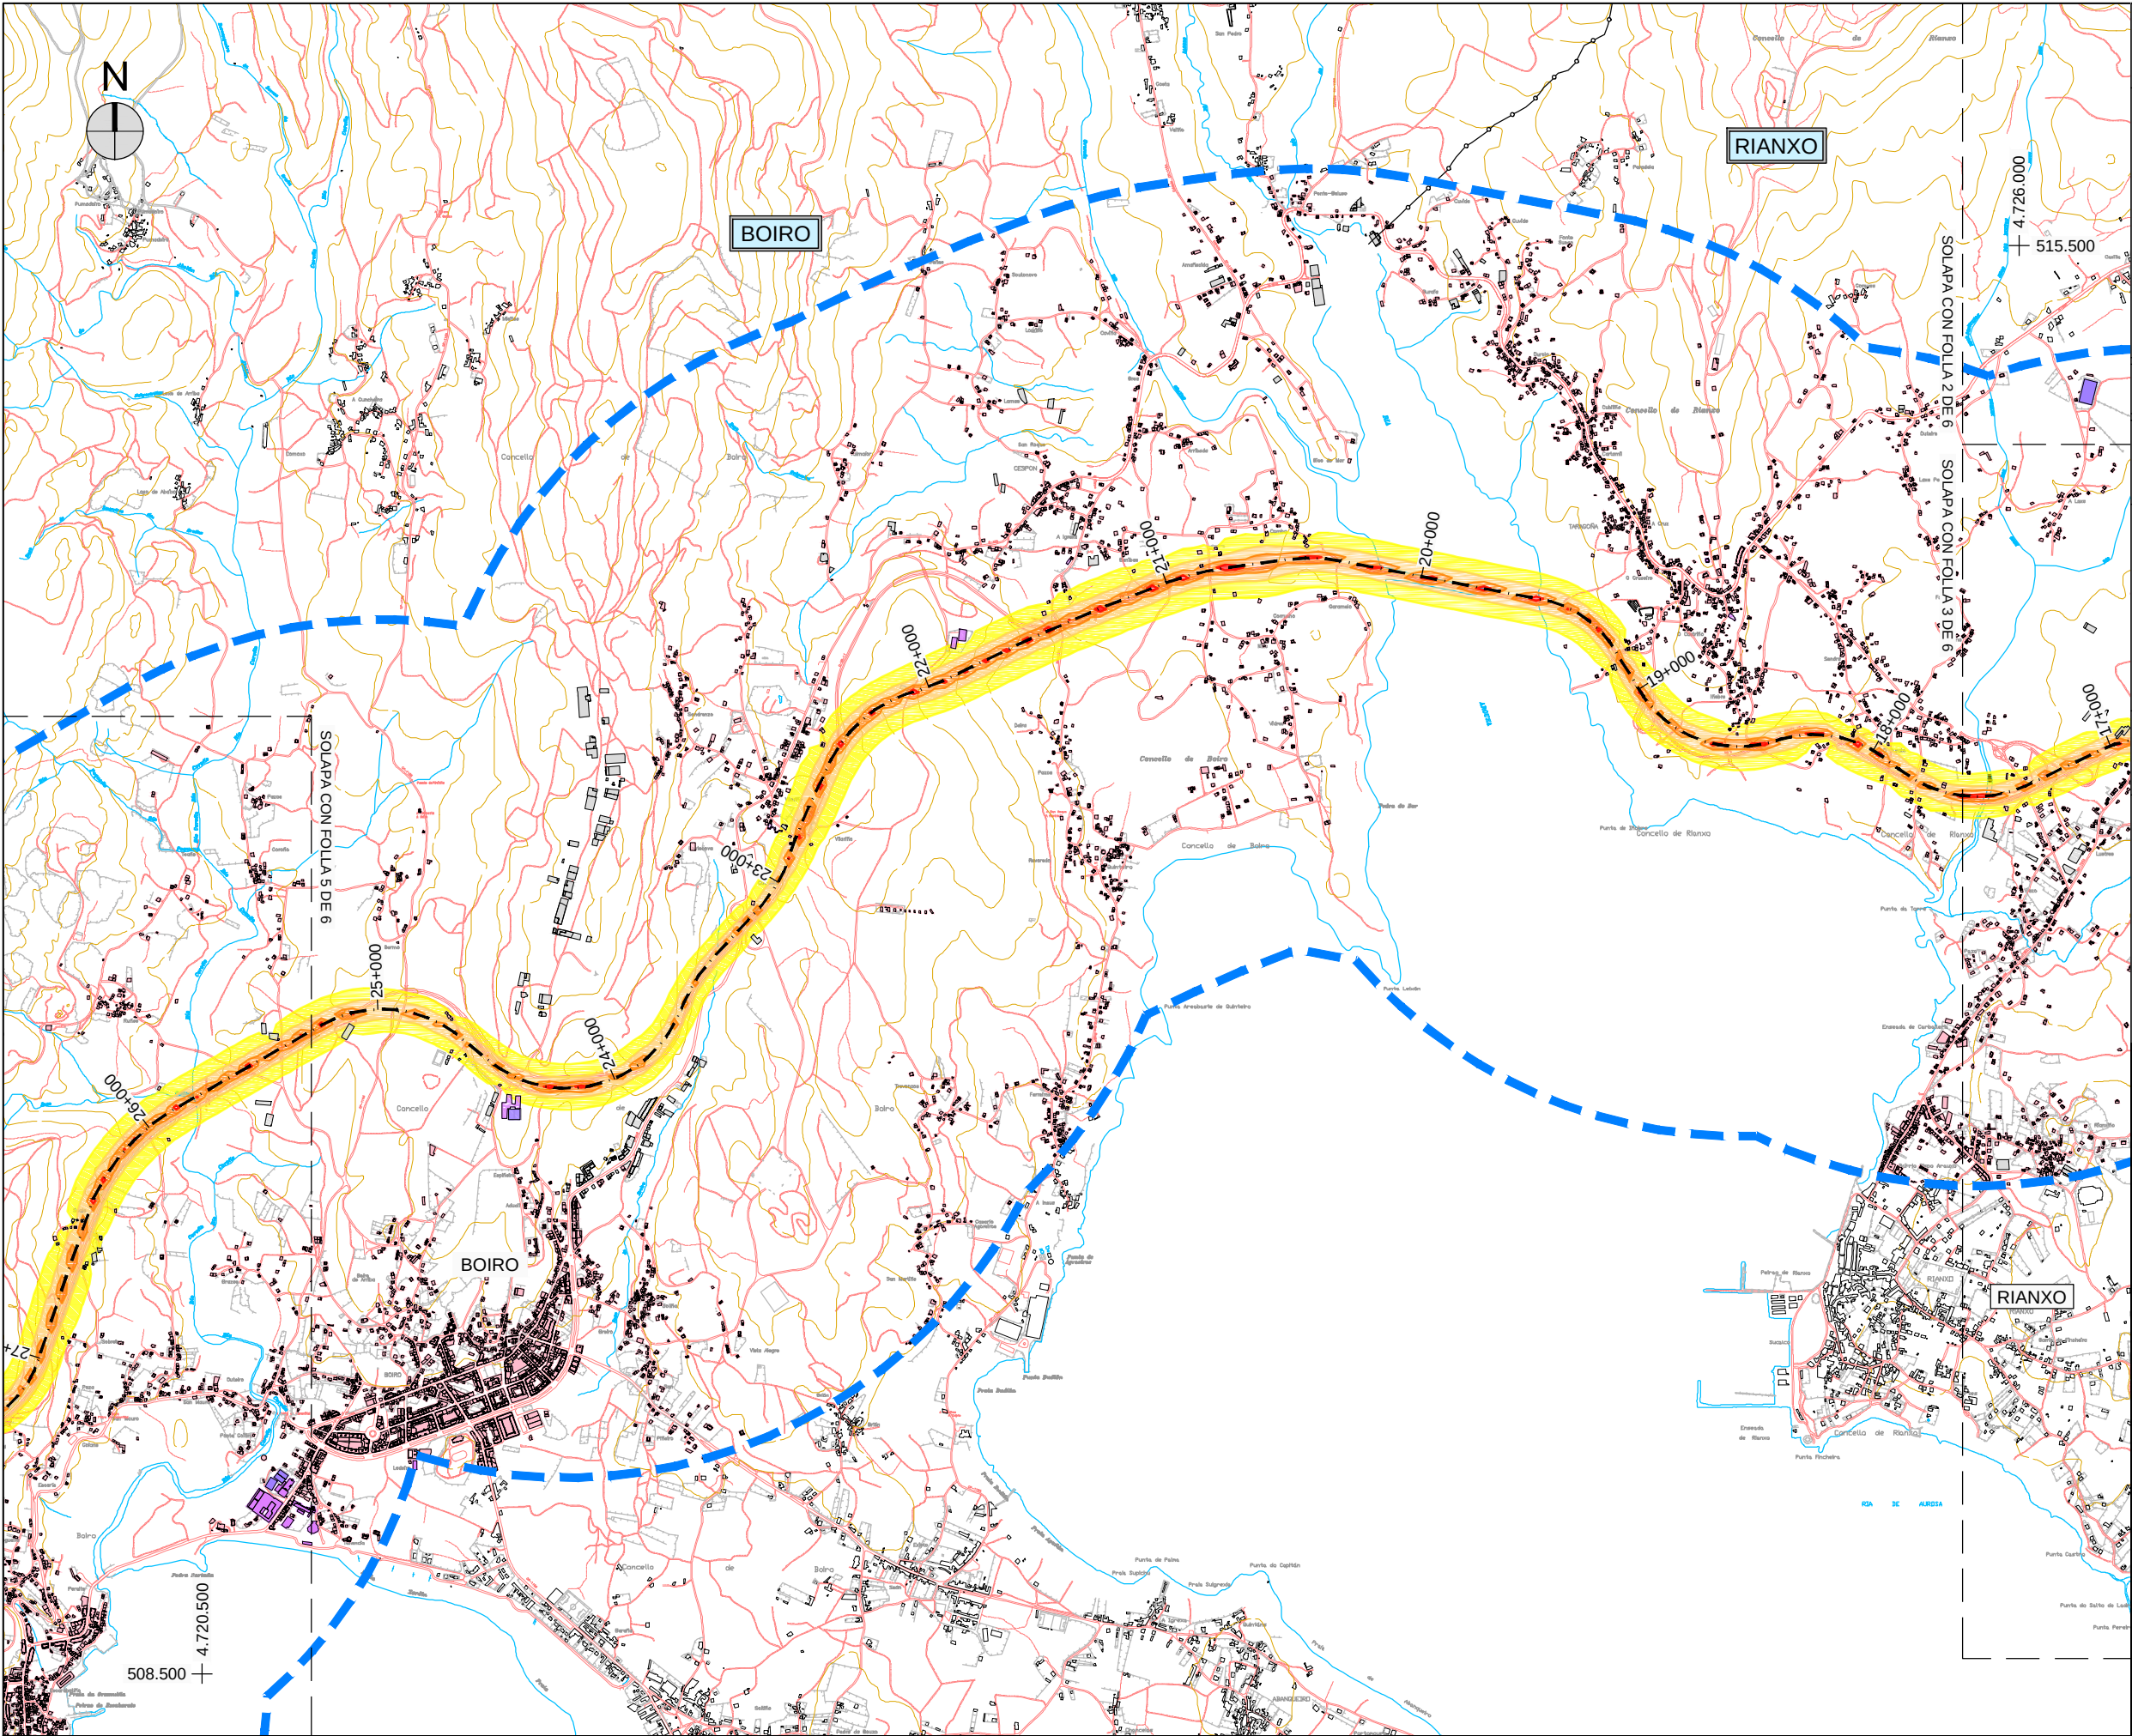



Elementos da cartografía	
	Ámbito de Estudio
	Eixo da vía AC-544
	Límite do concello
	Denominación do Concello
	1+000 Punto Kilométrico

LENDAS TEMÁTICA

Tipos de edificios según o seu uso	
	Residencial
	Docente ou sanitario
	Industrial ou comercial
	Outros

Niveis Sonoros dB(A)	
	50 - 59 dB (A)
	60 - 64 dB (A)
	65 - 69 dB (A)
	70 - 74 dB (A)
	> 75 dB (A)

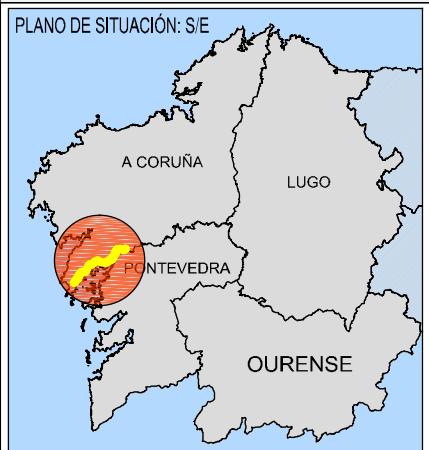

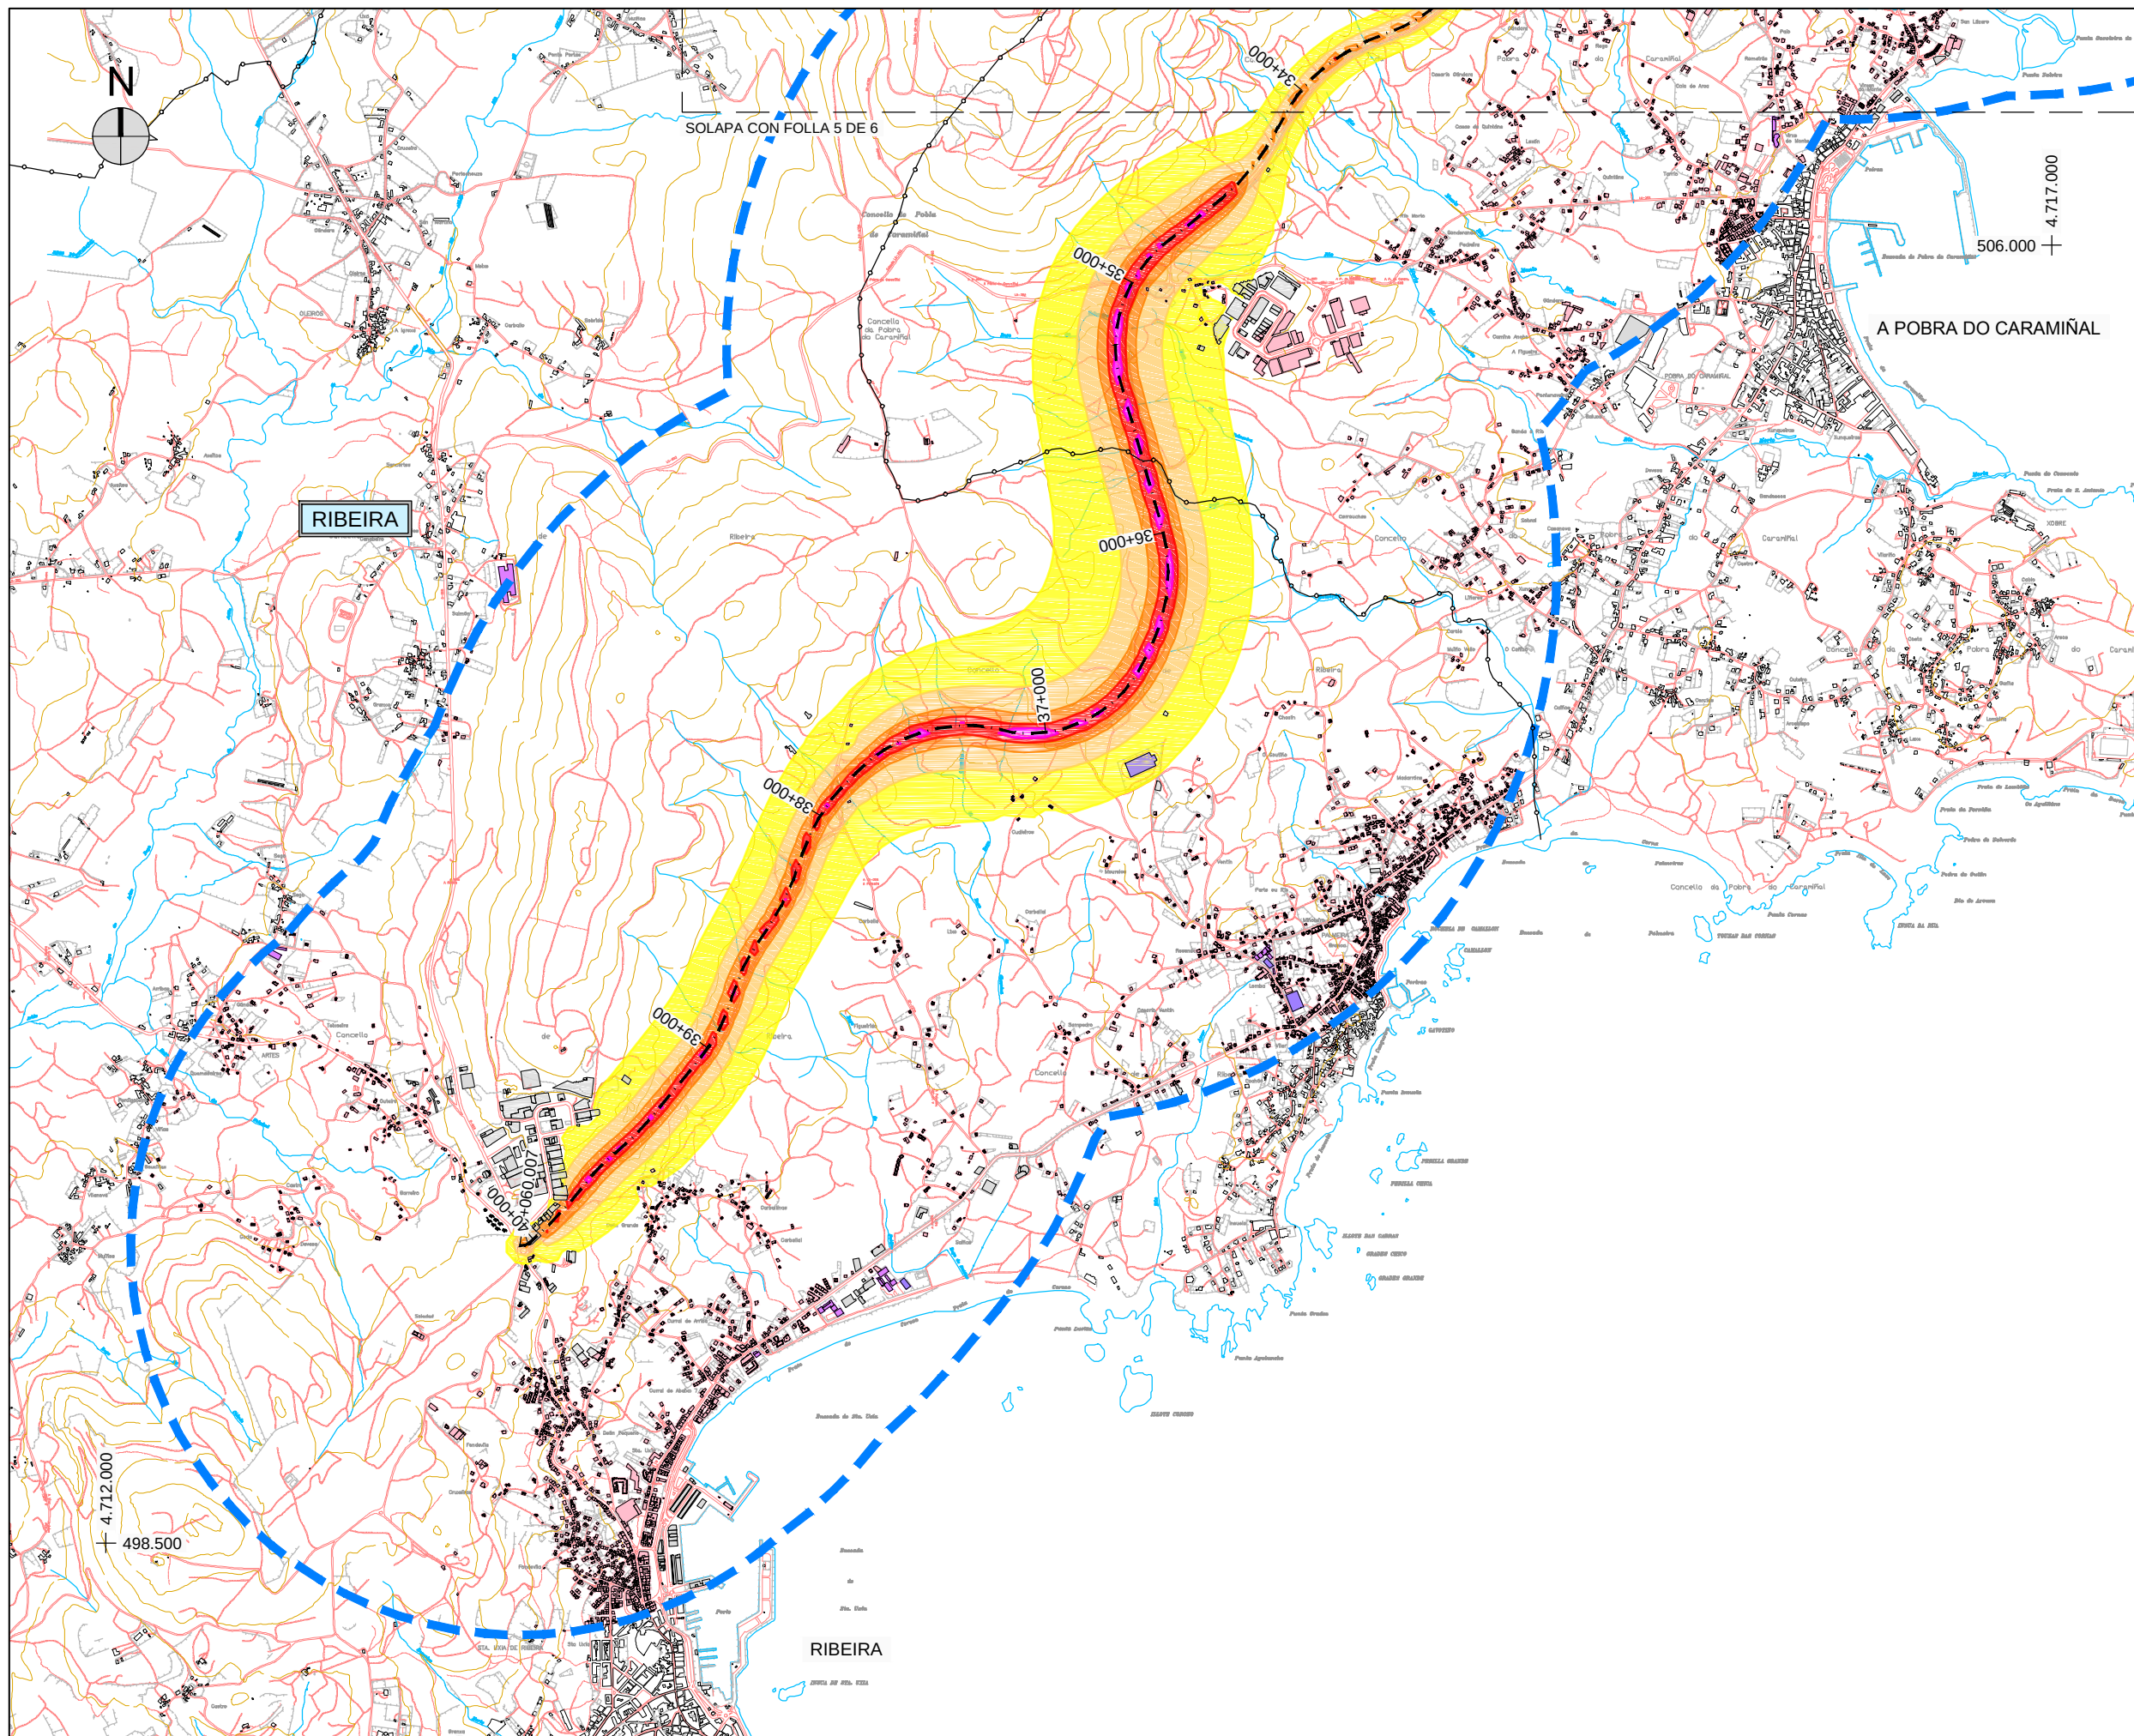

Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudio
- Eixo da vía AC-544
- Límite do concello
- BRIÓN Denominación do Concello
- 1+000 Punto Kilométrico

LEND A TEMÁTICA


Tipos de edificios según o seu uso

- Residencial
- Docente ou sanitario
- Industrial ou comercial
- Outros

Niveis Sonoros dB(A)


- 50 - 59 dB (A)
- 60 - 64 dB (A)
- 65 - 69 dB (A)
- 70 - 74 dB (A)
- > 75 dB (A)

PLANO DE SITUACIÓN: S/E

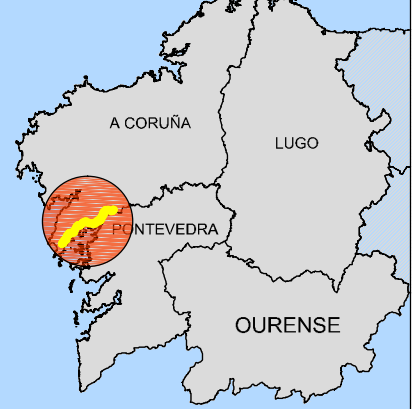

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E



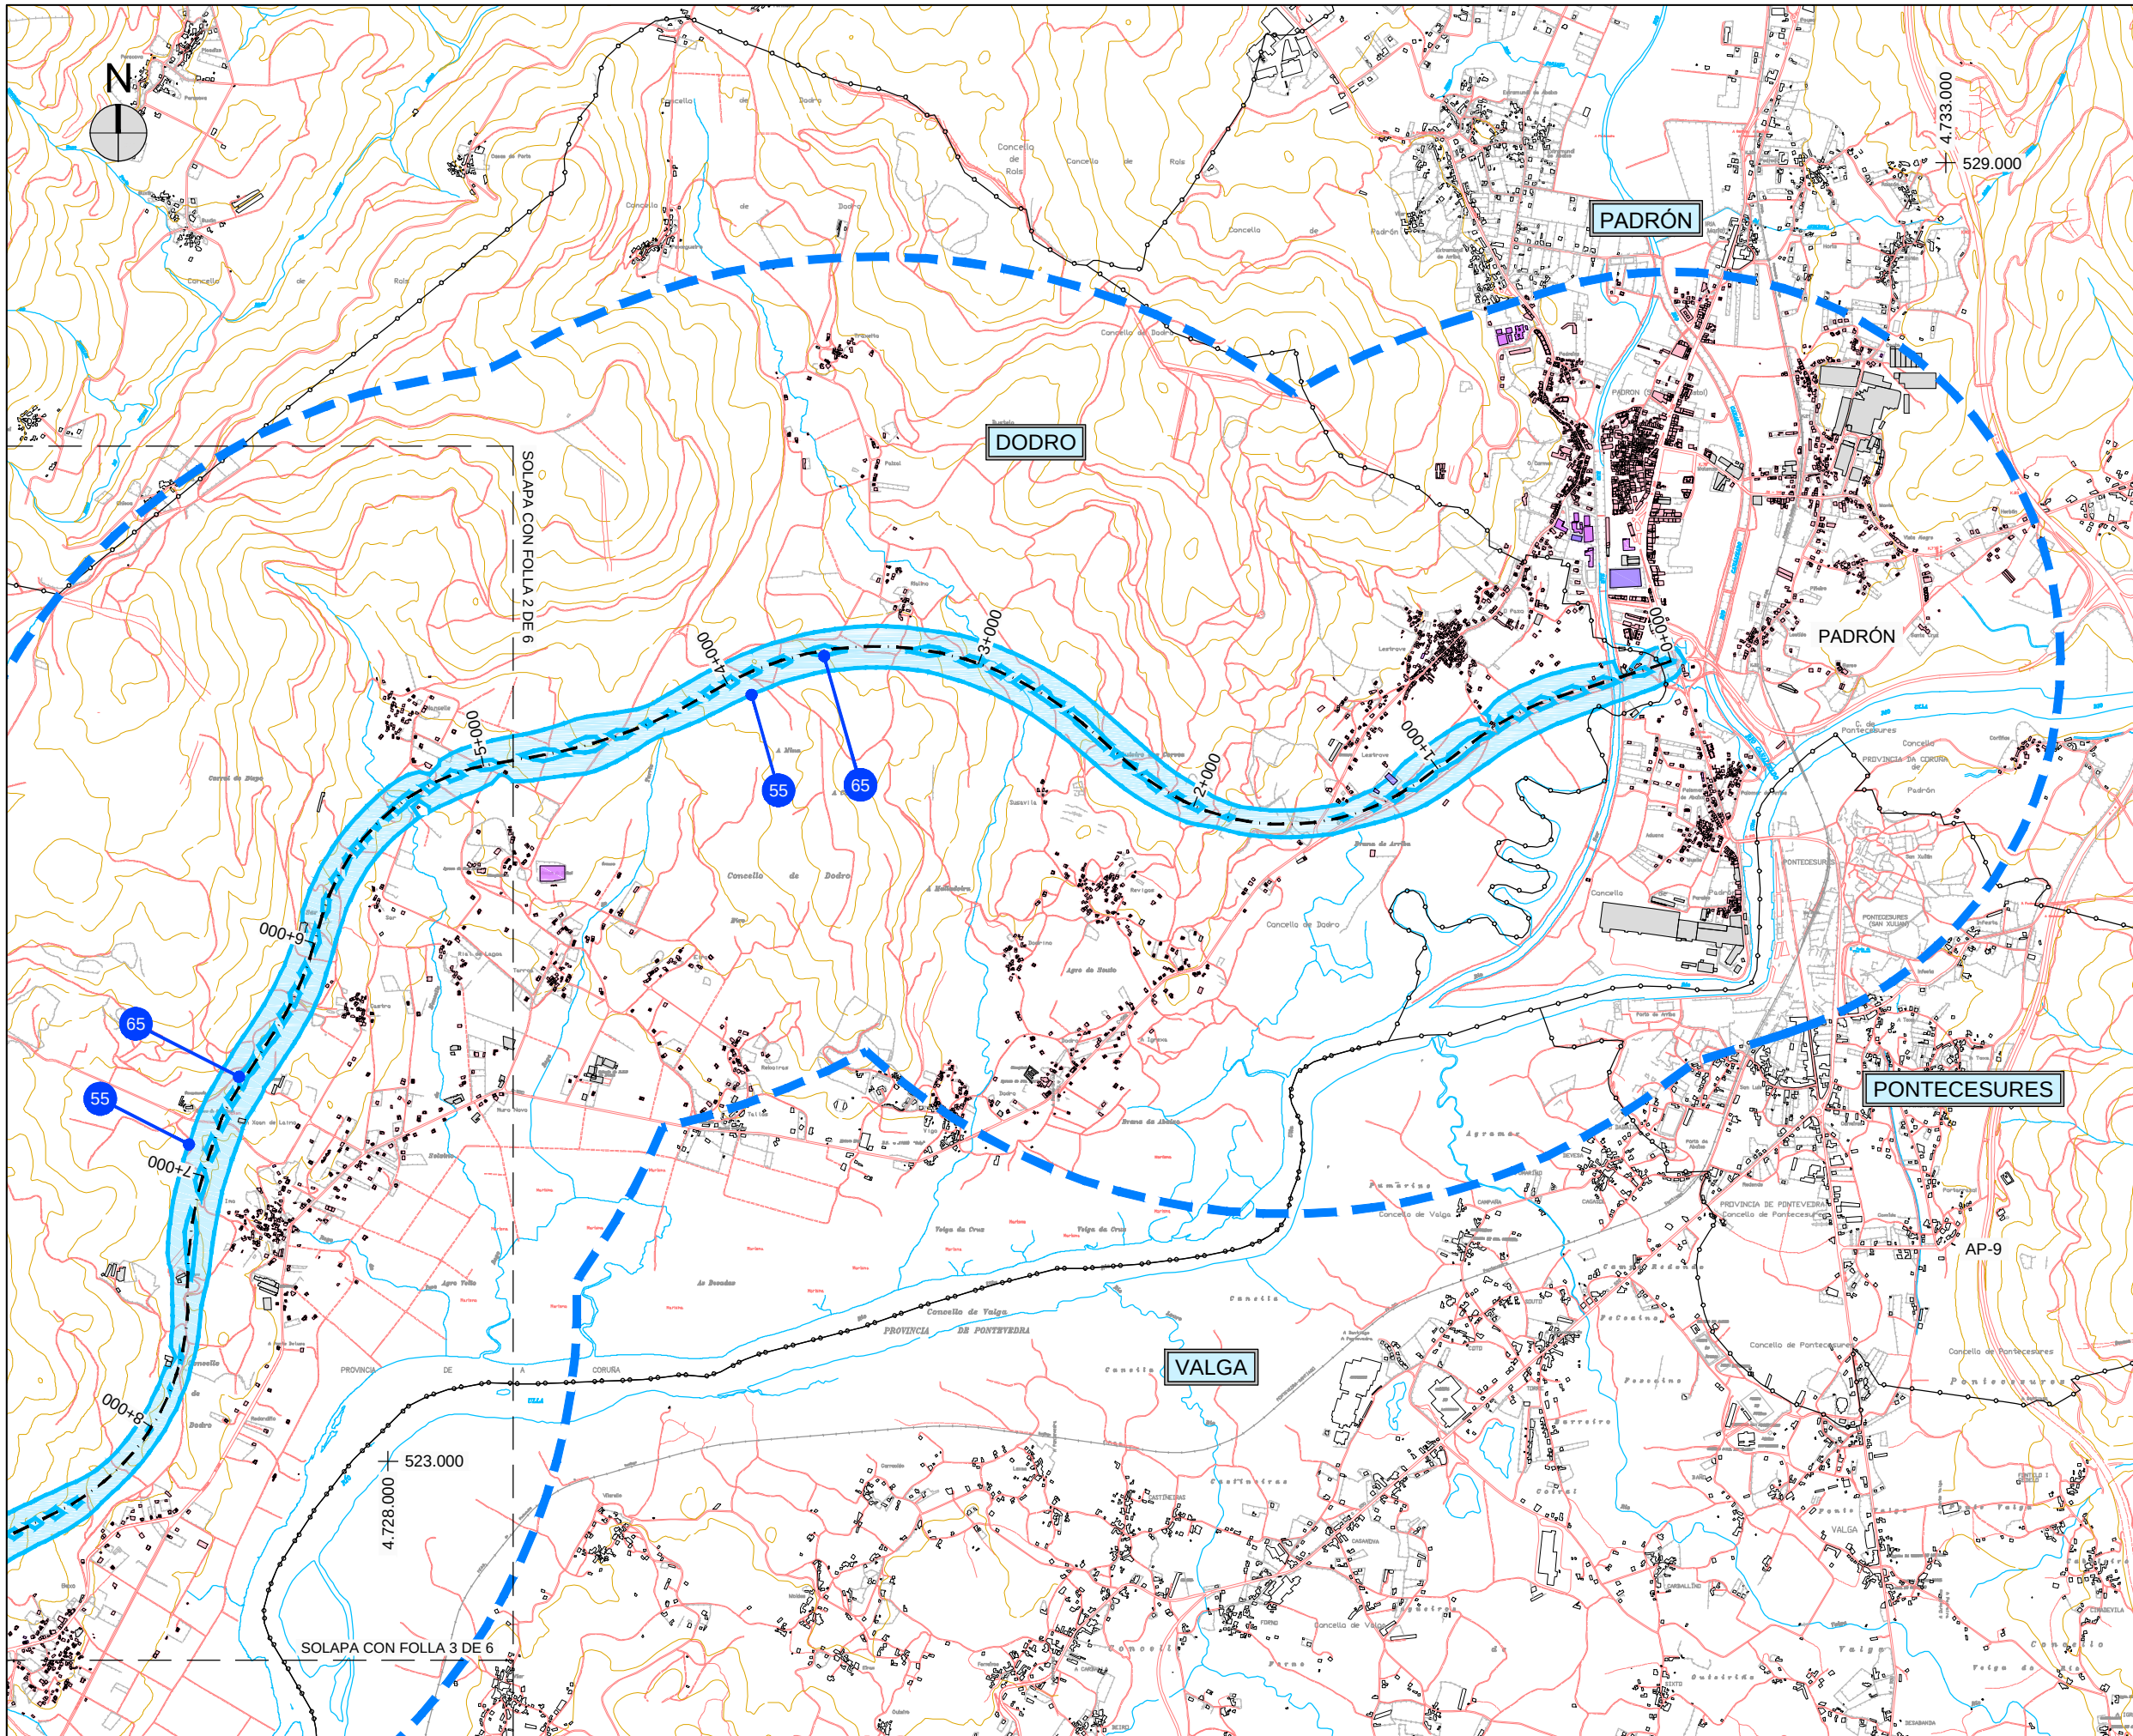

Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudio
- Eixo da vía AC-544
- Límite do concello
- BRIÓN Denominación do Concello
- 1+000 Punto Kilométrico

LENDAS TEMÁTICA

Tipos de edificios según o seu uso

- Residencial
- Docente ou sanitario
- Industrial ou comercial
- Outros


Zonas de Afección


- Zona de afección
- Isófona de 55, 65, 75 dB
- 55 Nivel Acústico da Isófona

TABOA DE DATOS

Superficies afectadas polos valores de Lden indicados.		Superficie (Km²)	
>55 dB		22,11	
>65 dB		7,14	
>75 dB		0,26	
Poboación exposta (centenas) aos valores de Lden indicados			
	Vivendas	Persoas	
>55 dB	5,91	17,86	
>65 dB	1,36	4,21	
>75 dB	0,03	0,1	
Hospitais e colexios expostos aos valores de Lden indicados			
	Hospitais	Colexios	
>55 dB	0	2	
>65 dB	0	0	
>75 dB	0	0	

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E

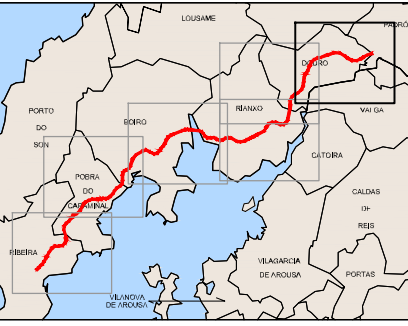

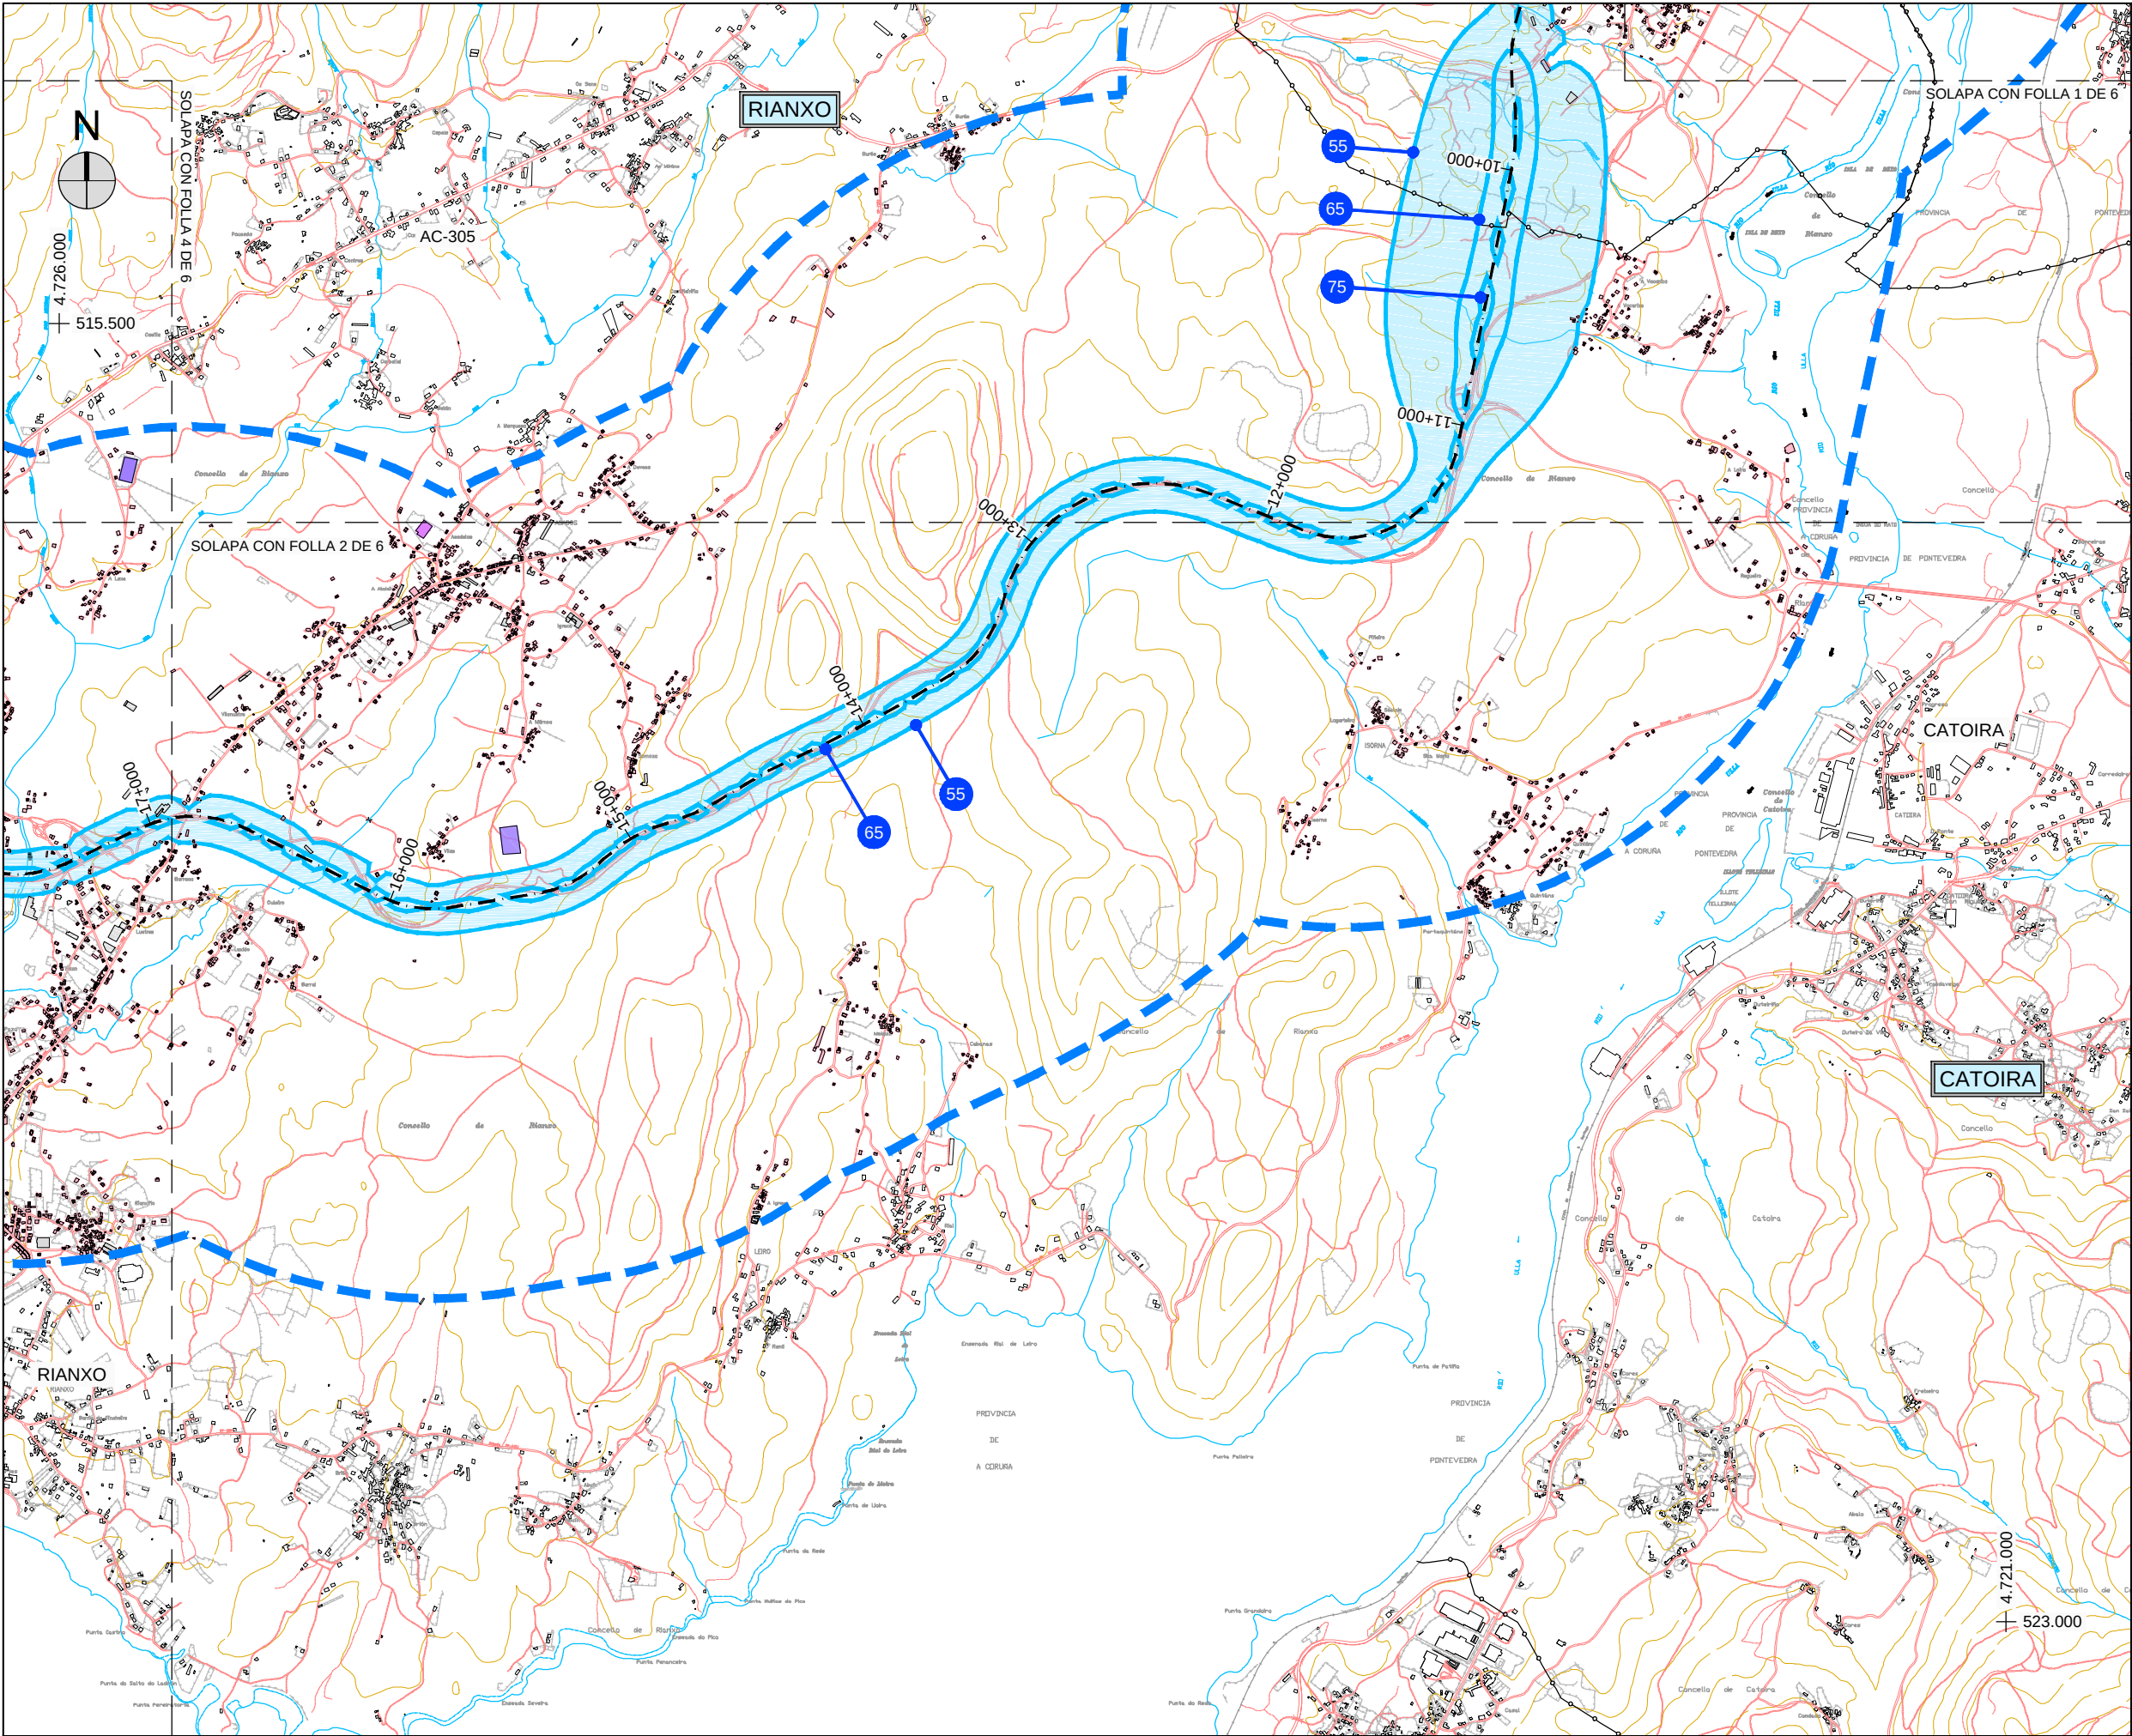

Elementos da cartografía

Ámbito de Estudo

Eixo da vía AC-544

BRIÓN

Denominación do Concello

1+000

LEND A TEMÁTICA

Tipos de edificios según o seu uso

Residencial

Docente ou sanitario

Industrial ou comercial

Outros

Zonas de Afección

Zona de afección

Isófona de 55, 65, 75 dB


55

Nivel Acústico da Isófona

TABOA DE DATOS

Superficies afectadas polos valores de Lden indicados.		
	Superficie (Km²)	
>55 dB	22,11	
>65 dB	7,14	
>75 dB	0,26	
Poboación exposta (centenas) aos valores de Lden indicados		
	Vivendas	Persoas
>55 dB	5,91	17,86
>65 dB	1,36	4,21
>75 dB	0,03	0,1
Hospitais e colexios expostos aos valores de Lden indicados		
	Hospitais	Colexios
>55 dB	0	2
>65 dB	0	0
>75 dB	0	0



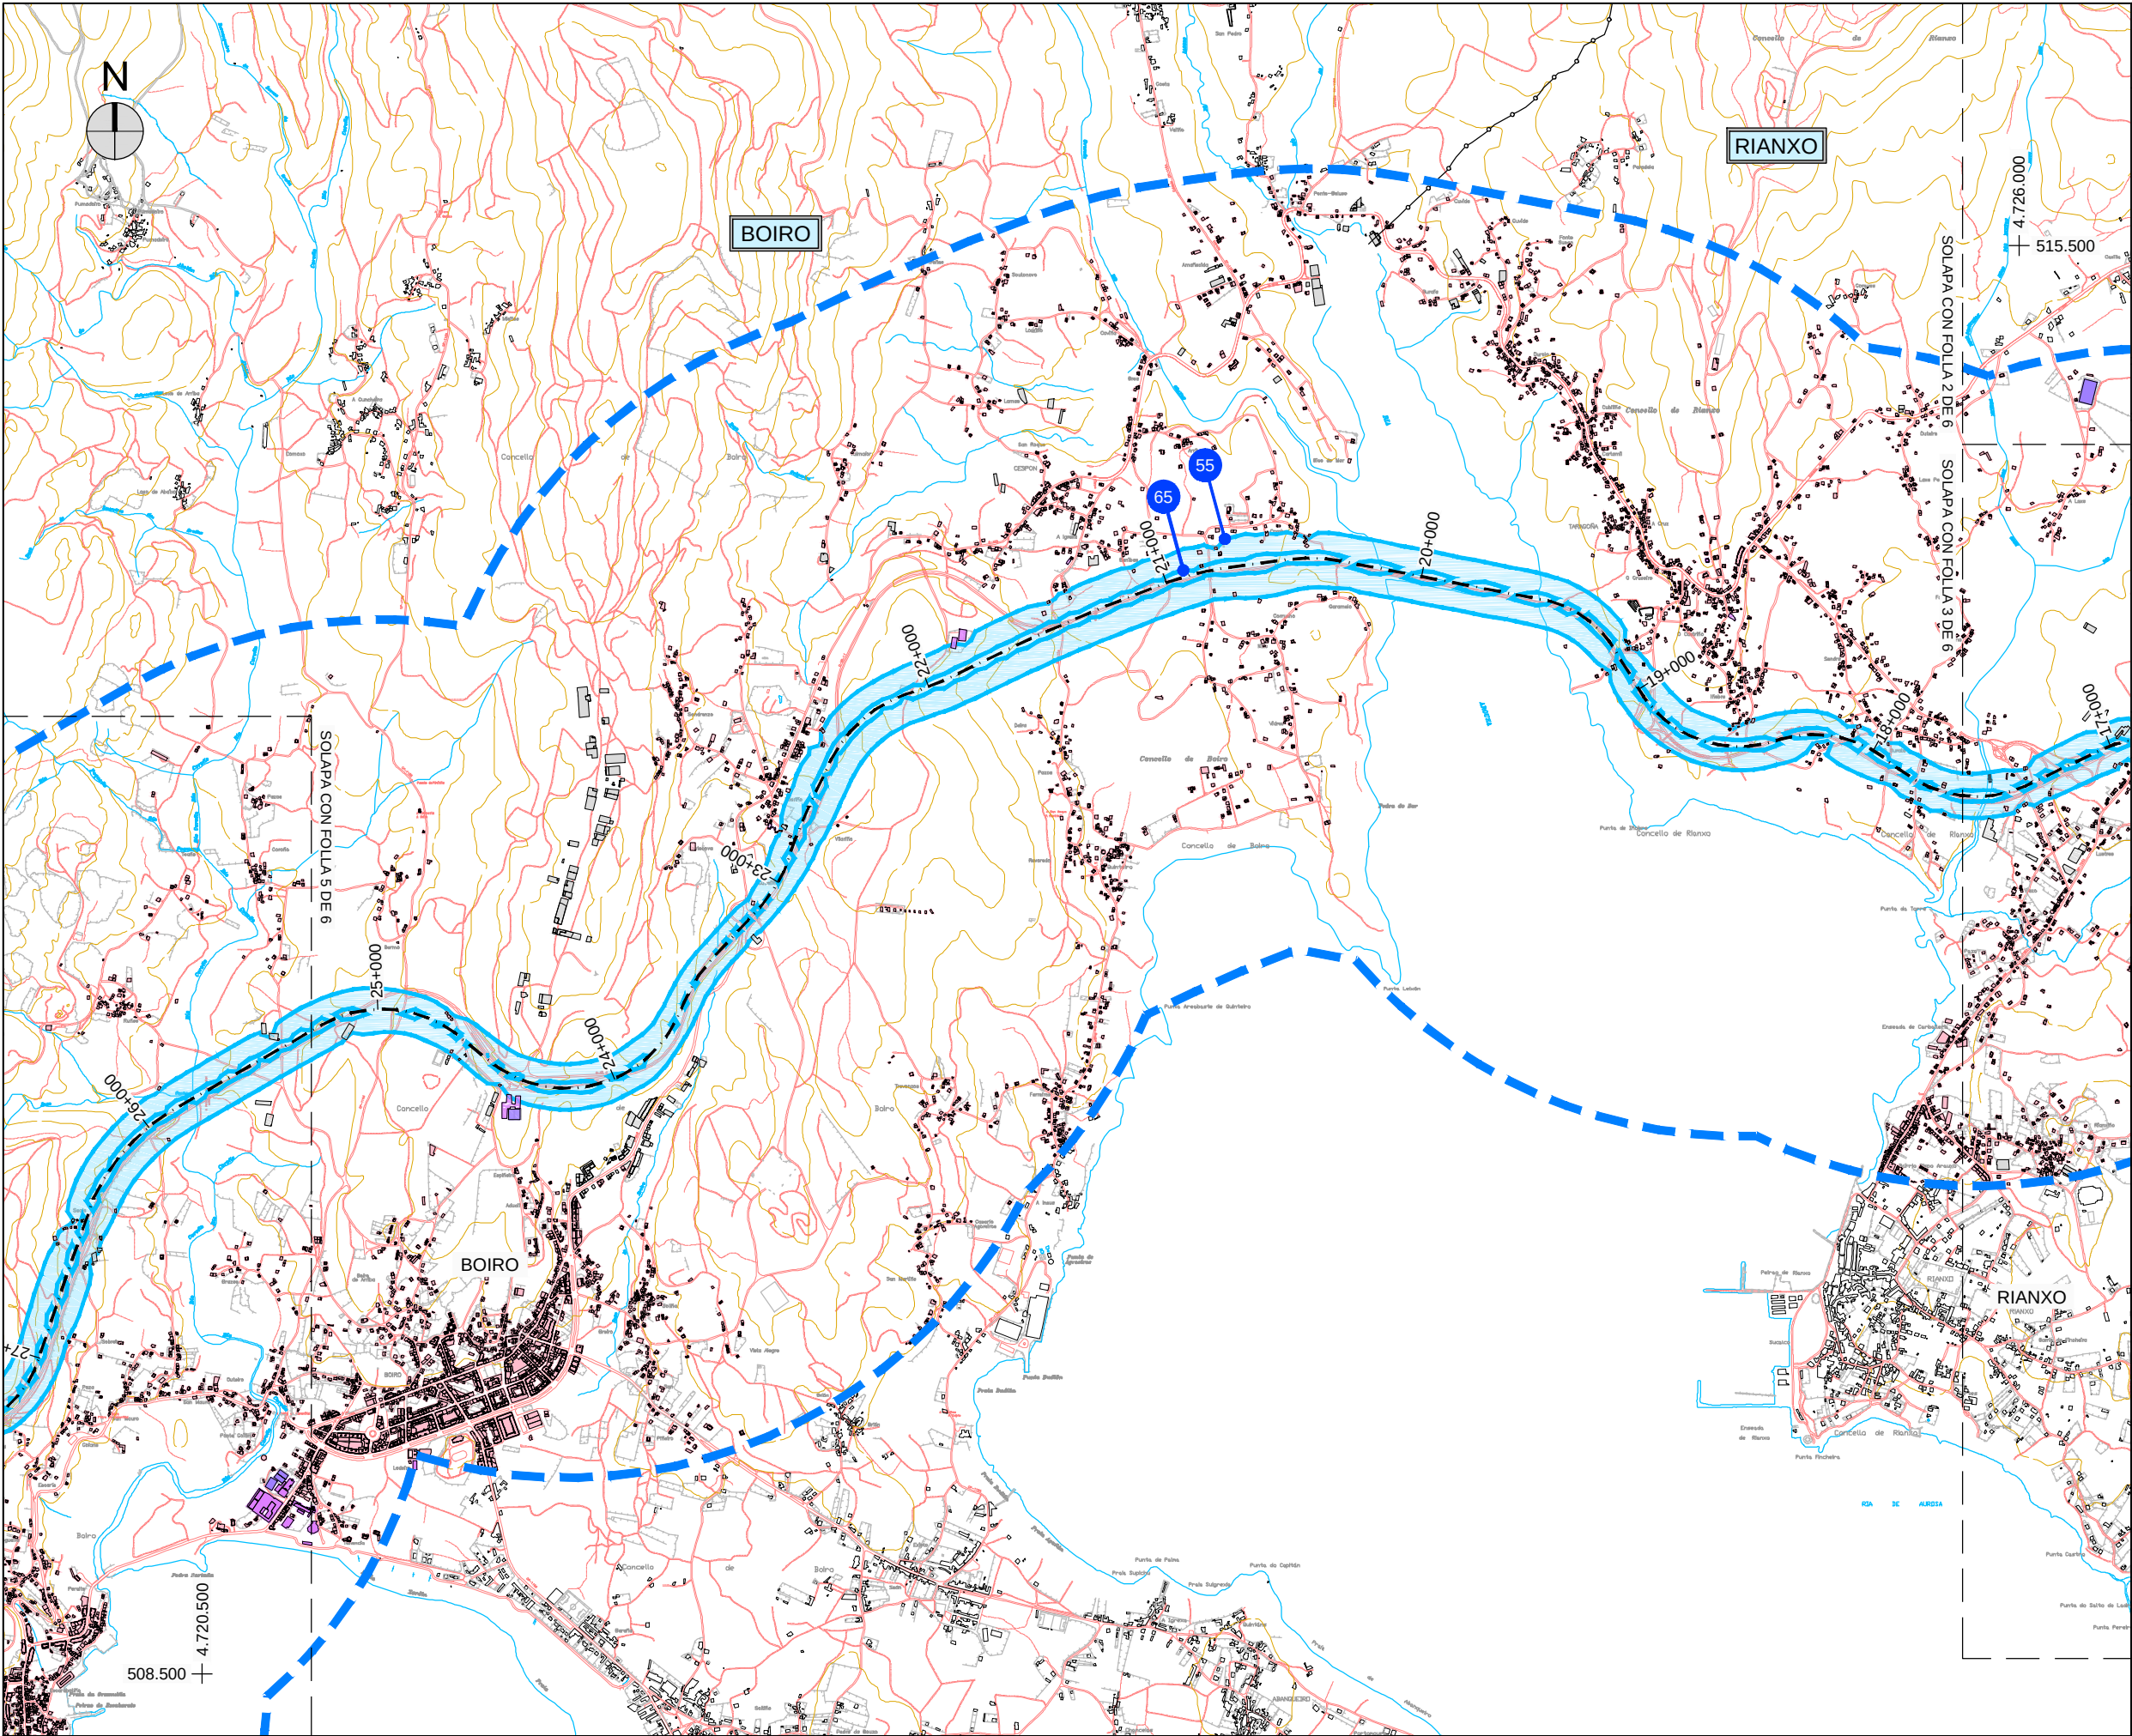

Elementos da cartografía	
	Ámbito de Estudio
	Eixo da vía AC-544
	Límite do concello
	Denominación do Concello
	Punto Kilométrico


LENDAS TEMÁTICA

Tipos de edificios según o seu uso	
	Residencial
	Docente ou sanitario
	Industrial ou comercial
	Outros

Zonas de Afección	
	Zona de afección
	Isófona de 55, 65, 75 dB
	Nivel Acústico da Isófona

TABOAS DE DATOS		
Superficies afectadas polos valores de Lden indicados.		
	Superficie (Km²)	
>55 dB	22,11	
>65 dB	7,14	
>75 dB	0,26	
Poboación exposta (centenas) aos valores de Lden indicados		
	Vivendas	Persoas
>55 dB	5,91	17,86
>65 dB	1,36	4,21
>75 dB	0,03	0,1
Hospitais e colexios expostos aos valores de Lden indicados		
	Hospitais	Colexios
>55 dB	0	2
>65 dB	0	0
>75 dB	0	0



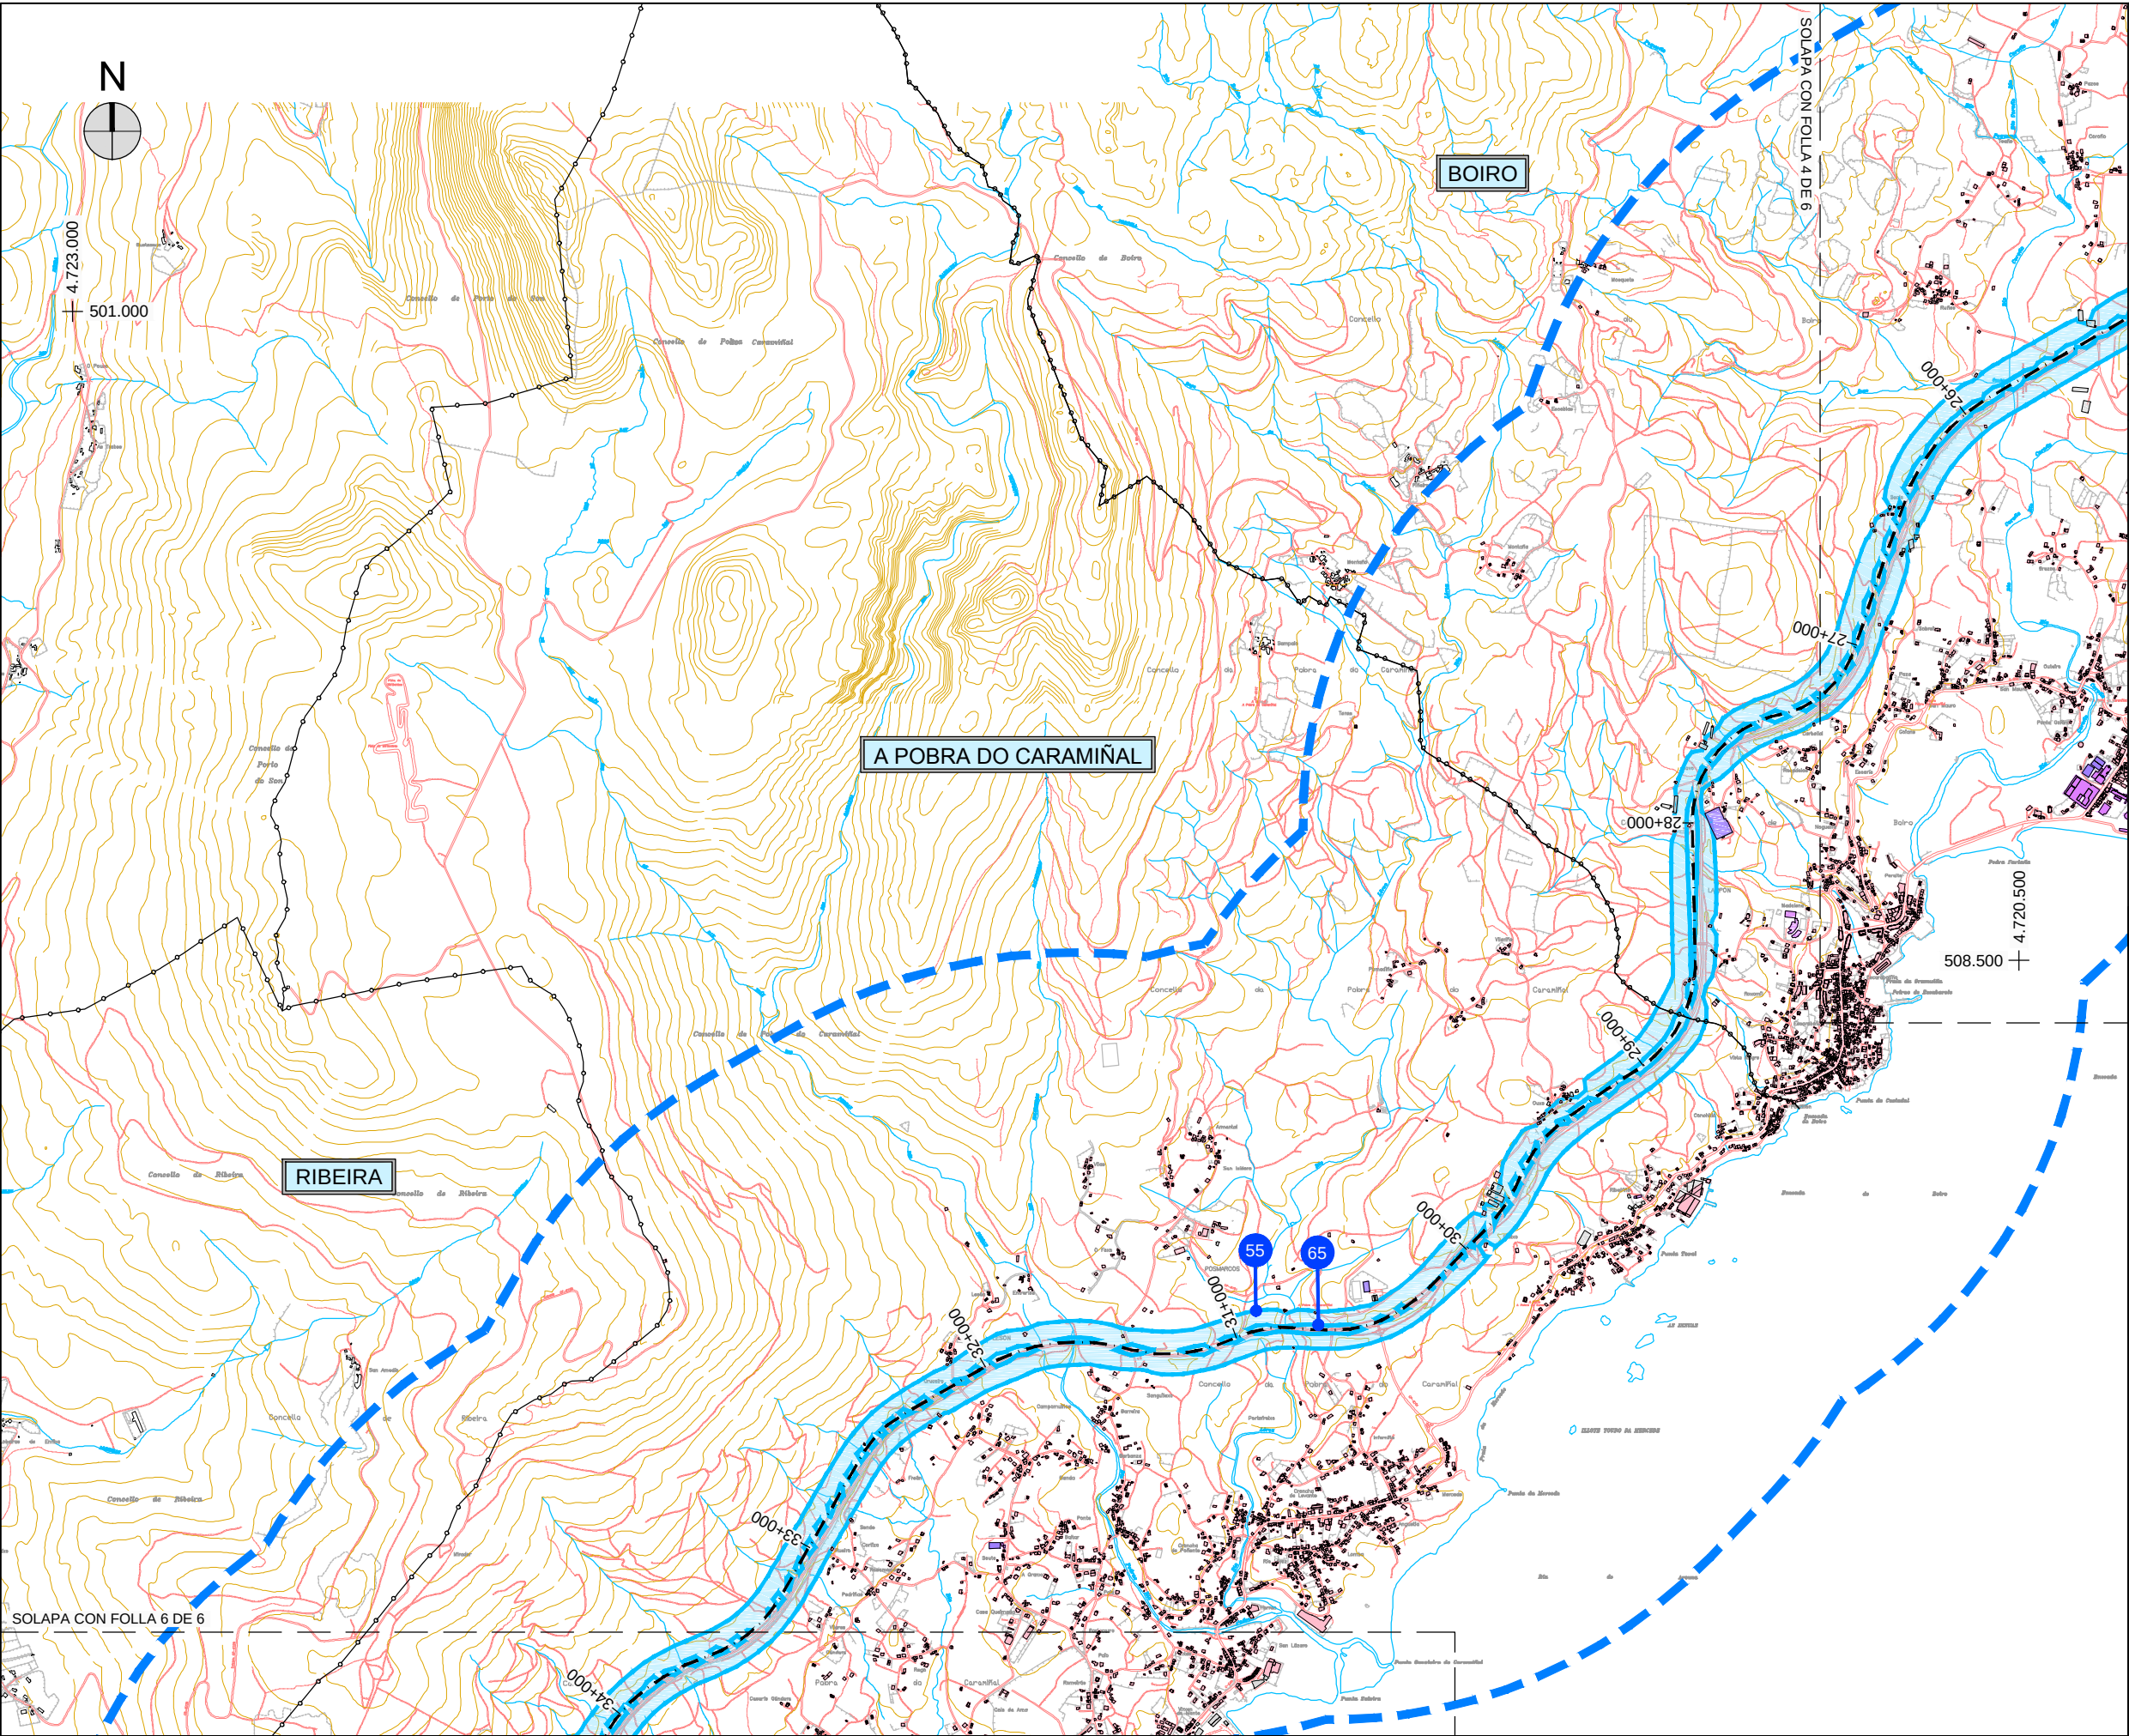

Elementos da cartografía

Ámbito de Estudio

Eixo da vía AC-544

Límite do concello

BRIÓN

Denominación do Concello

1+000

Punto Kilométrico

LENDAS TEMÁTICA

Tipos de edificios según o seu uso

Residencial

Docente ou sanitario

Industrial ou comercial

Outros

Zonas de Afección

Zona de afección

Isófona de 55, 65, 75 dB

55

Nivel Acústico da Isófona

TABOA DE DATOS

Superficies afectadas polos valores de Lden indicados.

	Superficie (Km²)
>55 dB	22,11
>65 dB	7,14
>75 dB	0,26

Poboación exposta (centenas) aos valores de Lden indicados

	Vivendas	Persoas
>55 dB	5,91	17,86
>65 dB	1,36	4,21
>75 dB	0,03	0,1

Hospitais e colexios expostos aos valores de Lden indicados

	Hospitais	Colexios
>55 dB	0	2
>65 dB	0	0
>75 dB	0	0

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

axencia galega
de infraestruturas

U.T.E.

proyfe

CYE
CONSULTORES

DIRECTORA DO ESTUDO:
TAMARA SUBELA GÓMEZ

AUTORES DO ESTUDO:
JORGE DÍAZ DE LA CUESTA

AUTORES DO ESTUDO:
DAVID DEL RÍO VILAS

ELABORACIÓN DE MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO.
ZONA CORUÑA ESTE - FERROL. TREITOS DAS ESTRADAS AUTONÓMICAS
AG-11, AC-305, AC-550, AC-552


ESCALAS:
DIN A1: 1 / 12.500
DIN A3: 1 / 25.000

DATA:
XULLO
2014

CLAVE:
AC/13/040.09.1

DESIGNACIÓN DO PLANO:
CARRETERA AG-11
MAPAS
MAPA DE AFECCIÓN

N. PLANO:
3.2
FOLLA:
5 DE 6

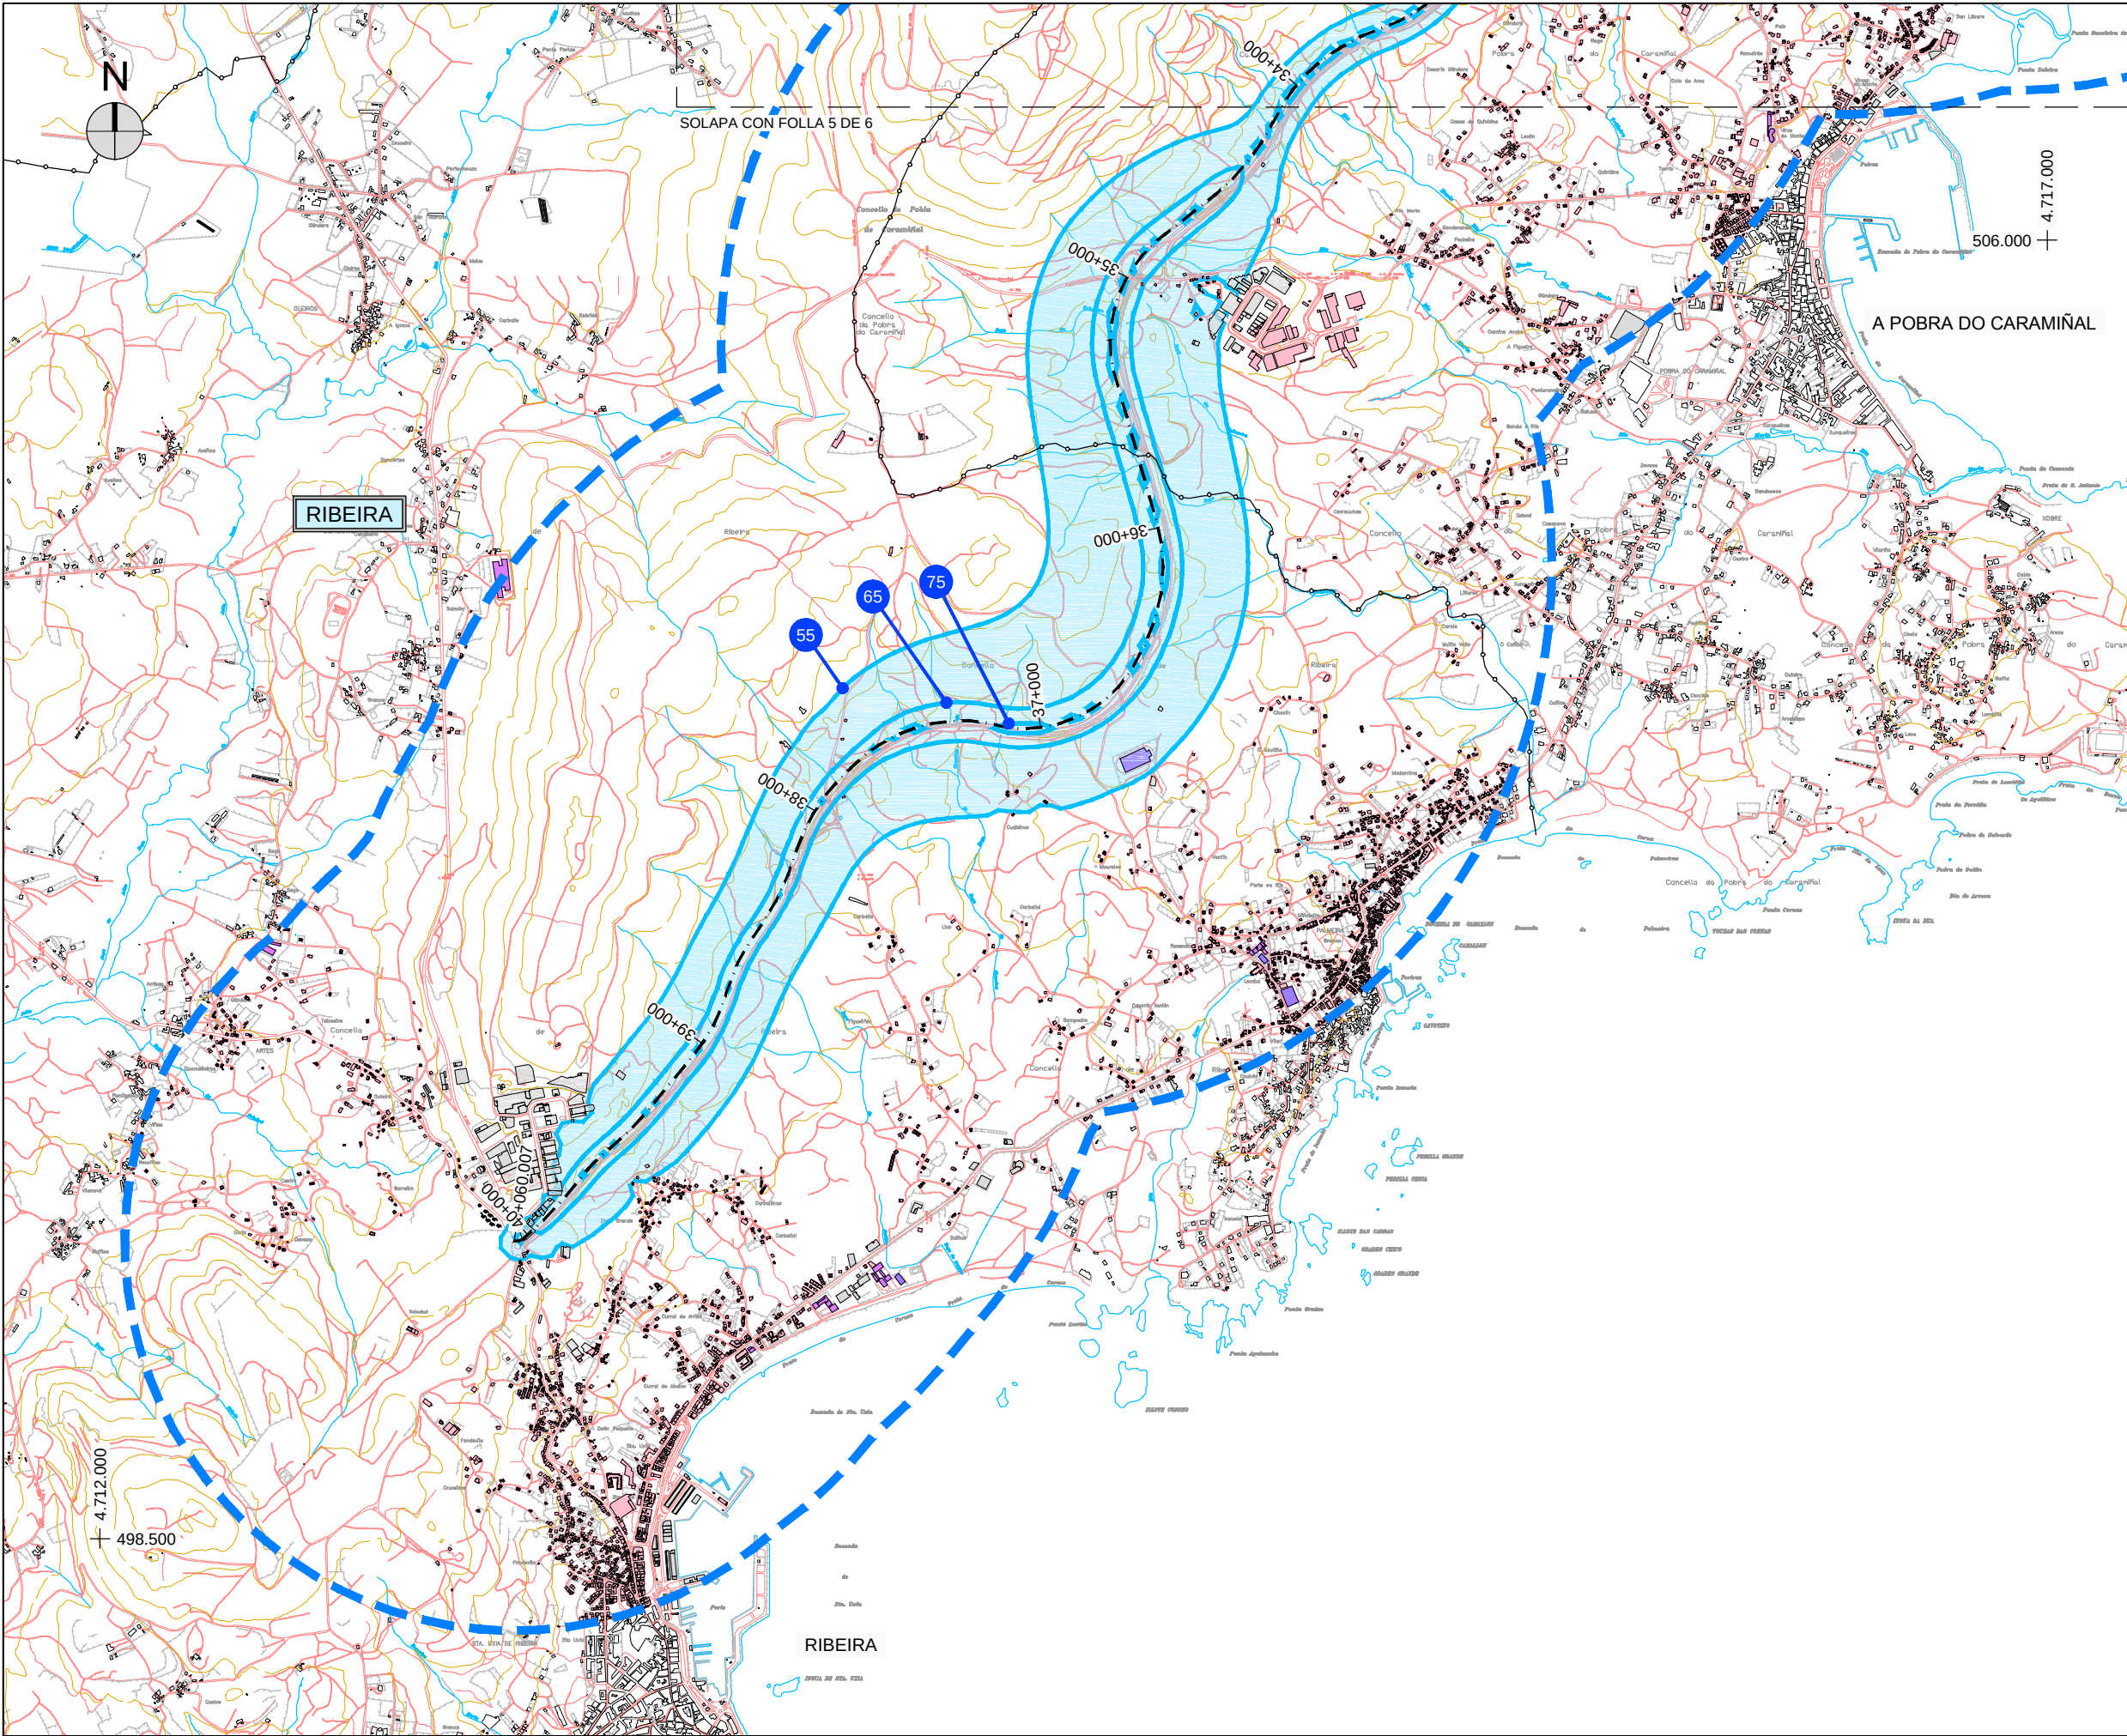

Elementos da cartografía

Ámbito de Estudio

Eixo da vía AC-544

Límite do concello

BRIÓN

Denominación do Concello

1+000

Punto Kilométrico

LENDAS TEMÁTICA

Tipos de edificios según o seu uso

Residencial

Docente ou sanitario

Industrial ou comercial

Outros

Zonas de Afección

Zona de afección

Isófona de 55, 65, 75 dB

55

Nivel Acústico da Isófona

TABOA DE DATOS

Superficies afectadas polos valores de Lden indicados.

	Superficie (Km²)
>55 dB	22,11
>65 dB	7,14
>75 dB	0,26

Poboación exposta (centenas) aos valores de Lden indicados

	Vivendas	Persoas
>55 dB	5,91	17,86
>65 dB	1,36	4,21
>75 dB	0,03	0,1

Hospitais e colexios expostos aos valores de Lden indicados

	Hospitais	Colexios
>55 dB	0	2
>65 dB	0	0
>75 dB	0	0

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E